
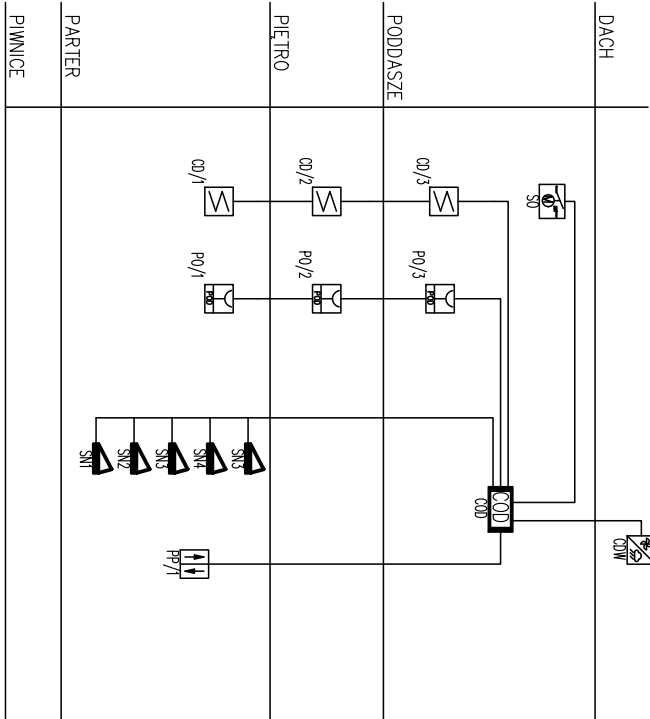



STEROWANIE ODDYMIANIEM  
KLATKI SCHODOWEJ

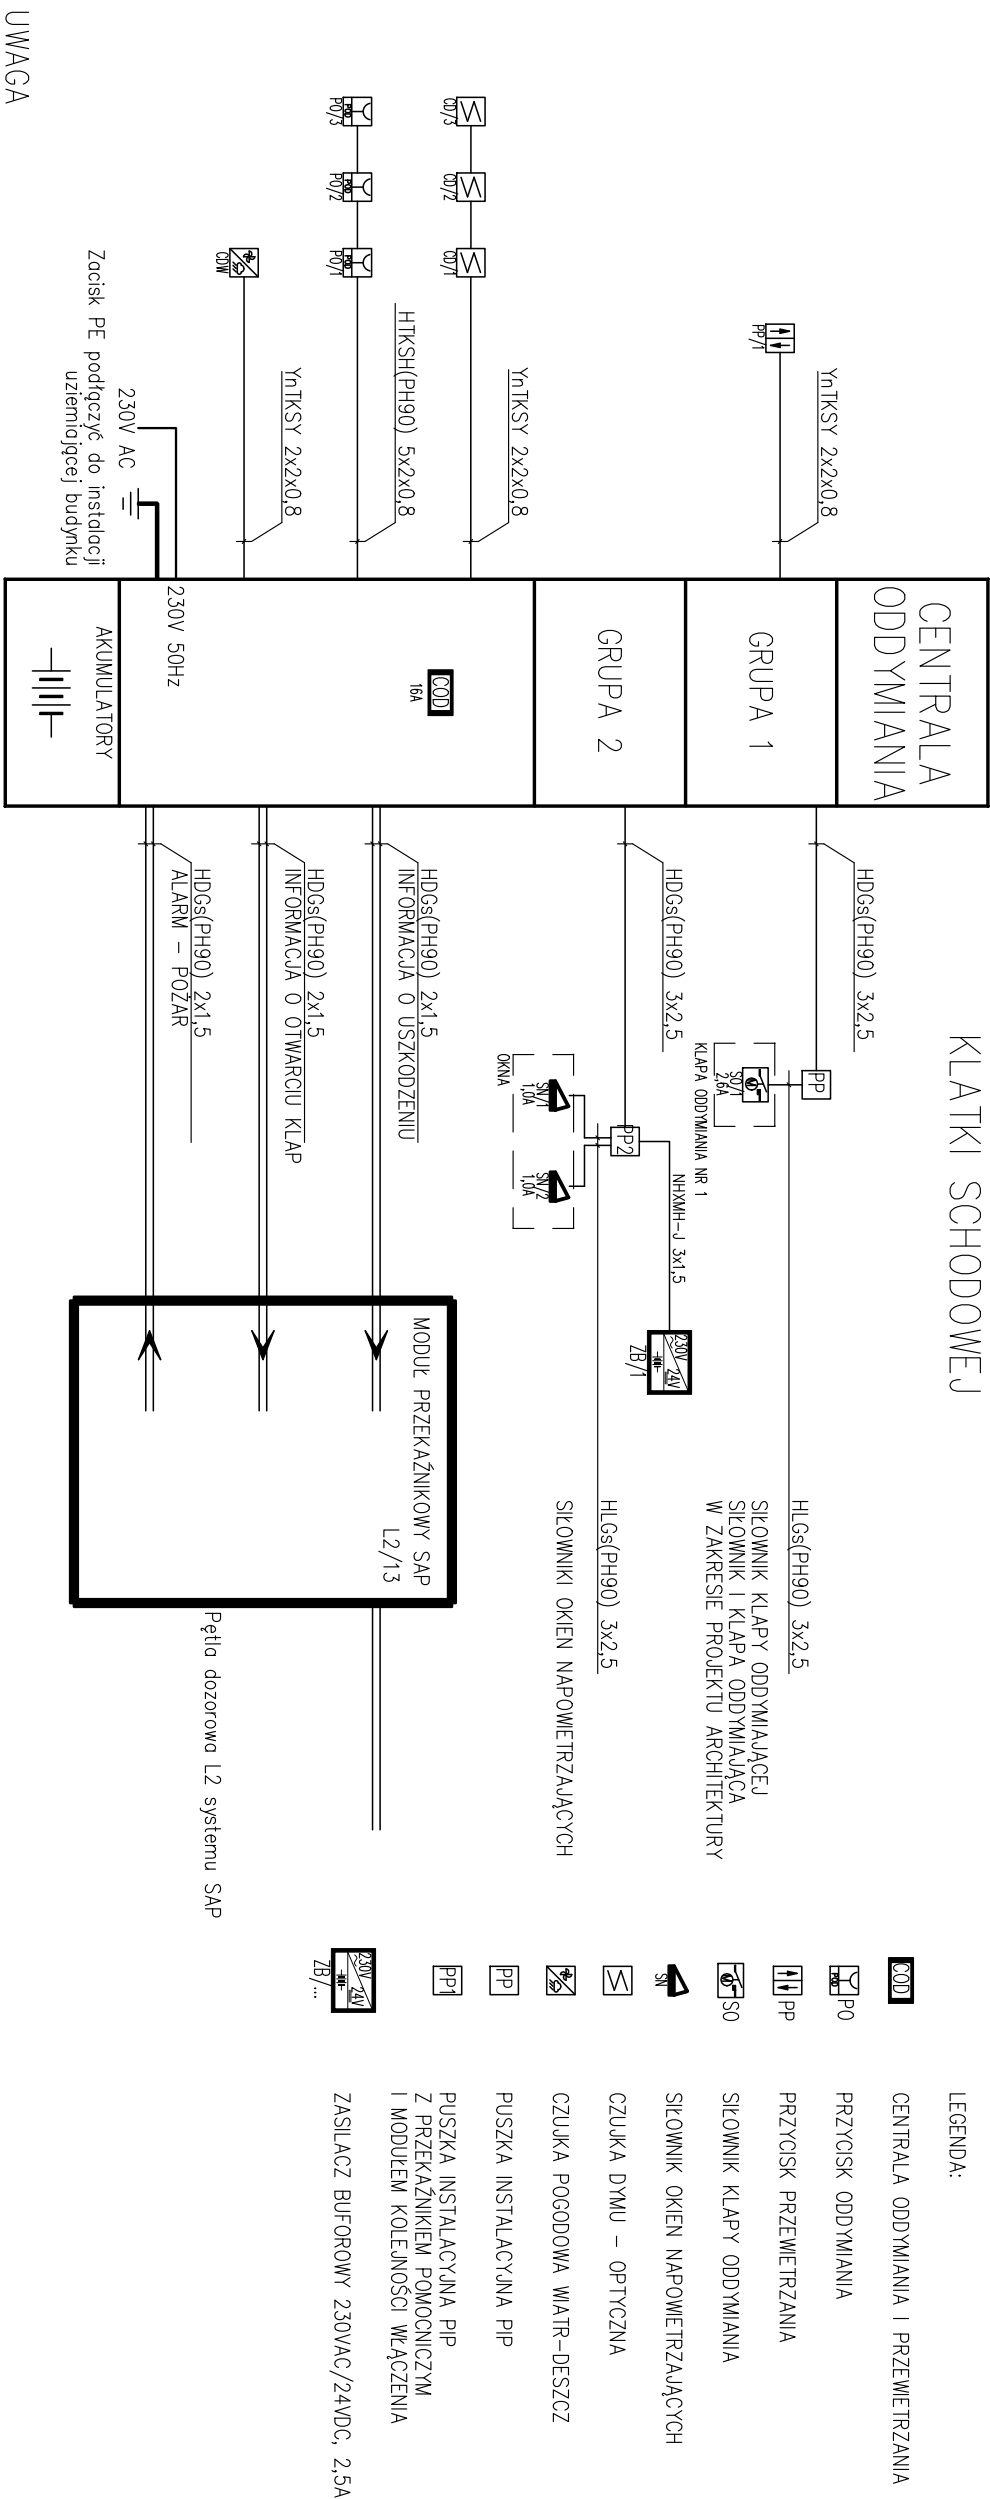

		str. 69	
INWESTOR	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Instalacje elektryczne	PROJEKT WYKONAWCZY	
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT STEROWANIA ODDYMIENIEM KLATKI SCHODOWEJ	SKALA	RYS.NR
PROJEKTOWAŁ	mjr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/POOE/04	05.2019	E-302
SPRAWDZIŁ	mjr inż. Jan Kosińczanowski upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94	05.2019	