
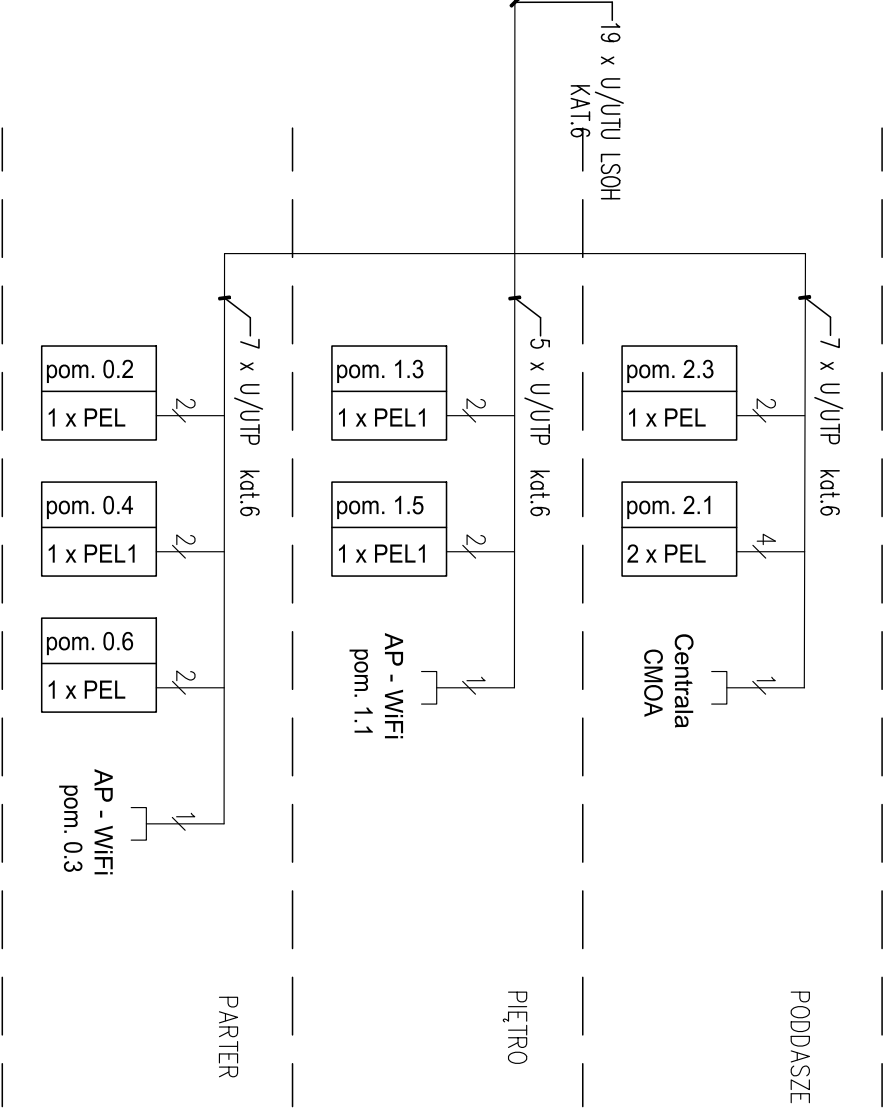


LAN

Pomieszczenie wydzielone z pom. 2.3 na poddaszu
Szafa GPD






PIWNICA

LEGENDA:


- AP - WiFi – - wypust zakończony wtyczką RJ45 do podłączenia punktu dostępowego Wi-Fi
- UTP LSOH KAT.6
- PEL - Punkt elektryczno-logiczny (2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6)
- PEL 1 - Punkt elektryczno-logiczny (2xGN230V + 2xRJ45kat.6)
- Punkty AP-WiFi zasilane przez injektory PoE umieszczone w szafie GPD


		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Instalacje elektryczne		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT SIECI LAN	SKALA	RYS.NR
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/POOE/04	%	E-401
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kostrzanowski upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94		05.2019

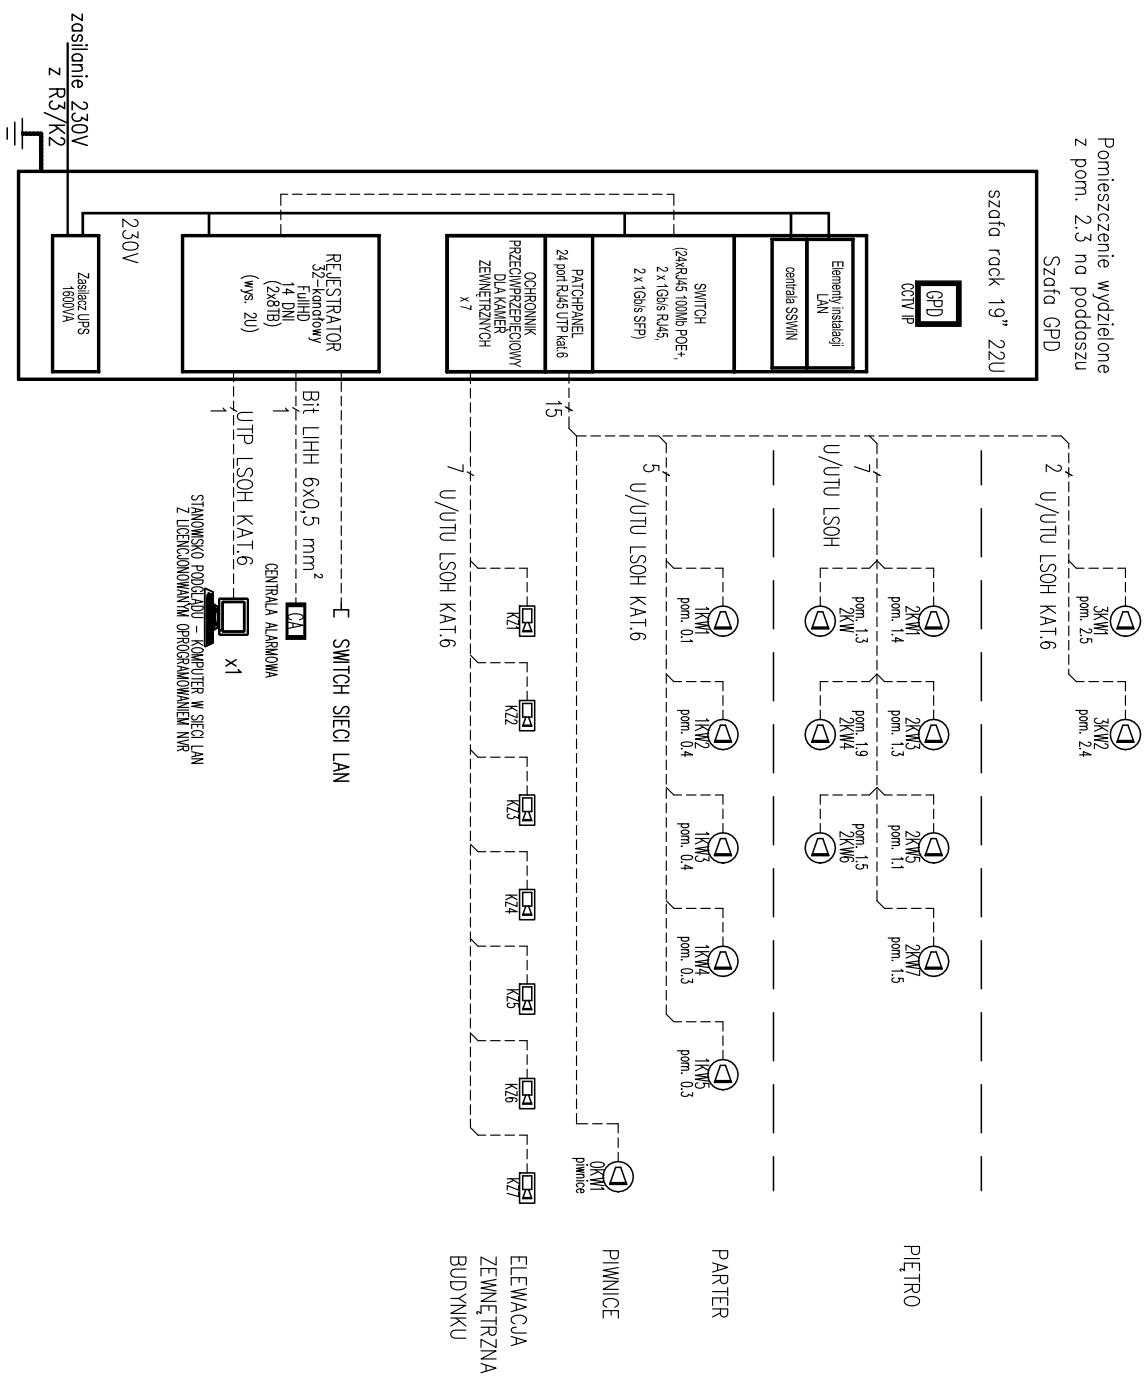

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Gmina Ząpkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząpkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząpkowice Śląskie jedn. ewid. Ząpkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5, 129/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Instalacje elektryczne		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT CCTV	SKALA %	RYS.NR E-402
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud., nr SLK/0605/POOE/04	05.2019	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kostrzowski upr. bud., nr UAN-VIII-7342/156/94	05.2019	


SSWiN

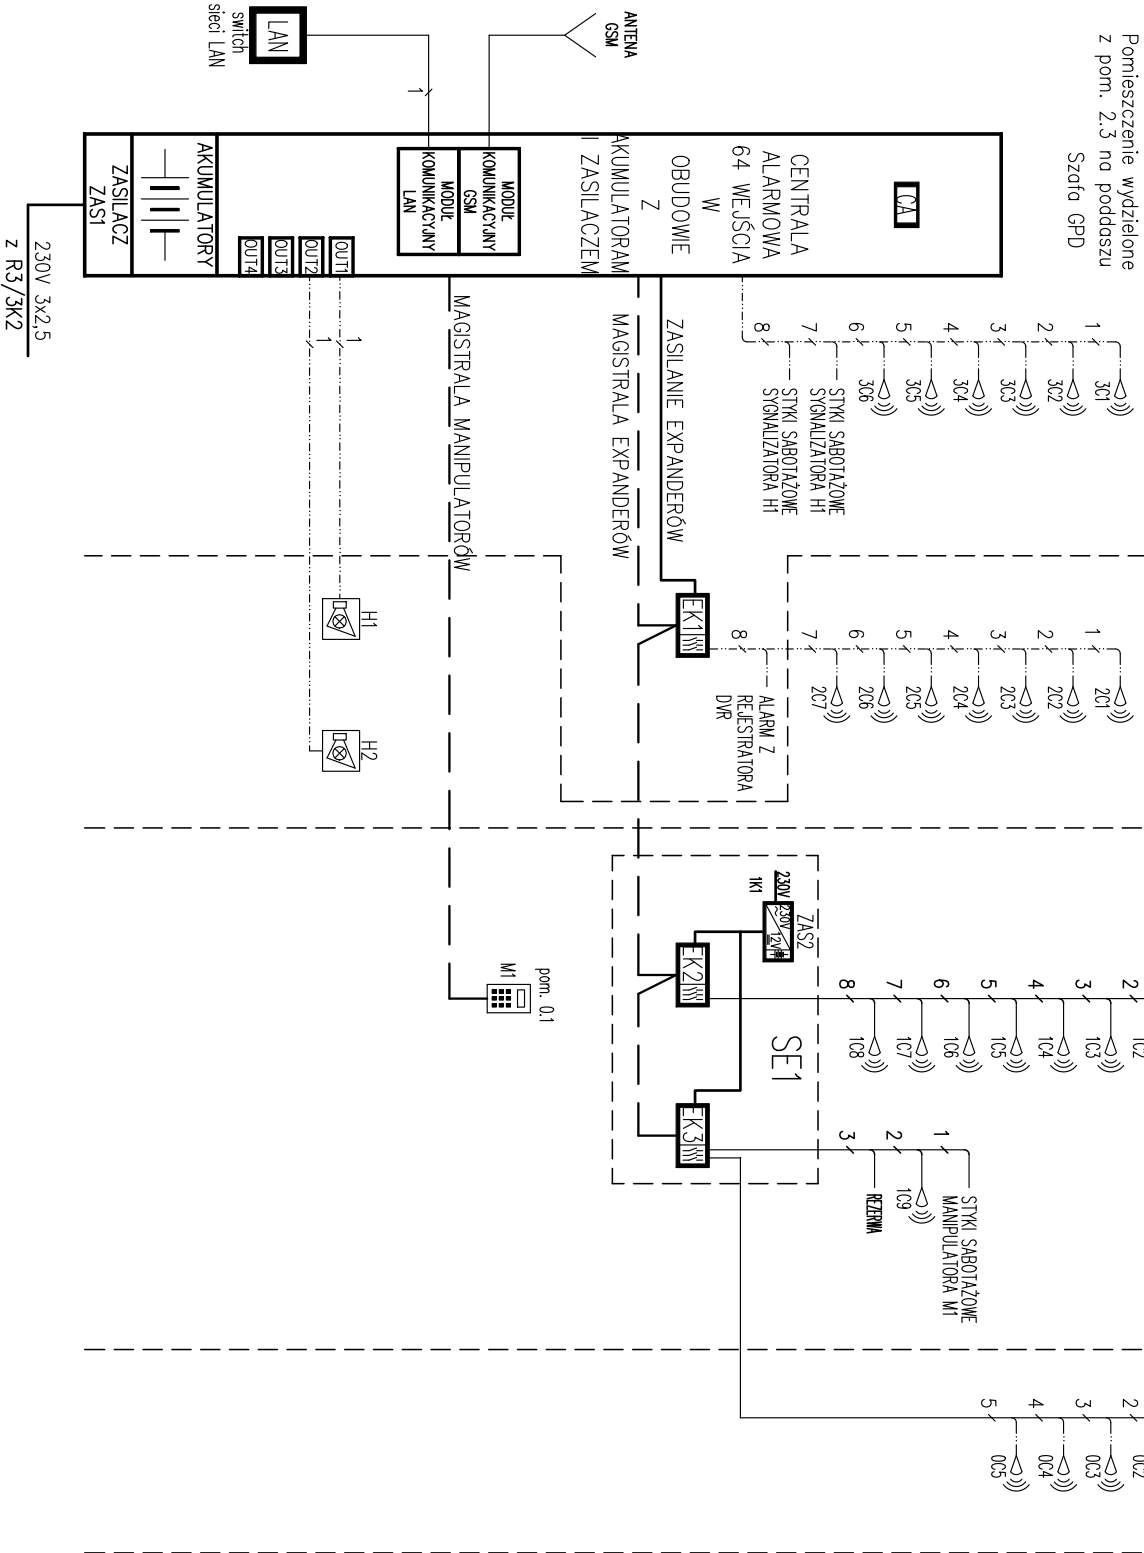

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Instalacje elektryczne		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT SSWiN	SKALA	RYS.NR % E-403
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/POOE/04	05.2019	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kostrzanowski upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94	05.2019	

RTV

anteny DV/BT, RF



1x przewód koncentryczny 75 Om; 1, 13/4, 80/6, 90

elementy RTV w wydzielonej części rozdzielnic R3 na poddaszu

Wzmacniacz sygnału

1 IN/2 OUT

Odgaleźnik sygnału

1 IN/4 OUT

Pok. 1,3 Pok. 1,5

01/2/RTV 02/2/RTV

zasilanie 230V z R3/3K3

IN OUT

IN OUT

OUT1 OUT2 OUT3 OUT4


rezerwa rezerwa

rezerwa

PIĘTRO

PARTER


str. 73




LEGENDA:



Przewód koncentryczny 75 Om; 1, 13/4, 80/6, 90mm
Gniazdo przyłączeniowe końcowe RTV (w pokojach)

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Instalacje elektryczne		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT RTV	SKALA	RYS.NR
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/POOE/04	%	E-404
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kosiżanowski upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94		05.2019

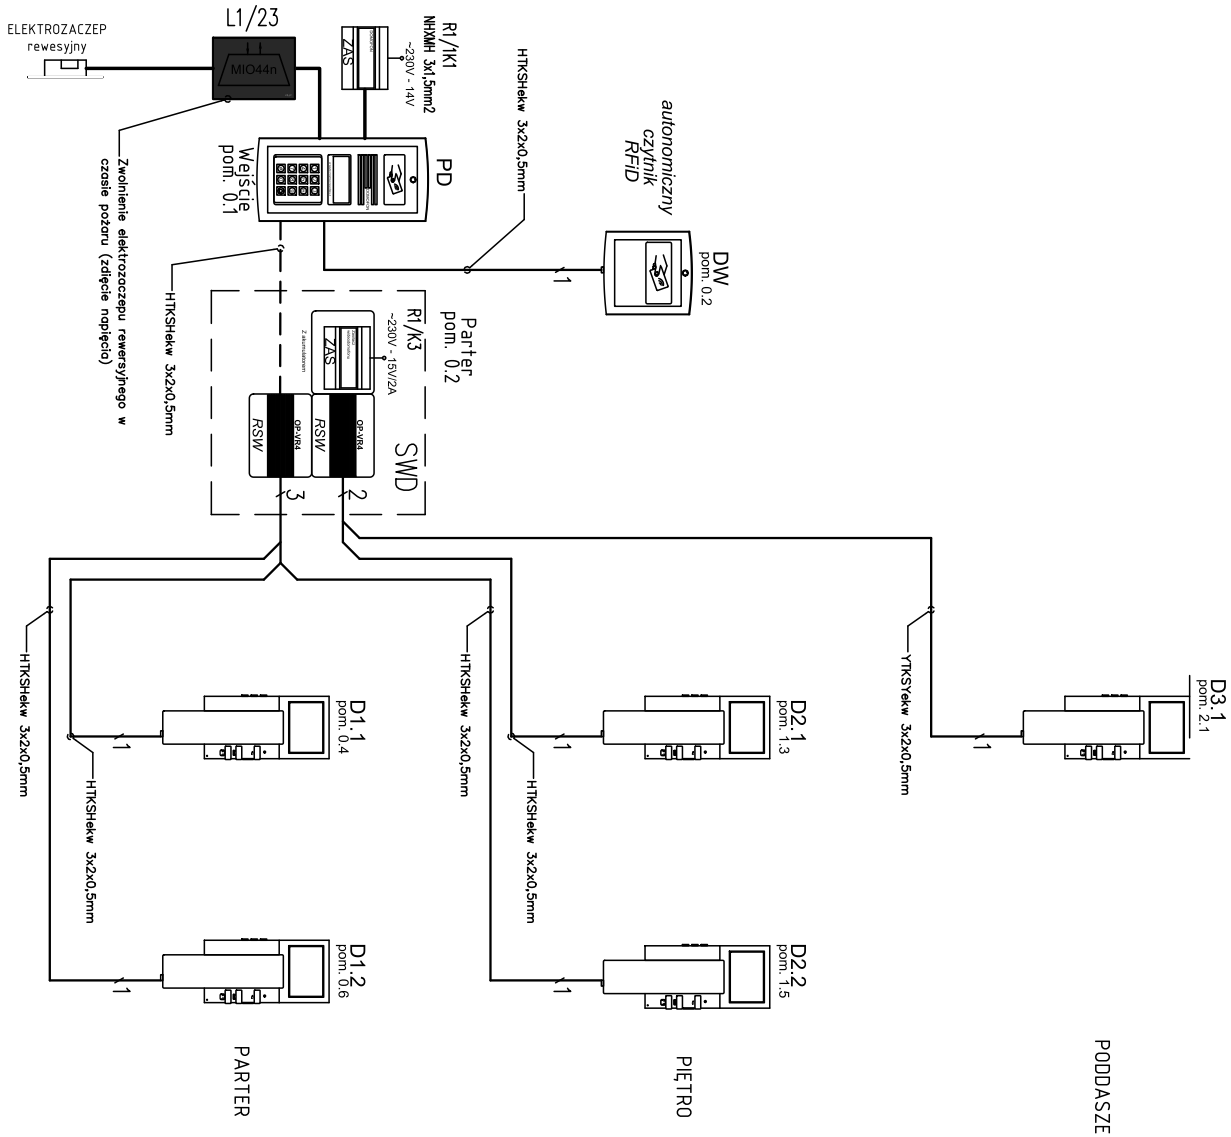


LEGENDA:


- SMD Szafka systemu domofonowego
- PD Cyfrowy panel domofonowy (typu slave)
- D... Domofon (videomonitor)
- EZ Elektroczep rewersyjny
- ZAS Zasilacz AC-20 - 15VDC 2A
- Kabel HTKShEkw 3x2x0,5
- Kabel NHXMH 2x1,5 (z zasilaczy i do elektroczepów)
- RSW Rozdzielacz sygnału wideo
- DW Autonomiczny czytnik RFID - autoryzacja wyjścia

UWAGA:

- Czytnik DW podłączyć do PD do wejścia zewnętrznego wyzwalania elektroczepu i zasilacza
- Przed instalacją czytnika DW zweryfikować kompatybilność z instalacją videodomofonu.
- Zaleca się stosowanie elektroczepów na napięcie 12V DC, o poborze prądu nie większym niż 0,7A.

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl
INWESTOR	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie	
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6	
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	
BRANŻA	Instalacje elektryczne	
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT WIDEOFONU	SKALA % RYS.NR E-405
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/POOE/04	05.2019
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kostrzanowski upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94	05.2019

SZAFKA RACK 22U W POM. PODDASZA




Patchpanel kat.6, 24xRJ45 19”/1U (LAN)
Panel porządkujący okablowanie 19”/1U (LAN)
Switch L2 4xSFP, 24RJ45 (LAN)
Injektory PoE z zasilaczami do punktów WiFi


Półka RACK 19” 2U
Patchpanel kat.6, 24xRJ45 19”/1U (CCTV–IP)
Switch L2 2xUplink SFP, 2xUplink 10/100/1000, 24RJ45 POE (CCTV–IP)
Sieciowy rejestrator IP na półce RACK 19” 2U (CCTV–IP)

ZAS – zasilacz syst. alarmowego
CA – centrala alarmowa z ekspanderem wejść
Półka RACK 19” 2U

Listwa zasilająca 19”, 230V


UPS RACK 3U

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jeden. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Instalacje elektryczne		
PRZEDMIOT RYSUNKU	WIDOK SZAFY RACK	SKALA	RYS.NR
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/POOE/04		05.2019
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kosiżanowski upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94		05.2019



Komunikacja z systemem sygnalizacji
L1/5 pożaru

- ! : Monitoring MD – awaria centrali
- ! : Monitoring MD – zadszkodzenie systemu
- 0 : Sterowanie MD – sygnal pożar

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie			
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6			
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3			
BRANŻA	Instalacje elektryczne			
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT SYSTEMU DETEKCJI GAZU	SKALA	RYS.NR	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/POOE/04	05.2019	E-407	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kosiżanowski upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94	05.2019		