


W przypadku większej ilości pomieszczeń rozbudować centralę o dodatkowe numery FMI1300
Bezpieczeniowe zaciski NC/CNO wykorzystać dowolnie do podłączenia do innych systemów.
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Recepty w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli
W pomieszczeniu NPS - zwoiki w FAP3002/FAP2001 ustawić w pozycji "B"

Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

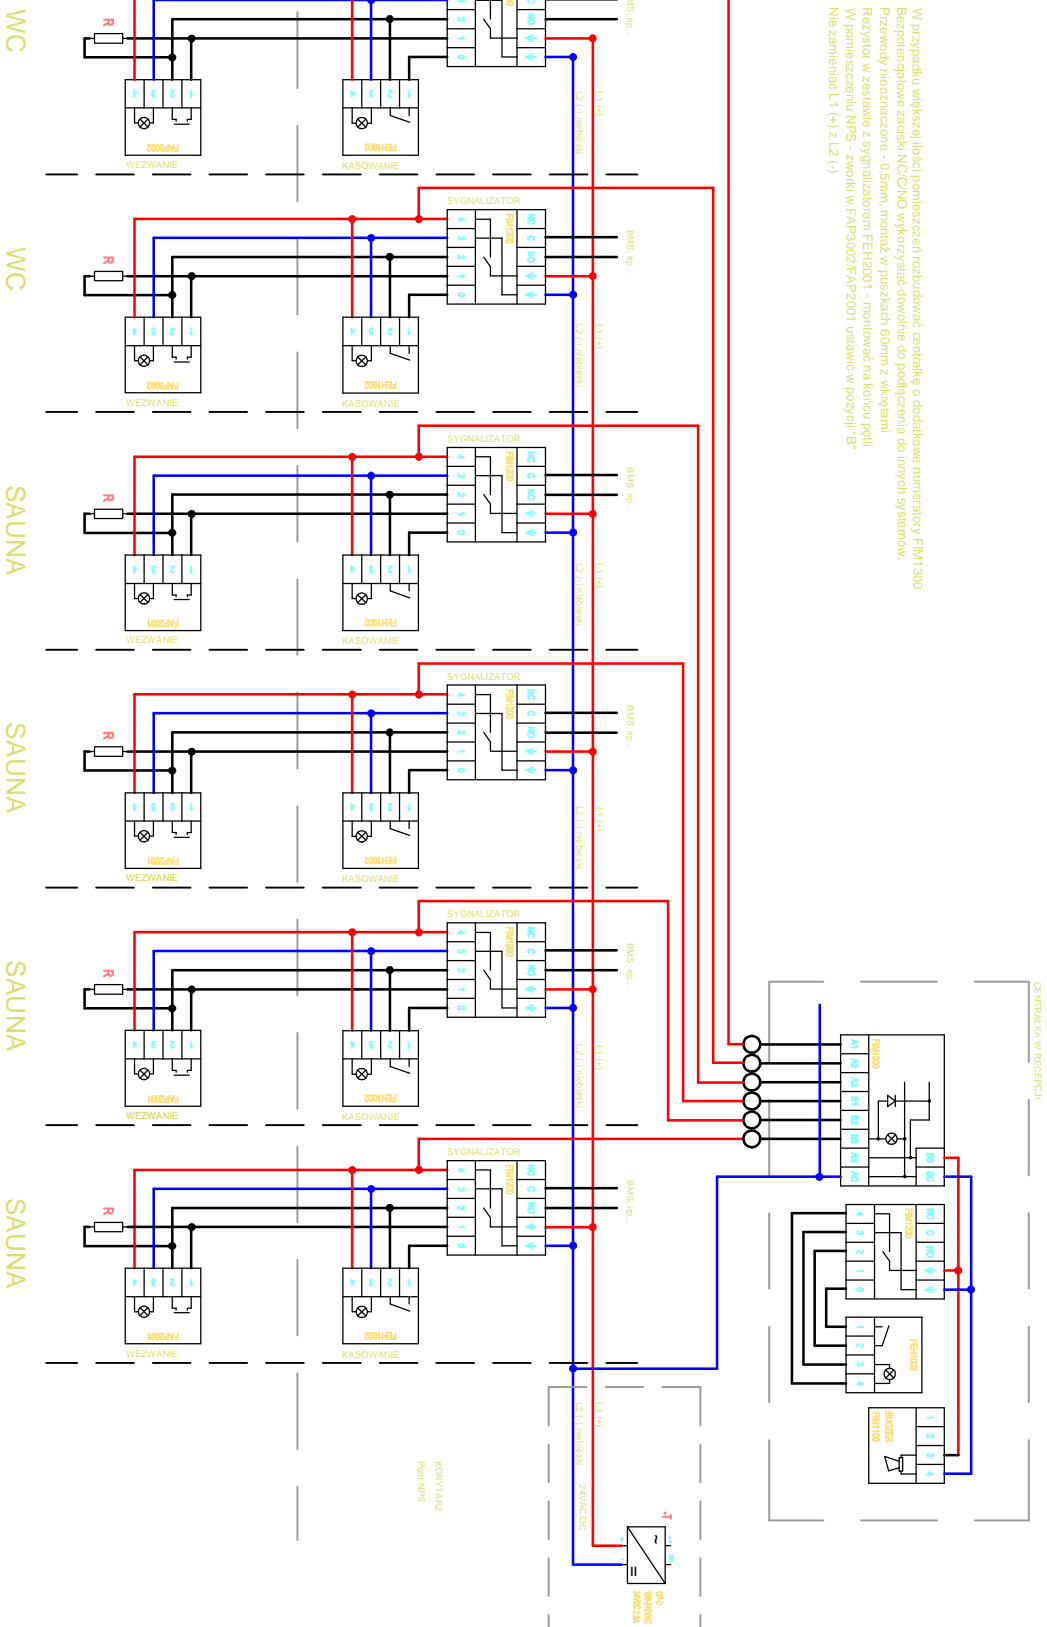

projekt

**Rozbudowa basenu krytego o zespół
saunowo - rekreacyjny wraz z niezbędną
infrastrukturą**

ul. Janusza Kusocińskiego 13, dz. nr 13, am 6,
obręb 0002 Osiedle Wschód, 57-200 Ząbkowice
Śląskie, gmina Ząbkowice Śląskie

inwestor
inwestor

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15 ,
57-200 Ząbkowice Śląskie

grupa projektowa
design team

PORT

PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737

biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie
team mgr inż. Krzysztof Nolepa

projektant
designer mgr inż. Krzysztof Nolepa
OPL/1256/PWBE/16

sprawdzający
designer mgr inż. Karol Wujec
OPL/0737/POOE/11

branża range: **Instalacje niskoprądowe**

stadium stage: **projekt wykonawczy**

rysunek

sheet title:

SCHEMAT_INSTALLACJI_PRZYZYWOWEJ

-

skala scale:

nr No.:

data date: Wrocław, 05.2020

IN-04