


NR. OBW.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
OBWÓD ODBIORNIK	ZASILANIE Z ŻK	WSKAZNIK OBCIĄŻENIA	OCHRONA PRZECIWPŁYCIOWA	OSWIETLENIE		ZABEZPIECZENIE UKŁADU STEROWANIA	ZABEZPIECZENIE GNIAZDA SERWISOWEGO	ZASILANIE SZAFKI MONITORINGU	GNIAZDO SERWISOWE OSWIETLENIA	SZAFKA MONITORINGU	SZAFKA NAWODNIENIOWA
MOC (kW)	5,0		J.W.	9,2	9,2						
PRZEWÓD	YKY20		J.W.	YKY20	YKY20						
PRZEKROJ	5x25		J.W.	5x16	5x16						

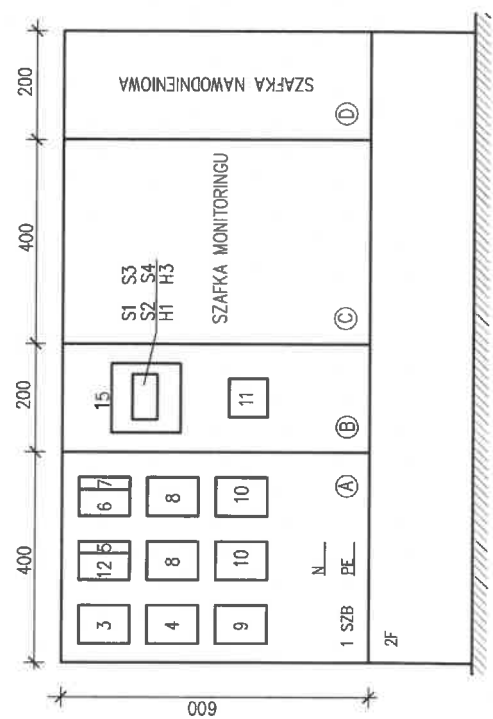

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach technicznych.

TN-S SAMOCHYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UL. PIESUDSKIEGO 18/5,
59-011 SIECHNICE
tel. 724 450 352

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: BUDOWLANA

SKALA: schemat

DATA: VI.2021

NR. RYSUNKU:

INWESTOR: GMINA ZABKOWICE, UL. 1 MAJA 15, 57-200 ZABKOWICE ŚLĄSKIE

OBJEKT: PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH ZABKOWICE ŚLĄSKIE DZ. NR 3.4.7/1.9/5

PROJEKTANT BR. ELEKTROTECHNICZNY: EUGENIUSZ BAK

NR. LUBR.: 457/82/WBPP

POPIIS: