


Legenda:



Nr pomieszczenia temperatura obl.
zapotrzebowanie na ciepło


K 22-600[400 mm]

Grzejniki płytowe poczo zasilane
Dodatkowo obudowa grzejników

Instalacja c.o. - zasilanie


Uwaga:

Uwaga:
1. Rysunki należy rozpatrywać wraz z opisem technicznym i zestawieniem materiałów

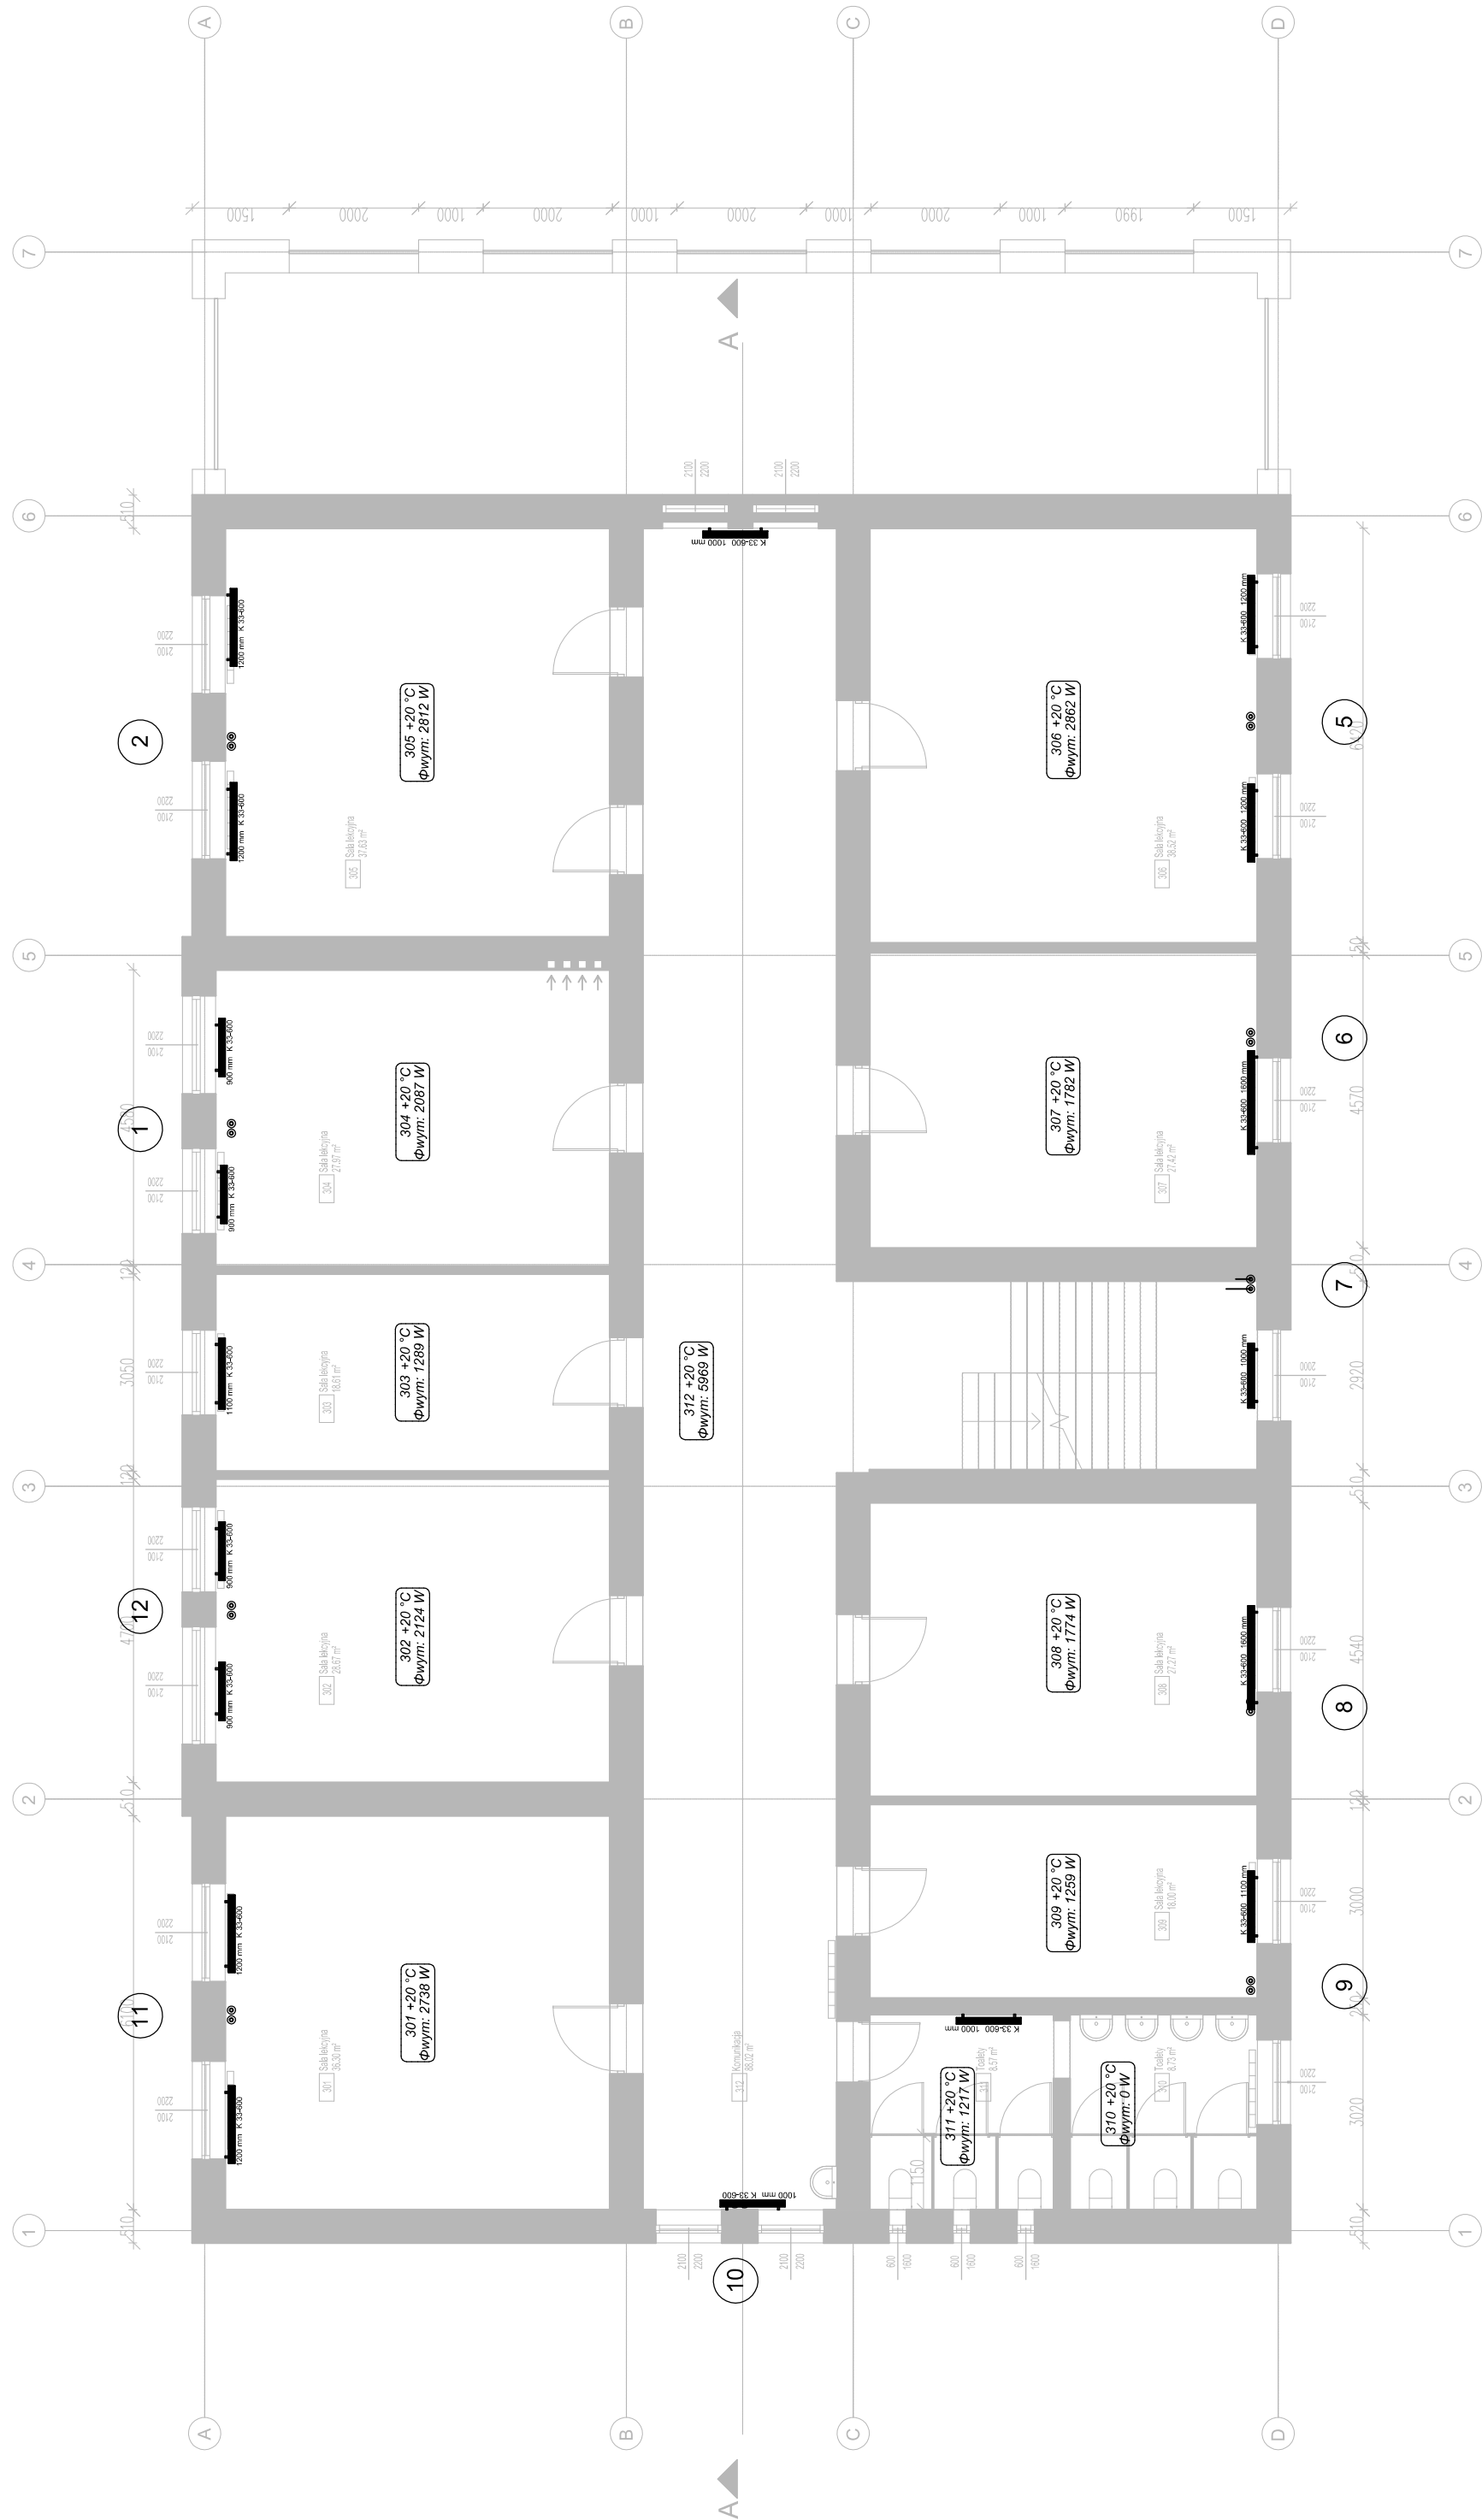

Azskiele prawo autorskie zasłrzone—zadno część tego rysunku nie moze byc reprodukowana, przechowywana w systemach baz danych, rozpowszechniana, przekazywana ani przekazywana w sposób elektroniczny lub mechaniczny w postaci obliki kserograficznej, nagrania czy w jakikolwiek innej formie bez wziesniejszego uzyskania pisemnej zgody właścicieli praw autorskich.

Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

	SEWPER POWER Sp. z o.o. ul. Główna 5 42-693 Krapkowice		
	Podpisane efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakładowach Śląskich		
PROJEKT:	Urząd Miejski w Zakładowach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Zakładowe Śląskie		
INWESTOR:	RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.O		
RYSYNEK:	NR PROJ.:	2017	
	DATA:	lipiec 2020	
PROJEKTOWAŁ:	STADIUM:	PFU	
	SKALA:	1 : 100	
PRACOWAŁ:	BRANŻA:	INST.SAN.	
	NR PIS.	IS-04	