


UWAGA



Uwaga:  
Na ścianie obok rozdzielnicy głównej RGnN, (z układem pomiarowym energii elektrycznej, przy przycisku PPWP wyłącznika PWP należy umieścić tabliczki z napisem:  
"Obiekt wyposażony jest w mikroinstalację fotowoltaiczną PV" i umieścić przedstawiony powyżej znak informacyjny  
Przy szafach RPV DC/AC należy zamontować gaśnicę 12kg do gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV

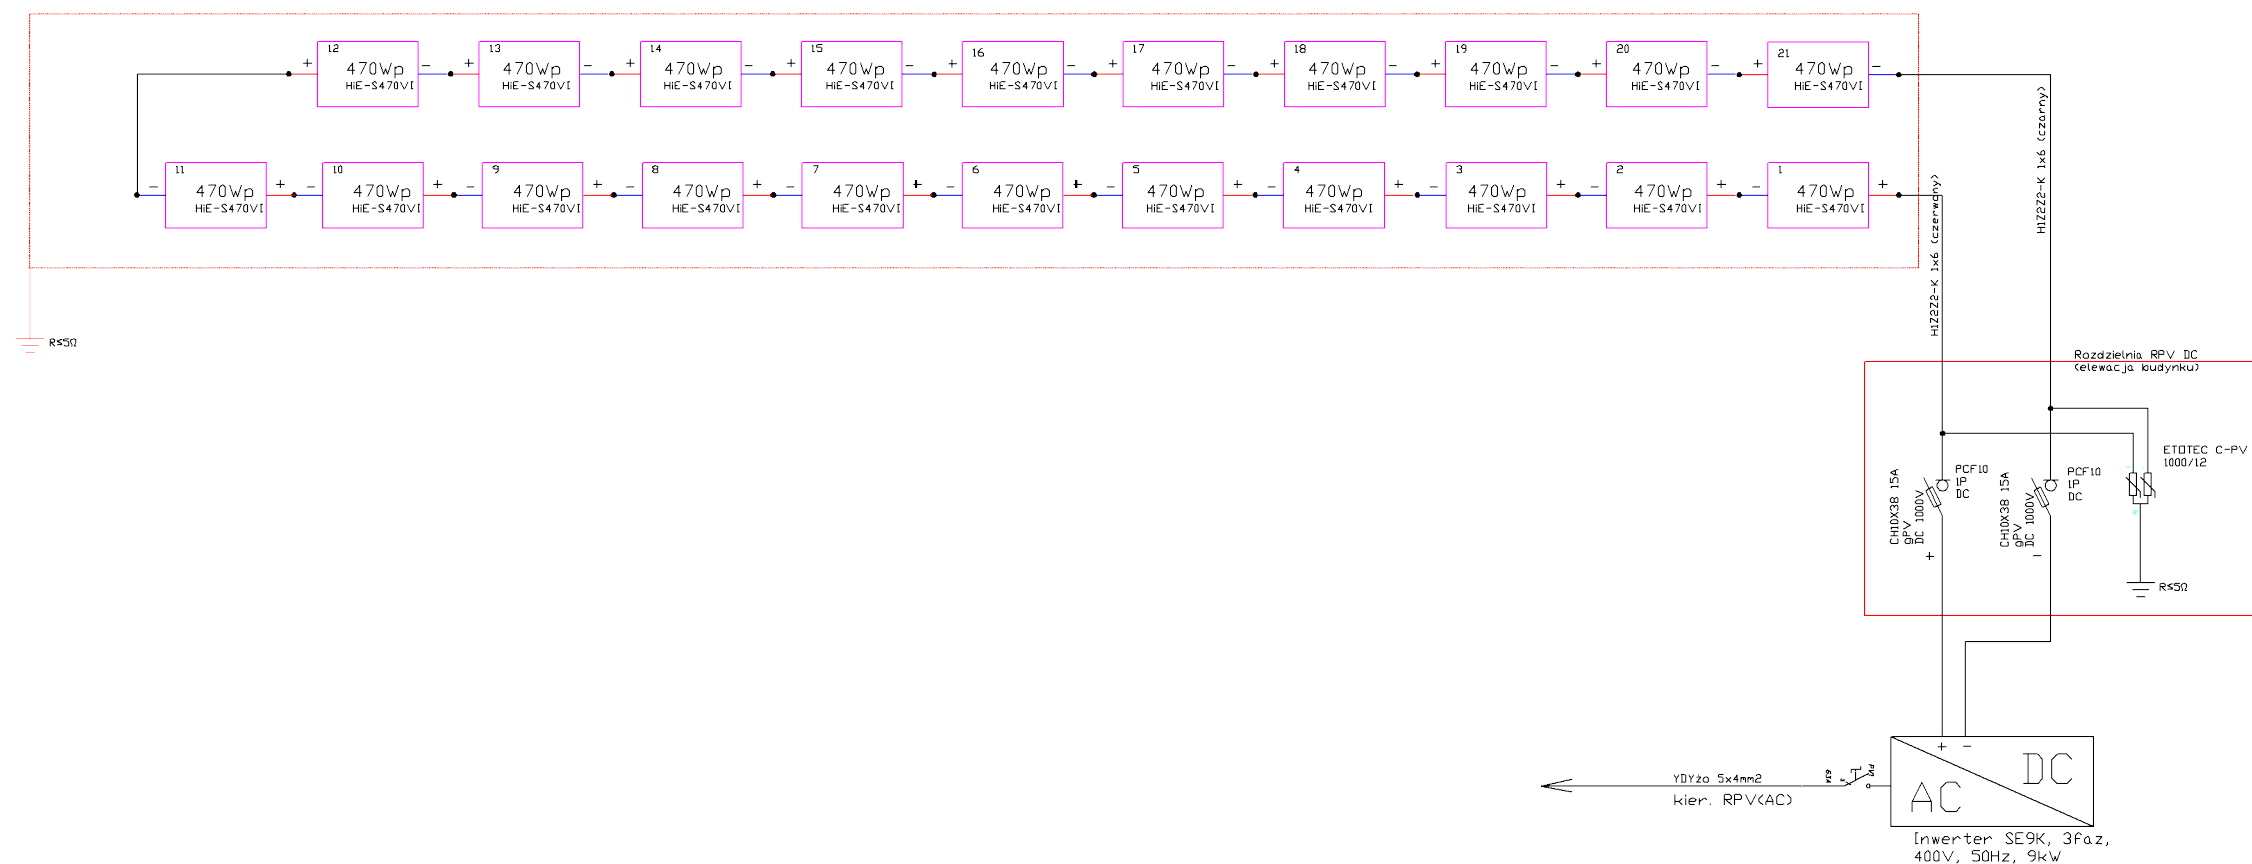

tel. 694 11 77 33  
www.architekturbanska.pl  
pracownia@architekturbanska.pl

architekturbanska

Temat:  
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2

Adres:  
ul. Krzywa 5, 57-200 Zabkowice Śląskie  
dz. nr 41, obręb 0001, Centrum, jednost.ewid. Zabkowice Śląskie - Miasto

Inwestor:  
Gmina Zabkowice Śląskie  
ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Śląskie

Projektant:  
mgr inż. Daniel Zmarlak  
nr upraw. : DOŚ0198/PBE/17

Podpis:

Generator fotowoltaiczny -schemat ideowy

Data: 04.05.2021r. Skala: - Nr.rys.: E-03 Strona: