




Uwaga:
Na ścianie obok rozdzielni głównej RGnN, (z układem pomiarowym energii elektrycznej, przy przycisku PPWP wyłącznika PWP należy umieścić tabliczki z napisem:
"Obiekt wyposażony jest w mikroinstalację fotowoltaiczną PV" i umieścić przedstawiony powyżej znak informacyjny

Przy szafach RPV DC/AC należy zamontować gaśnicę 12kg do gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV

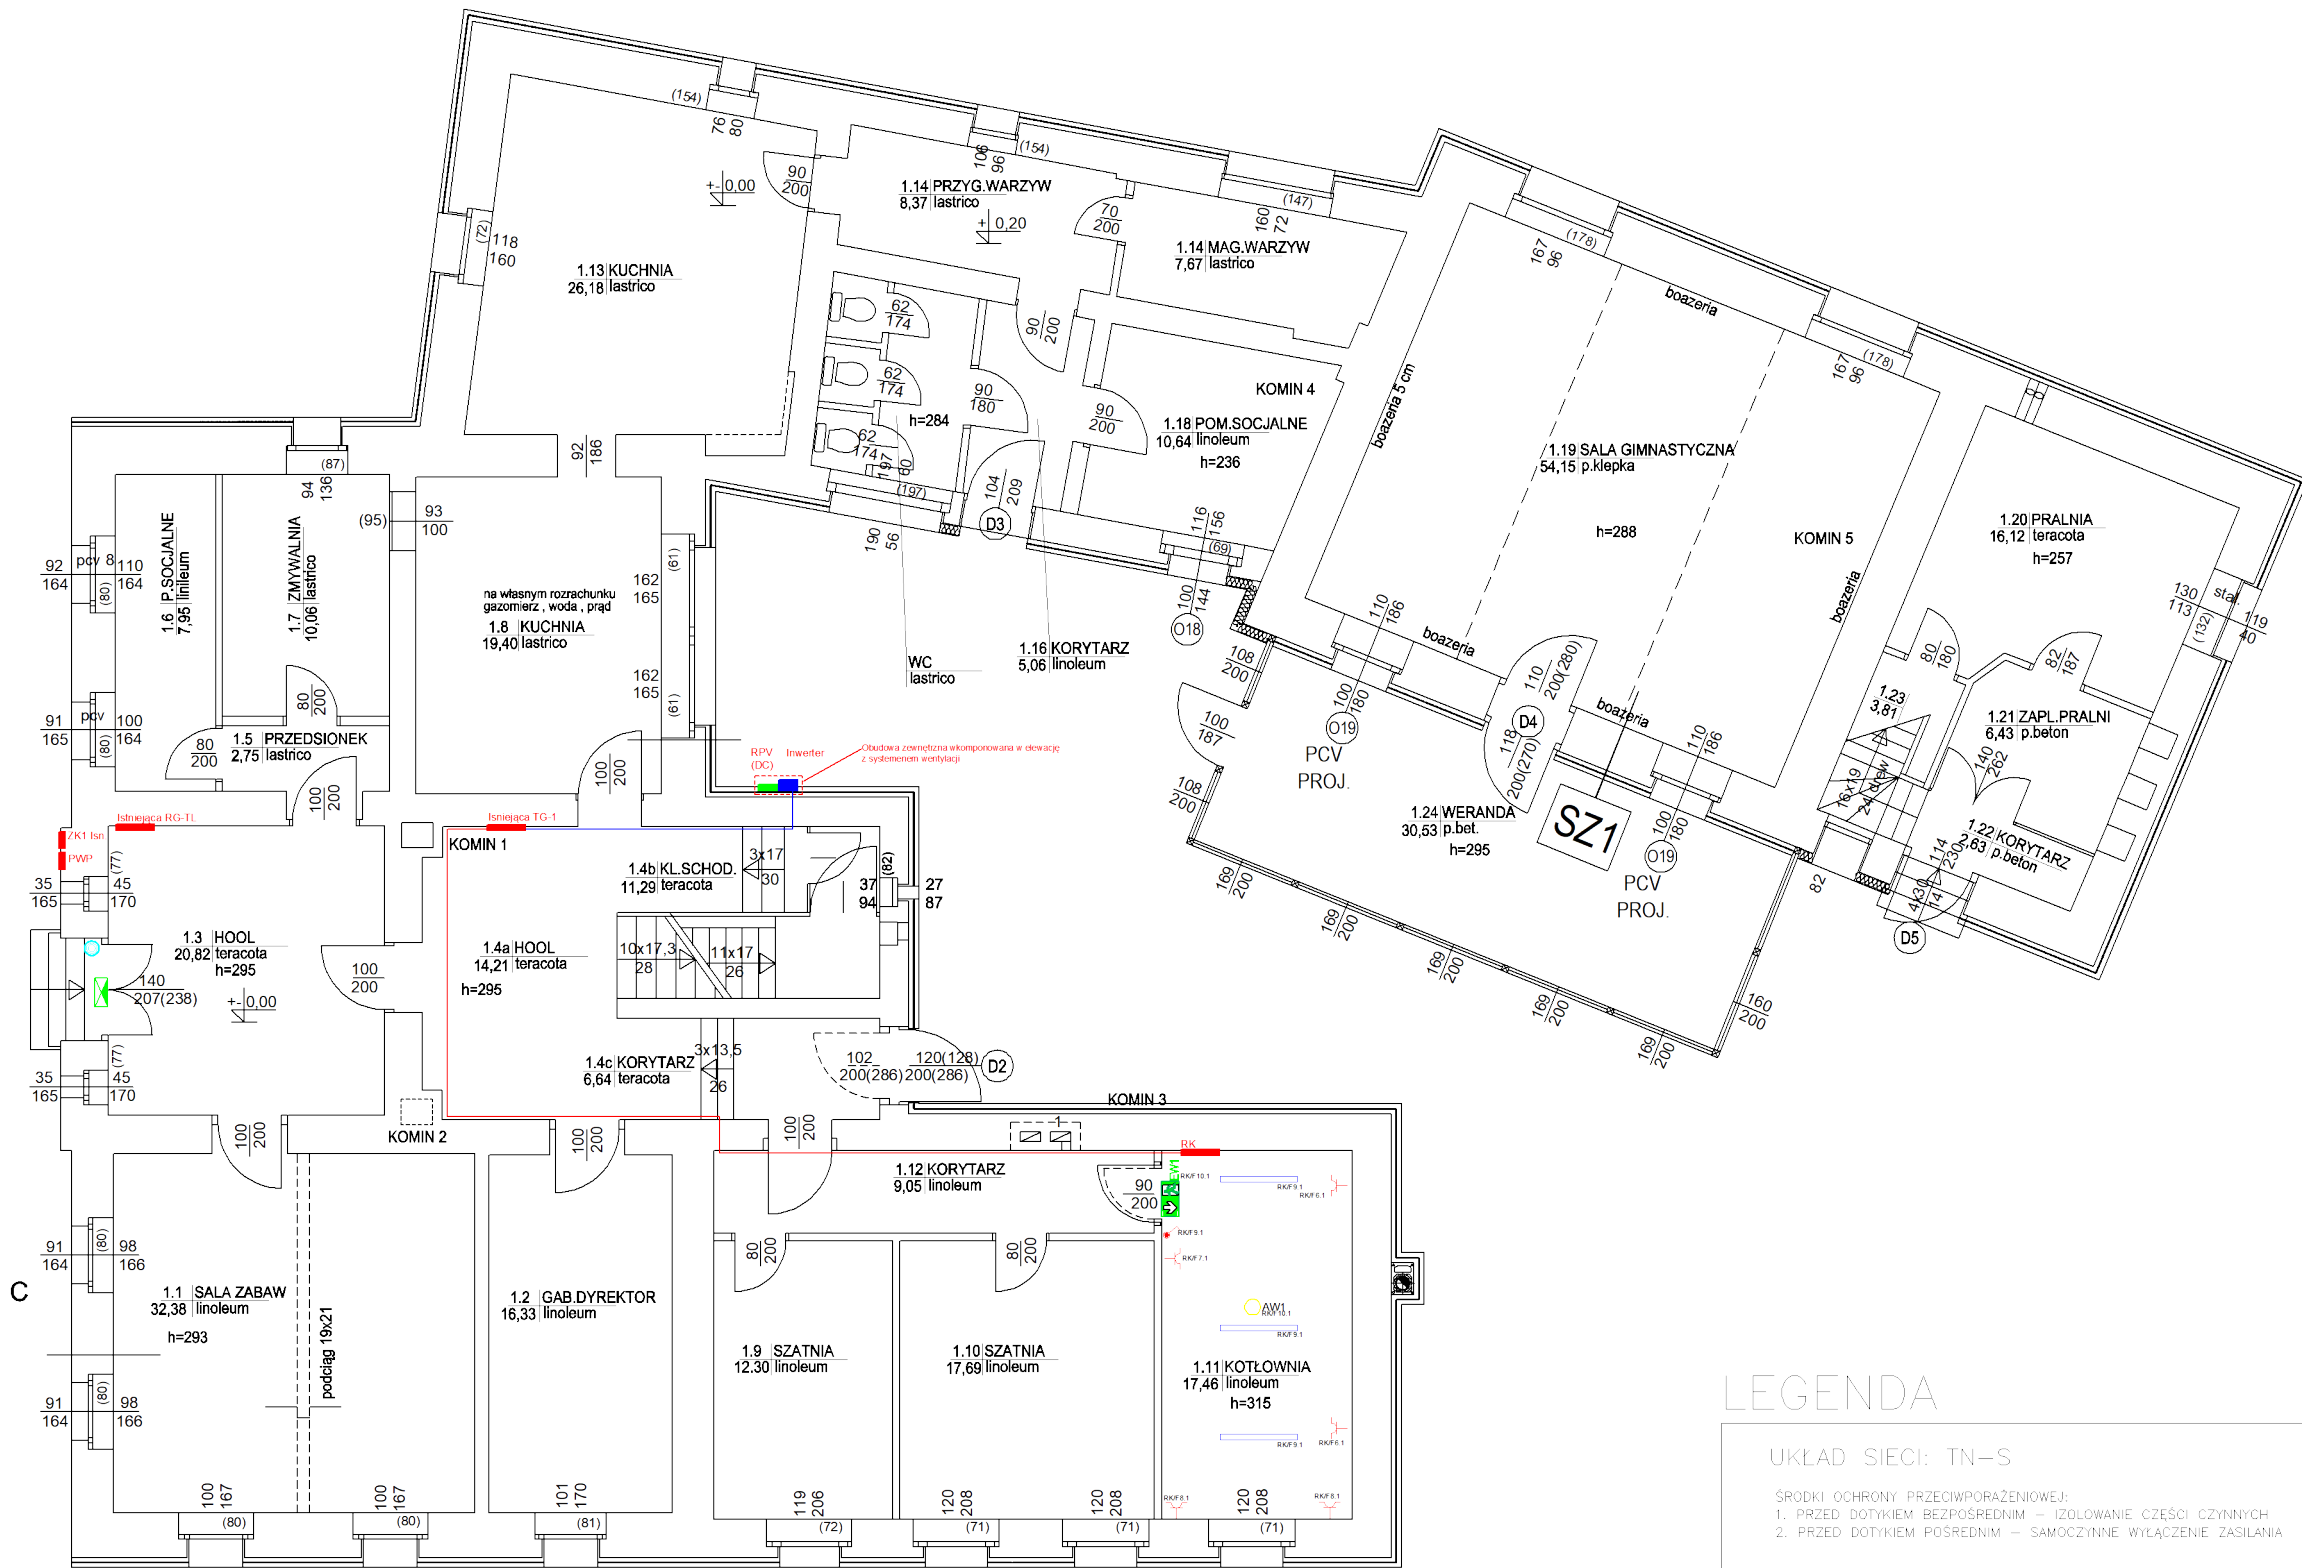

LEGENDA

UKŁAD SIECI: TN-S

- ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORĄŻENIOWEJ:
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM – IZOLOWANIE CZĘŚCI CZYNNYCH
 - PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM – SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYMBOL	NAZWA
	Łącznik oświetleniowy p/t jednobiegunowy IP44
	GNAZDO 230V+N+PE IP44, zasilic przewodem YDYzo 3x2,5mm ² z RK
	Przycisk p/poż. OP1–W01, HDGs (PH90) 2x2,5mm ²
	Oprawa oświetleniowa LED 236 IP65, zasilic z RK, YDYzo 3x1,5mm ²
	Obwód kier. inwerter PV, zasilic z TG–1, YDYzo 5x4mm ² , układać na suficie w kanałach kablowych
	Obwód zasilający tablicę RK, zasilic z TG–1, YDYzo 5x4mm ² , układać na suficie w kanałach kablowych
	Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna (COLD) IP65 9W, zasilic z RG, YDYzo 3x1,5mm ²
	Oprawa ewakuacyjna jednostronna IP65 3W, zasilic z RK, YDYzo 3x1,5mm ²
	Oprawa awaryjna DOT CS LED IP65 2W, zasilic z RK, YDYzo 3x1,5mm ²

tel. 694 11 77 33
www.architekturbanska.pl
pracownia@architekturbanska.pl

architekt urbariska



Temat: Rzut dachu -instalacje elektryczne

Przedszkole Publiczne Nr 5

Adres:
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Ziębicka 34
dz. nr 38/4 Ząbkowice Śl. Miasto obręb Centrum

Inwestor:
Gmina Ząbkowice Śl. ul. 1 Maja 15

Projektant:

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń:

mgr inż. Daniel Zmarlak
nr upraw.: DOŚ/0198/PBE/17

Podpis

Rzut parteru -instalacje elektryczne

Data:
29.03.2021r.

Skala:

Nr rys.

Strona

E02