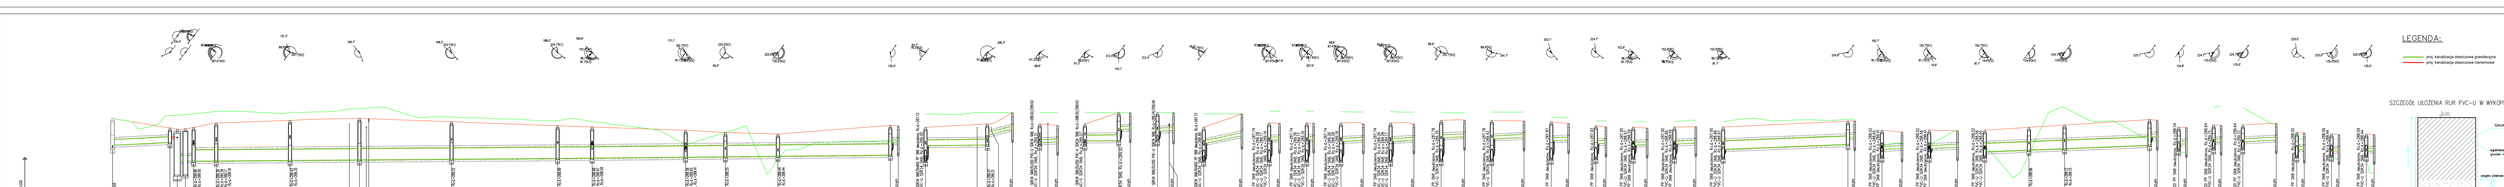


UWAGI:
1. Minimalne przykrycie kanałuj H=1,00m (w warstwy przewodu. Przewody ułożone poniżej nidziu ulegają.
2. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy sondażowe.
3. Za wyjątkiem linii kanalizacji deszczowej zaznaczonej kolorem niebieskim, zakrywa przez dennie w ilości należy przewidzieć rezerwę.
4. Projekt przewiduje wykonanie z kolizjami z projektowanym terenem.
5. Przed zasypaniem rur należy wykonać podsypkę piaskową gr. 30cm.
6. Przed zasypaniem rur należy wykonać podsypkę piaskową gr. 30cm wyrównać rury z wartością zagęsz podsypkę gr. 30cm ponad rurą.

| Nr uprawn. | Typ |
|---|---|
| Projektant budowlany | Tomasz Kowalczyk | WKP/0000/PWOD/10 | PWOD |
| Sprawdzający | Inż. Katarzyna Dąbrowska-Tkaczyk | WKP/0000/PWOD/10 | PWOD |

PROJEKTOWANIE
Tomasz Kowalczyk
tel. 000-000-000
www.przykład.pl

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej
Projekt zagospodarowania działki ewidencyjnej nr 1234/5 obręb 0001 Przykładowa Wieś, gmina Przykładowa, powiat przykładowy, województwo przykładowe

| Nr projektu | Data | Nr arkusza | Nr rys. |
|---|---|---|---|
| 1/2025 | 03.2025 | 1 | P-SK02 |

Skala 1:1000 / 1:100 / 1:50 — Format A2+

A2+