

Ząbkowice Śląskie, dn. 05.05.2022 r.

Starosta Ząbkowicki
57-200 Ząbkowice Śląskie,
ul. Henryka Sienkiewicza 11

Znak sprawy: PODGIK.6630.13.2022

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ
zakończoney w dniu 05.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Przebudowa ulic: Armii Krajowej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich. Kanalizacja deszczowa i oświetlenie.
Lokalizacja:	Ząbkowice Śląskie - Miasto Centrum, dz.: 29/1 ark.14, 33 ark.12, 38 ark.12, 39 ark.12, 49 ark.12, 51 ark.12, 68 ark.12, 70 ark.12, 72 ark.12, 77 ark.12, 79 ark.12, 83 ark.12, 111 ark.12
Wnioskodawca:	OPTIP SP. Z O.O.
Inwestor:	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Projektant:	JAN WYRWIŃSKI
Przewodniczący:	Anna Dumanowska
Miejsce narady:	Ząbkowice Śląskie ul. B. Prusa 5, pokój nr 311.
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	16.02.2022 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Bez uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	ORANGE POLSKA S.A.		-
2	TAURON DYSTRYBUCJA SA, Oddział w Wałbrzychu, Rejon Dzierżoniów	Stanowisko pozytywne z uwagami Załącznik z uwagami z dnia 21.02.2022 pozostaje bez zmian.	Michał Pietuch
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Dzierżoniowie elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Skoordynowano pozytywnie zgodnie z poniższą opinią znak: PSGWR.0140.763.13.2022 z dnia 28.04.2022 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Dzierżoniowie, informuje, że podczas narady dokonano sprawdzenia przedłożonej dokumentacji w zakresie kolizji z naszą infrastrukturą gazową. W związku z tym należy dostosować się do poniższych wytycznych. 1. Na terenie podlegającym uzgodnieniu zlokalizowane są sieci gazowe: Niskiego ciśnienia De 160, 125, 90, 63 2. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci i urządzeń gazowych, w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy przywrócić ją do stanu pierwotnego	Anna Pawełkiewicz - Górna

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>3.Przejścia pod drogą wykonywane przewiertem lub przeciskiem należy prowadzić na głębokości uniemożliwiającej uszkodzenie istniejących sieci gazowych</p> <p>4.W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych poniesienia kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> •usunięcia uszkodzenia; •strat gazu spowodowanych uszkodzeniem; •przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego; •odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu •naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego; <p>5.Dla istniejących sieci gazowych należy zachować właściwe strefy kontrolowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.);</p> <p>6. W odległości < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r);</p> <p>7.Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedłożonych planach sytuacyjno-wysokościowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji</p> <p>w Zakładzie w Wałbrzychu, bądź nie zostały naniesione na plany przez firmę geodezyjną;</p> <p>8. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie, ani zagłębienie istniejących gazociągów. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do projektowanego poziomu drogi bądź chodnika;</p> <p>9. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągów na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu Warunków Technicznych – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym – ul. Wrocławska 2 58-309 Wałbrzych</p> <p>10. Awarie na sieci gazowej lub przyłączy gazowym zaistniałe w związku z budową prowadzonej inwestycji usuwane będą przez pracowników Gazowni w Dzierżoniowie na koszt Inwestora przedmiotowego zadania</p> <p>11. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do Gazowni w Dzierżoniowie</p> <p>12. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazownię w Dzierżoniowie ul. Sowłogórska 1 58-200 Dzierżoniów - Dział Stacji i Sieci Gazowych ul. Wrocławska 2 .58-309 Wałbrzych (jeżeli w obrębie opracowania przebiega sieć gazowa średniego podwyższonego ciśnienia) <p>Całość prac związanych z planowaną inwestycją , a w szczególności przekroczenie metodą przewiertu prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Gazowni.</p> <p>13 Niniejsza opinia ważna jest do dnia 28.04.2023, o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja</p>	
4	NETIA S A Warszawa	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Uwagi w załączniku.</p>	Paweł Lewkowicz
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "DELFIN"	-	-
6	URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚL.	-	-
	Wnioskodawca		OPTIP SP. Z O.O.

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROSTY

Anna Jurek-Wojta

w Powiatowym Biurze Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej

Podpis przewodniczącego narady

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.).

Anna Dumanowska

Od: PIETUCH MICHAŁ (TD OWB) [Michał.Pietuch@tauron-dystrybucja.pl]
Wysłano: czwartek, 5 maja 2022 08:01
Do: zud
Temat: RE: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej dodatkowej dla proj. 6630.13.2022

Dzień dobry.

Załącznik z uwagami z dnia 21.02.2022 pozostaje bez zmian.

Pozdrawiam.



Michał Pietuch

Oddział w Wałbrzychu
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
Wydział Dokumentacji

tel. kom. +48 691501866

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Biurowiec

ul. Kilińskiego 47, 53-200 Dzierżonów

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o skontaktowanie się z nami e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl oraz usunięcie jej z Państwa skrzynki. Jakiegokolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please inform the TAURON Dystrybucja immediately via the following e-mail address: info@tauron-dystrybucja.pl and then delete this email.

Pamiętaj, chroni środowisko. Nie drukuj wiadomości, jeżeli nie musisz.

From: zud <zud@zabkowice-powiat.pl>

Sent: Monday, April 25, 2022 9:57 AM

To: Orange Polska S.A. TP <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange.com>; NETIA Paweł Lewkowicz <pawlew@poczta.onet.pl>; Gaz Dzierżonów Anna Pawełkiewicz - Górna <anna.pawelkiewicz-gorna@psgaz.pl>; Gmina Zabkowice Śl. <jakub.ptasinski@zabkowiceslaskie.pl>; Gmina Zabkowice Śl. <jaroslaw.trzesniak@zabkowiceslaskie.pl>; Delfin Zabkowice <sekretariat@pwkdelfin-zabkowiceslaskie.pl>; PIETUCH MICHAŁ (TD OWB) <Michał.Pietuch@tauron-dystrybucja.pl>; tawy@wp.pl

Subject: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej dodatkowej dla proj. 6630.13.2022

Importance: High

Jeżeli masz wątpliwość, co do poprawności adresu nadawcy lub bezpieczeństwa załączników i linków tej wiadomości, skontaktuj się z nami: spam@tauron.pl, korzystając ze skrótu CTRL+ALT+F.

Stanowisko uczestnika narady proszę przesać drogą mailową na adres zud@zabkowice-powiat.pl
W załączeniu skan projektu.

Pozdrawiam

Anna Dumanowska

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zabkowicach Śląskich

tel. 74-8162-830

TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział w Wałbrzychu
 ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
 Infolinia: +48 32 606 0 616
 info@tauron-dystrybucja.pl



Ząbkowice Śl., ... 21.02. ... 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
Wydział Geodezji, Katastru
i Nieruchomości
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śl.

Numer opinii: OMD4/NK/MP.J.13.../ZB/2022

Numer tematu PODGIK.6630.13.2022.

Informacja o występujących ew. kolizjach: Skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi
niskiego napięcia

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktów E, F

A. Zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie Znak

Z dnia

B. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Wydziału Eksploatacji (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu o nadzór branżowy.

C. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.

Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

H. Nieaktualna mapa do celów projektowych

I.

Opiniował: Piotr
 Dokumentacji

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych - sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.


Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierać: nazwę i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informację o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny.
Pismo należy kierować na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Wydział Eksploatacji
ul. Wysockiego 11
58-300 Wałbrzych

- W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.



Opinia robocza

26-04-2022

Załącznik do narady koordynacyjnej nr 13/2022

Temat Przebudowa Armii Krajowej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich.
Kanalizacja deszczowa i oświetlenie.


Uwagi do dokumentacji projektowej:

Uwagi dotyczą wyłącznie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia, nie dotyczą przebudowy ulic. Przebudowa w zakresie zmian układu drogowego ulicy Armii Krajowej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich wymaga odrębnego uzgodnienia z Netia SA

1. W obszarze inwestycji występuje kanalizacja teletechniczna wielootworowa może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą. Na całej długości kanalizacji teletechnicznej w obrębie projektu należy zachować normatywne głębokości kanalizacji.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
7. Z uwagi na dbałość o najwyższą jakość (świadczonych przez operatora) usług dla biznesu, obowiązek zachowania „tajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury związane z uzyskaniem zgody na wejście na węzły telekomunikacyjne, prace przelączeniowe, spawanie włókien, montaż złączy i przeprowadzanie pomiarów powykonawczych na działających liniach światłowodowych muszą być wykonywane przez pracowników Netia SA lub firmę zajmującą się utrzymaniem i eksploatacją sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie Inwestora lub jego wykonawcy. Przed złożeniem oferty na przebudowę należy zwrócić się do firmy utrzymującej linię światłowodowe Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na zakres prac, które muszą być wykonane przez tą firmę. Koszt tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym na całość zadania.
8. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością Netia SA kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.
9. Wymiana ram i pokryw studni teletechnicznych oraz regulacja pionowa wysokości ram i pokryw po stronie Inwestora
10. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela Netia SA i podlegają odbiorowi. **Nadzór nad pracami jest odpłatny.**
11. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

12. Co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy zgłosić rozpoczęcie prac. Zgłoszenie można przesłać pisemnie lub elektronicznie nadzory@netia.pl

Lewkowicz Paweł
Tel 535540625

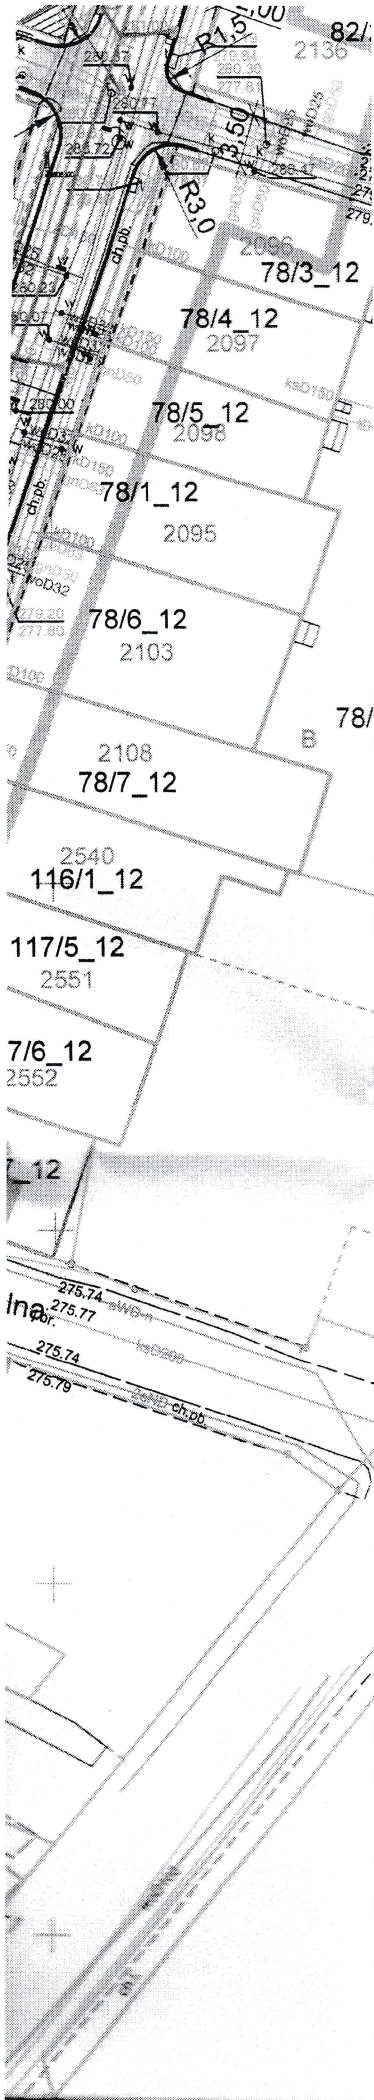

nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		i reszta mapy w zakresie konturów ujęć gruntowych i konturów klas gleboznawczych jest zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.	
UWAGA: punkty osnowy geodezyjnej - prawnie chronione na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne			
UWAGA: granice oznaczone kolorem żółtym nie spełniają wymagań dokładnościowych według obowiązujących standardów technicznych.			
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego		Pieczęć firmowa	

78/ dokument został opracowany w wyniku prac technicznych, których rezultaty zawiera operat techniczny. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za stwierdzenia.	
rac	PODGIK.6640.728.2021
, który	STAROSTA ZĄBKOWICKI
ynych	GEO-SZKIC Michał Prusik
dokumentu	Protokół Weryfikacji
tywnej	Nr PODGIK.6640.728.2021_8261 z dnia 18.10.2021r.
prawnieć	mgr inż. Michał Prusik
prac	upr. zaw. nr 22131

tki i płyt granitowych

sesji z kostki granitowej czarnej 15 /17 cm

jezdni z kostki granitowej 15 /17 cm

a dwudzielna z PEHD Ø 110 mm

nia
cja deszczowa / wpusty /studnie
nitowy wystający 15x30x100 cm
ometrażem


twardzone

nowe 8x30x100 cm

jazdowy granitowy "wtopiony" 15x22x100 cm

zająca teren inwestycji

STAROSTA ZĄBKOWICKI	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej	
dokumentacja PODGIK.6640 13.10.2021	
BYŁA PRZELICZONA NARADY KOORDYNACYJNEJ	
Ząbkowice Śl., dnia 05.05.2022	
Sposób przeprowadzenia narady: <input checked="" type="checkbox"/> tradycyjnie <input type="checkbox"/> elektronicznie	
podpis i pieczęć	Z up. STAROSTY
przewodniczącego zarządy i nadzoru	
Data	
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	



URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ul. 1 Maja 15 | 57-200 Zabkowice Śląskie
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
tel. 74 816 53 21 | 74 816 53 67 | fax. 74 815 54 45
e-mail: urząd@zabkowiceslaskie.pl
www.zabkowiceslaskie.pl | www.krzywawieza.eu

Zabkowice Śląskie, dnia 22 grudnia 2021 roku

IGP.7021.171.2021.JO

OPTIP Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 4a lokal 5
65-119 Zielona Góra

TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla następujących zadań: „Przebudowa ulic Armii Krajowej, Dolnośląska w Zabkowicach Śląskich”.

Warunki wykonania kanalizacji deszczowej dla zadania „Przebudowa ulic Armii Krajowej, Dolnośląska w Zabkowicach Śląskich”.

1. Jako miejsce włączenia wód opadowych z ulic Armii Krajowej i Dolnośląskiej wyznacza się kanalizację deszczową zlokalizowaną w ul. Kłodzkiej w Zabkowicach Śląskich.
2. Wpięcie do sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać poprzez studnię rewizyjną D15 zlokalizowaną w ul. Kłodzkiej.
3. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia.

Załącznik:


1. Fragment PZT z naniesioną obecnie realizowaną kanalizacją deszczową w ulicy Kłodzkiej z zaznaczoną studnią rewizyjną D15 - 1 egz.


Z up. Burmistrza
Jarosław Wójcik
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IGP a/a.

Sporządziła: Justyna Obral, Inspektor ds. infrastruktury technicznej, tel. 74 8165 367.





Dzierżonów, dnia 11.05.2022

OPTIP Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 4A/5
65-119 Zielona Góra

Dotyczy: wniosek o wykonanie uzgodnienia branżowego dla przebudowy ulic: Armii Krajowej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich.

W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy, że opiniujemy pozytywnie plan zagospodarowania terenu na branzę drogowej. Na załączonej mapie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej niskiego napięcia z klauzulami informacyjnymi znajdującymi się na odwrocie, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAUROWN Dystribucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAUROWN Dystribucja S.A. Oddział w Wałbrzychu lub urządzenia będące własnością TAUROWN Dystribucja S.A., które nie są zinventaryzowane na mapach geodezyjnych.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma. Faktura za usługę zostanie wystawiona osobną korespondencją.

Z poważaniem
TAUROWN Dystribucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
Michał Pietuch

Załączniki:
1. Mapa – 2 szt.
Pismo sporządził

Michał Pietuch (tel. 691501866)

TAUROWN Dystribucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560,611,250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystribucja.pl

TAUROWN Dystribucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
Info linia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystribucja.pl
TD/OWB/OMD/2022-05-11/0000002
511/22/1040885215
TD/OWB/OMD/UB/MP/128/2022

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ NR 1 z




Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia	PODGIK 6640.728.2021
Jednostka ewidencyjna	022405_4
Obszar ewidencyjny	M. Zabkowice Śląskie
Obszar ewidencyjny	0001
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	2000 strofa 6
Numer godła	Kronszted 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Służebność gruntowa mająca wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Mapa została wykonana bez ustalania występowania w księgach wieczystych służebności gruntowych.
Sposób wykonania mapy	Mapa powstała na podstawie bezpośrednich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz danych otrzymanych z PZGIK.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.	Treść mapy w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych jest zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
UWAGA: punkty osnowy geodezyjnej - prawnie chronione na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	
UWAGA: granice oznaczone kolorem żółtym nie spełniają wymagań dokładnościowych według obowiązujących standardów technicznych.	


LEGENDA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

- Proj. linie kablowe 0,4 kV typu YAKXS 4 x 25
- Proj. rury osłonowe DVK 75
- Proj. lampy LED 50 W oświetlenia drogowego na wysięgnikach naściennych
- Proj. lampy LED 50 W oświetlenia drogowego na słupach wolnostojących

LEGENDA BRANŻY SANITARNEJ:

- projektowana kanalizacja deszczowa
- istniejący gazociąg do likwidacji
- istniejący wodociąg do likwidacji
- istniejąca granica działki
- projektowana infrastruktura drogowa
- projektowany wpust uliczny

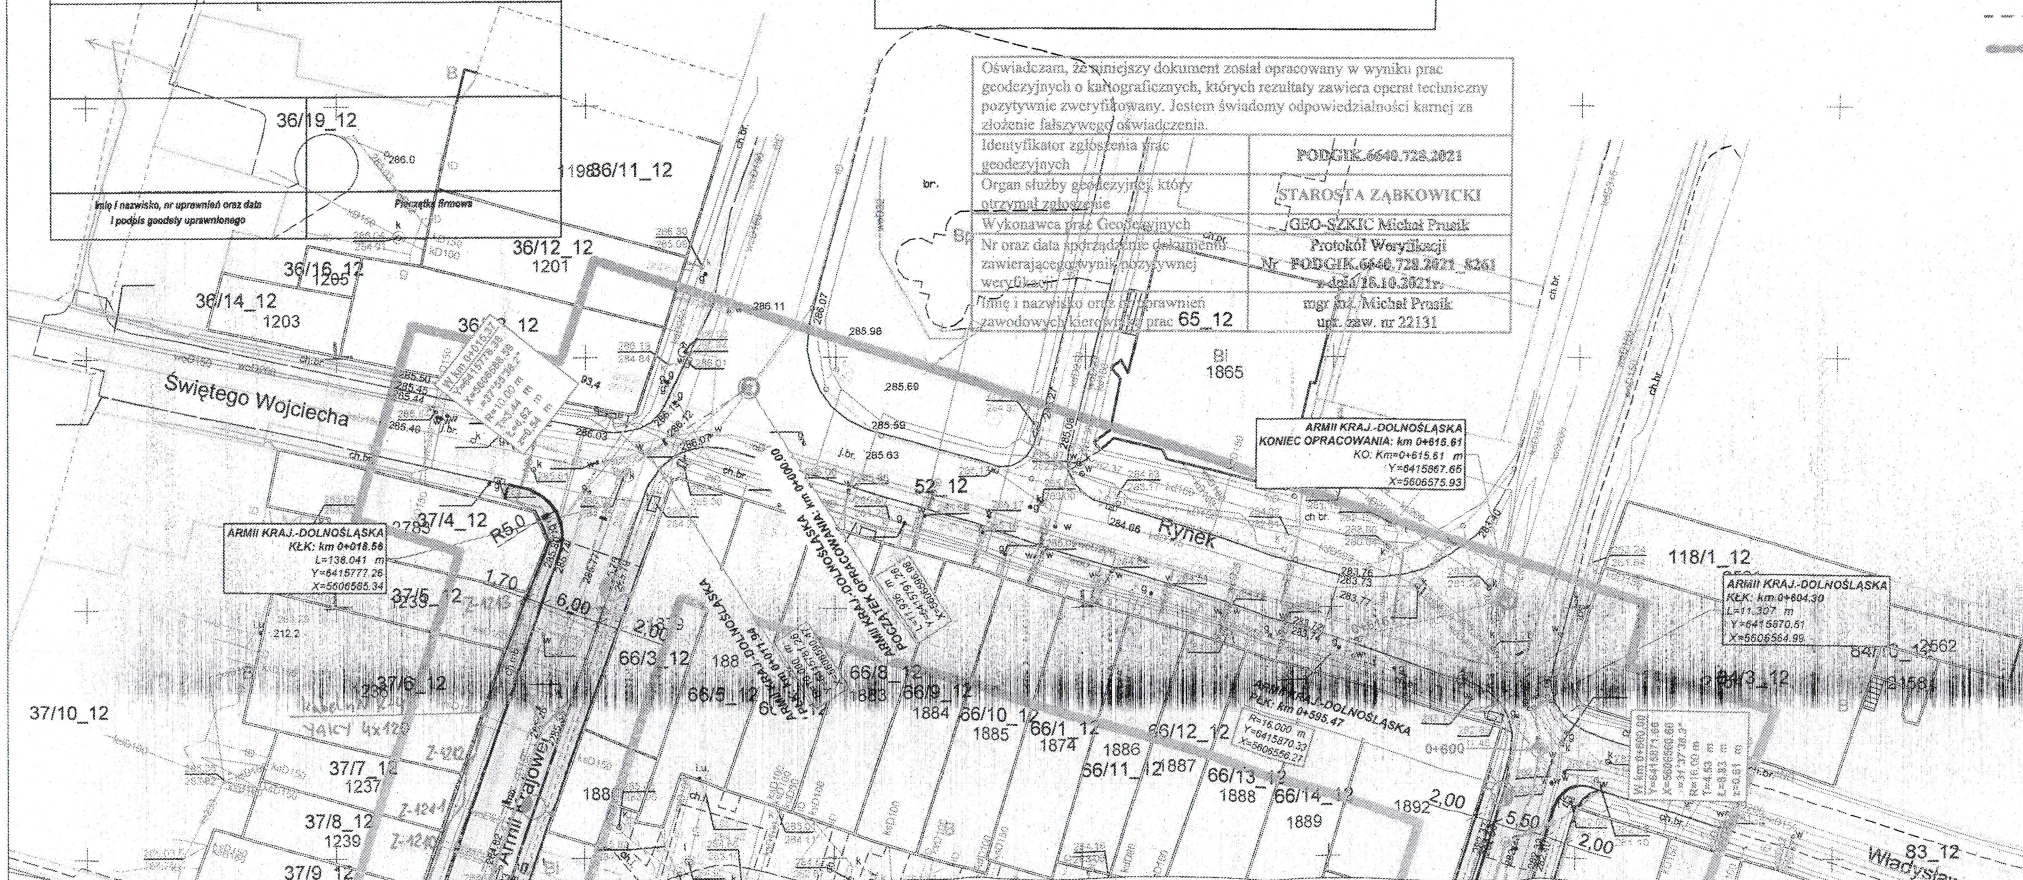

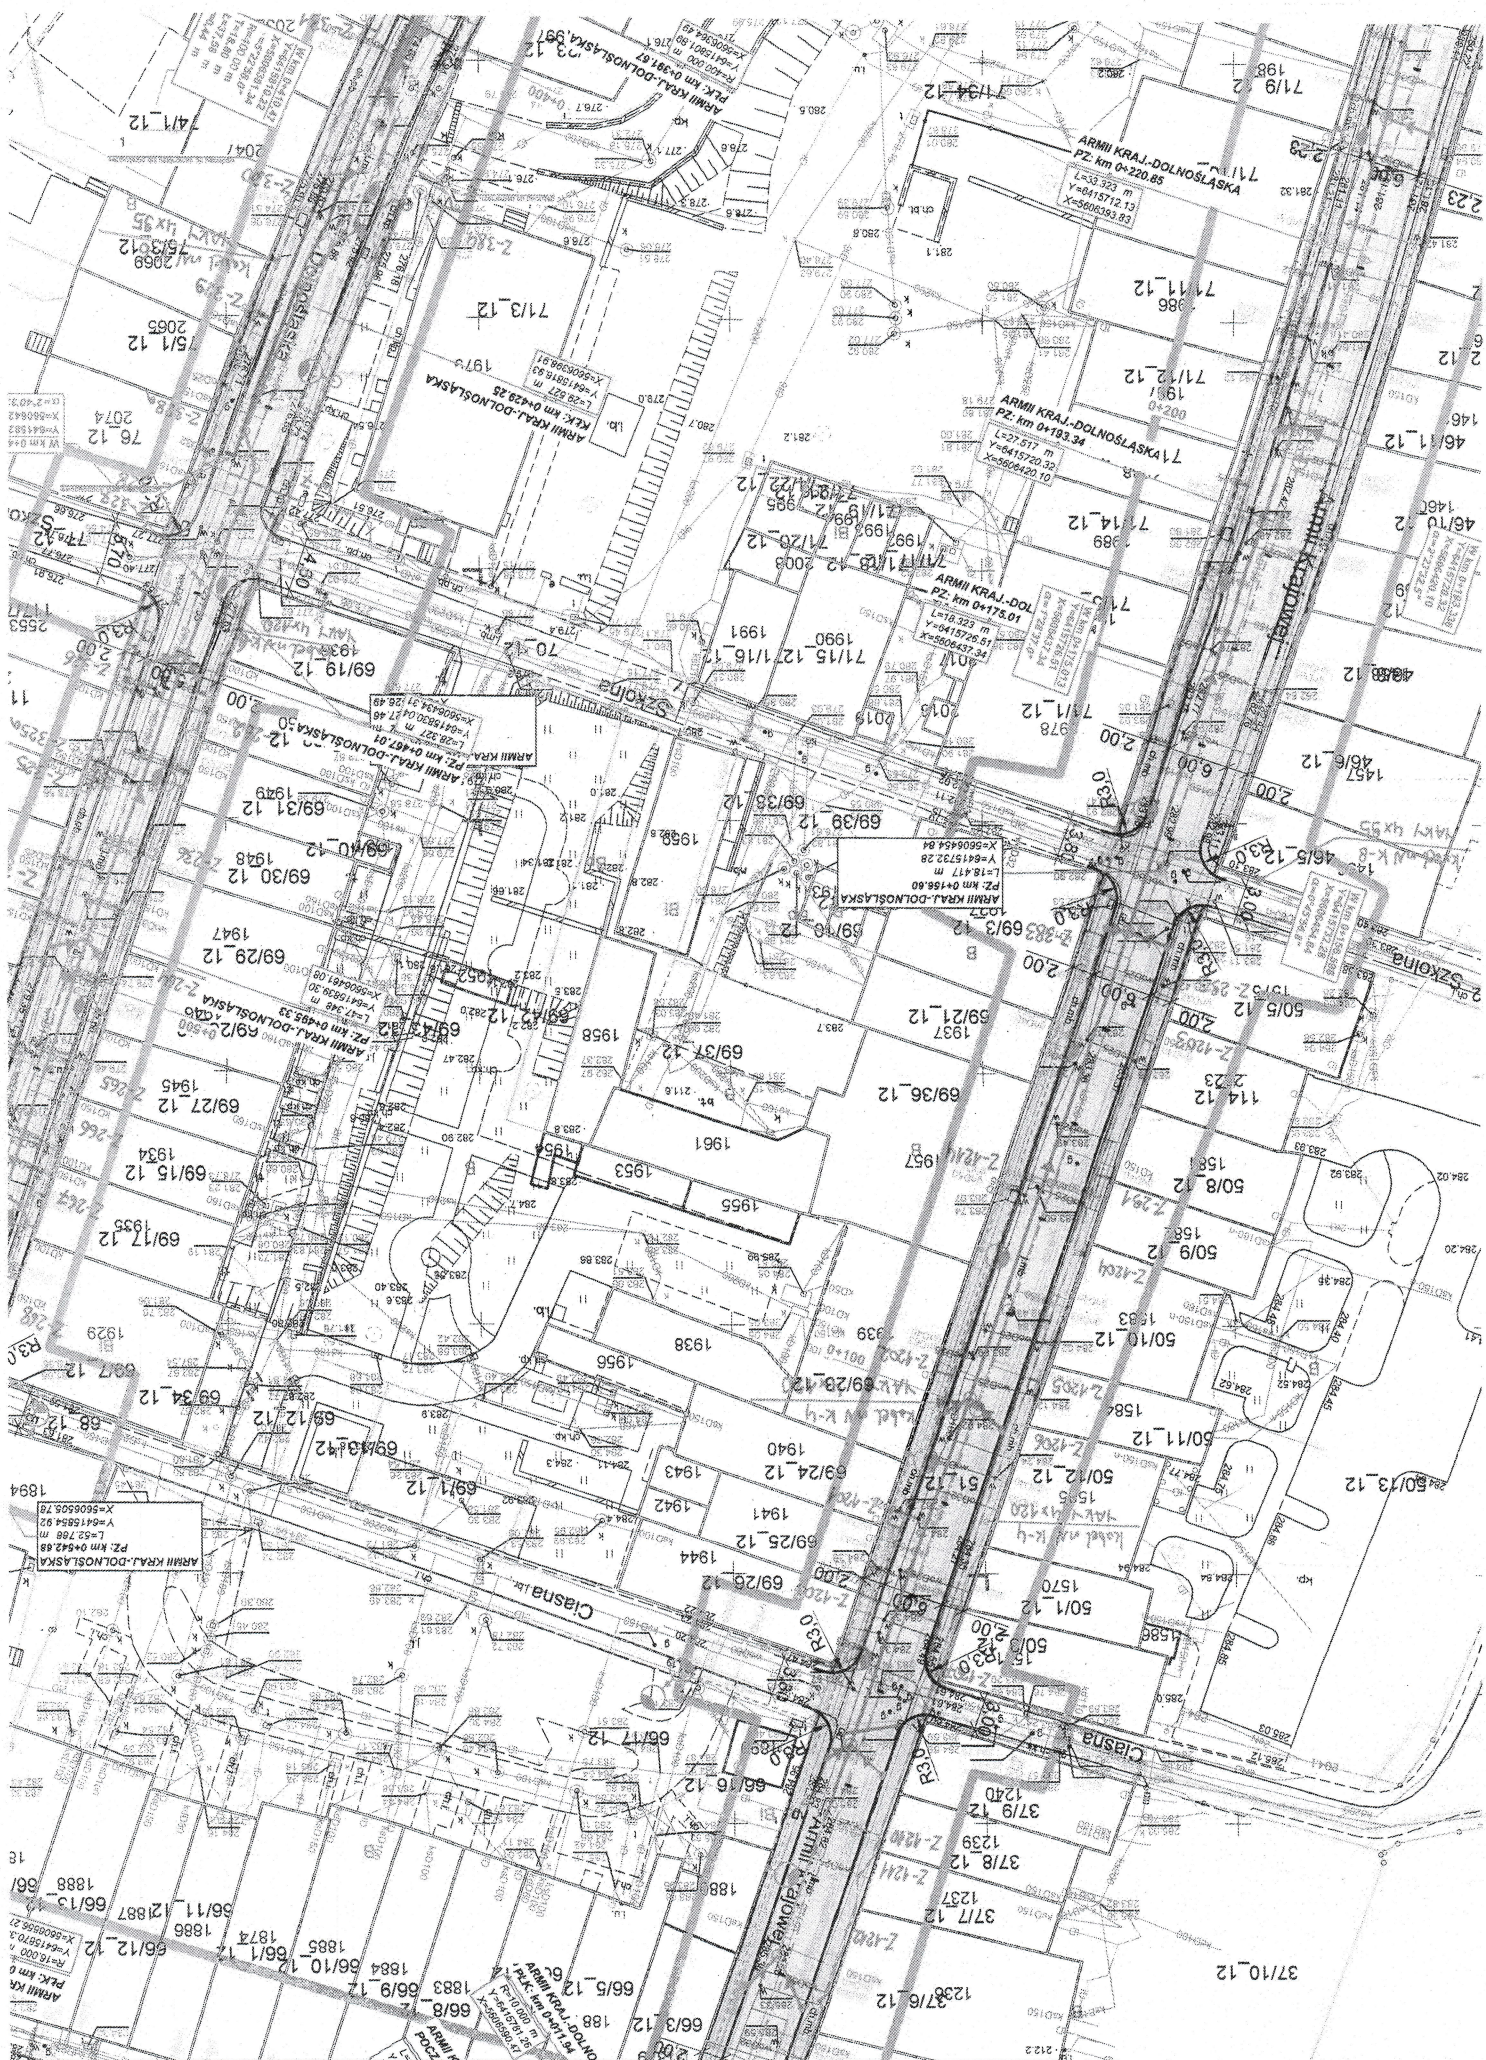





Ząbkowice Śląskie, dnia 10 sierpnia 2022 roku

Wku/1618/05/2022

Wku/2430/07/2022

OPTIP Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 4a/5
65-119 Zielona Góra

Dot.: Projektu przebudowy ulic Armii Krajowej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich – projekt usunięcia kolizji projektowanego kanału deszczowego z istniejącą siecią wodociagową i przebudową istniejącego wodociągu DN100 na DN160 po istniejącej trasie w ul. Dolnośląskiej.

Na podstawie §3 Regulaminu odprowadzenia wody i ścieków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2019 roku, poz. 706 z późn. zm.) oraz w związku z wnioskiem nr 1618/05/2022 z dnia 06 maja 2022 roku oraz uzupełnieniem do wniosku z dnia 11 lipca 2022 roku nr 2430/07/2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż uzgadnia pozytywnie, projekt:

- usunięcia kolizji projektowanego kanału deszczowego z istniejącą siecią wodociagową i przebudową istniejącego wodociągu DN100 na DN160 po istniejącej trasie w ul. Dolnośląskiej.

dla zadania pn.:

„Przebudowa ulic Armii Krajowej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich - bez uwag.”

Ponadto przedstawione usunięcie kolizji należy realizować:

- zgodnie z przedłożonym projektem,
- z zachowaniem szczególnej ostrożności
- ułożone w wykopie rurociągi przed zasypaniem należy zgłosić do PWiK „Delfin” Sp. z o.o. w celu wykonania odbioru przez uprawnionego pracownika.

W załączeniu:

- 1) Projekt usunięcia kolizji - 1 egz.


Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. Prezesa
PROKURENT
PWiK „Delfin” Sp. z o.o.
w Ząbkowicach Śląskich
Andrzej Czepieruk

PWiK

Delfin

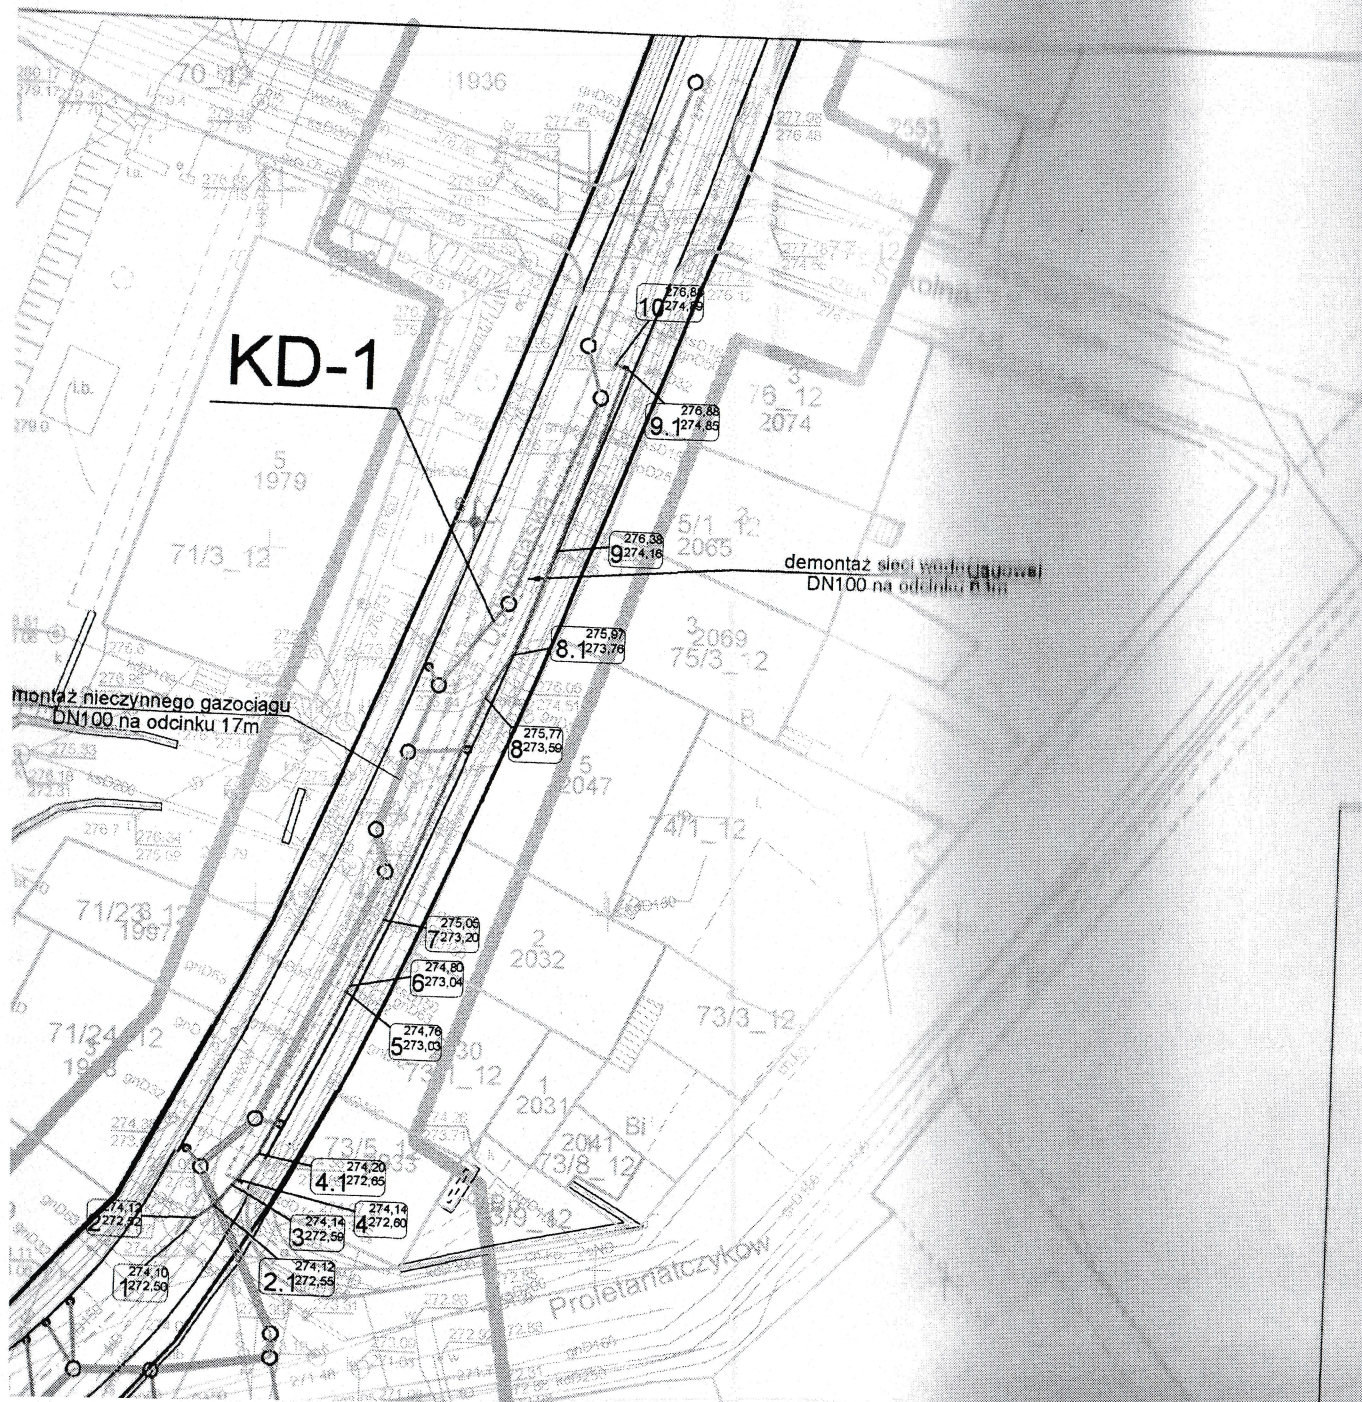

Z upr. Prezesa
PROKURENT
 PWiK « Delfin » Sp. z o.o.
 w Zabkowicach Śląskich
 Andrzej Czepieruk

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Wodociągów i Kanalizacji
 „DELFIN” Sp. z o.o.
 57-200 Zabkowice Śląskie
 ul. Rzeźna 2, tel. 74 815 16 08
 NIP 887-10-04-229

podpisano 10.08.2022r.

- przebudowa wodociągu po trasie na DN160
- projektowana kanalizacja deszczowa
- istniejąca sieć wodociągowa do demontażu
- istniejąca sieć gazowa do demontażu
- istniejąca granica działki
- projektowana infrastruktura drogowa
- 1 = przebudowa węzła wodociągowego (rys. 7)
- 2 = przełączenie istn. przyłącza wod. Ø32
- 3 = przełączenie istn. przyłącza wod.
- 4 = przełączenie istn. przyłącza wod.
- 5 = przełączenie istn. przyłącza wod. Ø32
- 6 = przełączenie istn. przyłącza wod. Ø32
- 7 = przełączenie istn. przyłącza wod. Ø32
- 8 = przełączenie istn. przyłącza wod. Ø32
- 9 = przełączenie istn. przyłącza wod. Ø25
- 10 = węzeł wodociągowy (rys. 7)
- lokalizacja otworów geotechnicznych

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Delegatura w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Wałbrzych, dnia 29 sierpnia 2022 r.

W/N.5142.444.2022.JM

DECYZJA Nr 1115 / 2022

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 92. ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021, poz. 81 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2022 r. (data wpływu: 22.07.2022 r., uzupełniony 19.08.2022 r.), zgłoszonego przez Tadeusza Wyrwińskiego działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich, zs. ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zabytku polegających na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą w granicach działek nr ewid. 71/1, 69/19, 66/3, 69/26, 69/23, 71/33, 69/31, 71/11, 71/14, 71/9, 69/21, 71/23, 71/25, 71/31, 71/34, 71/29, 67, 33, 38, 49, 51, 68, 70, 72, 77, 79, 91/7, 92/2, 93, 111 AM-12 obr. Centrum w Ząbkowicach Śląskich znajdujących się na obszarze układu urbanistycznego miasta Ząbkowice Śląskie w tym miejskiego ośrodka historycznego w Ząbkowicach Śląskich wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2579/504 decyzją z dnia 24.VIII 1959 r.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego: Projekt budowlany pn. : „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Dolnośląska w Ząbkowicach Śląskich” autorstwa mgr inż. Jana Wyrwińskiego wraz z zespołem wykonany w czerwcu 2022 r., dokument potwierdzający prawdę do dysponowania przedmiotową nieruchomością, dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;

udzielam pozwolenia

Gminie Ząbkowice Śląskie
zs. ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

na prowadzenie robót budowlanych w zabytku polegających na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą w granicach działek nr ewid. 71/1, 69/19, 66/3, 69/26, 69/23, 71/33, 69/31, 71/11, 71/14, 71/9, 69/21, 71/23, 71/25, 71/31, 71/34, 71/29, 67, 33, 38, 49, 51, 68, 70, 72, 77, 79, 91/7, 92/2, 93, 111 AM-12 obr. Centrum w Ząbkowicach Śląskich znajdujących się na obszarze układu urbanistycznego miasta Ząbkowice Śląskie w tym miejskiego ośrodka historycznego w Ząbkowicach Śląskich wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2579/504 decyzją z dnia 24.VIII 1959 r. w zakresie:

- wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz chodników z kostki granitowej oraz płyt granitowych i krawężników granitowych wraz z wykonaniem podbudowy oraz kanalizacji deszczowej;

- montażu nowych urządzeń oświetlenia o stylistyce historyzującej o temp. barwowej światła w przedziale 2700 do 3000 K wraz z wymianą infrastruktury;

zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w projekcie budowlanym pn. : „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Dolnośląska w Ząbkowicach Śląskich” autorstwa mgr inż. Jana Wyrwińskiego wraz z zespołem wykonany w czerwcu 2022 r., który został ostemplowany jako załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. oraz wizualizacji urządzenia oświetleniowego ostemplowanej jako zał. nr 2 do niniejszej decyzji.

Jeden egzemplarz ww. dokumentacji projektowej został pozostawiony w aktach sprawy.

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2025 r.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

1. Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac.
2. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
3. **Teren, na którym ma zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze obserwacji archeologicznej dla średniowiecznego założenia miejskiego wraz z historycznymi szlakami i przedmieściami, w tym ochrony archeologicznej terenów zamku, budowli średniowiecznych, w tym murów miejskich z fosą. Wobec tego w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z zamierzeniem, Inwestor, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obowiązany jest pokryć koszty badań archeologicznych oraz wykonać niezbędną dokumentację konserwatorską. Badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozwolenie należy uzyskać przed rozpoczęciem robót ziemnych;**
4. **Sposób postępowania z materiałami pozyskanymi podczas demontażu istniejących nawierzchni jak również sposób wykonania nowej nawierzchni powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie realizacji inwestycji;**
5. Nakłada się obowiązek dokonania odbioru końcowego wykonanych prac z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2022 r. Tadeusz Wyrwiński działający w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich przedłożył Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działającej z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zabytku polegających na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą w granicach działek nr ewid. 71/1, 69/19, 66/3, 69/26, 69/23, 71/33, 69/31, 71/11, 71/14, 71/9, 69/21, 71/23, 71/25, 71/31, 71/34, 71/29, 67, 33, 38, 49, 51, 68, 70, 72, 77, 79, 91/7, 92/2, 93, 111 AM-12 obr. Centrum w Ząbkowicach Śląskich. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 8 sierpnia 2022 r. do uzupełnienia braków formalnych. Uzupełnienie wniosku wpłynęło 19.08.2022 r. Wniosek spełnił wymogi formalne.

Po analizie dokumentacji projektowej i materiałów archiwalnych stwierdza się, że teren przedmiotowej inwestycji znajduje się na obszarze układu urbanistycznego miasta Ząbkowice Śląskie w tym miejskiego ośrodka historycznego w Ząbkowicach Śląskich wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2579/504 decyzją z dnia 24.VIII 1959 r. Zgodnie z zapisem art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do

rejestr parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni. Zabytkiem wpisanym do rejestru jest w tym przypadku układ urbanistyczny miasta Ząbkowice Śląskie w tym miejski ośrodek historyczny w Ząbkowicach Śląskich. Ponadto należało stwierdzić, że teren na którym ma zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej dla średniowiecznego założenia miejskiego wraz z historycznymi szlakami i przedmieściami, w tym ochrony archeologicznej terenów zamku, budowli średniowiecznych, w tym murów miejskich z fosą. Obszar ten, jako zabytek archeologiczny figuruje w wykazie zabytków przeznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Prace ziemne mogą doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego. W związku z powyższym kompetencje organu konserwatorskiego w tej sprawie są bezspreczne.

Zgodnie z z apisem art. 36 ust 3 cyt ustawy o ochronie zabytków, pozwolenie mogą określać warunki, które zapobiegają zniszczeniu lub uszkodzeniu zabytku. Wobec tego w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z zamierzeniem, inwestor, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zobowiązany jest pokryć koszty badań archeologicznych oraz wykonać niezbędną dokumentację konserwatorską. Badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozwolenie należy uzyskać przed rozpoczęciem robót ziemnych.

Reasumując, należało udzielić pozwolenia a realizacja inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu konserwatorskim zapobiegne zniszczeniu lub zniszczeniu zabytku wpisanego do rejestru.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1–5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107 d ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
3. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Zgodnie z art. 75 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz..1396 t.j.) w **trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska** na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;
5. Na mocy art. 22 ustawy Prawo budowlane nałożony jest obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Jednakże inwestor winien sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. **Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę kary pieniężnej** liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. Ustawy);
6. **Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami w tym na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.**
7. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. art. 87a.);
8. Zgodnie z art. 181 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 t.j):
 - § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 - § 2. Kto wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 - § 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.
 - § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 - § 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności;

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Opłata skarbową: zwolniono na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Otrzymują:

1. Tadeusz Wyrwiński - pełnomocnik + PB (A709B+8-R)
2. a/a Ząbkowice Śląskie, Armii Krajowej, Dolnośląska, układ

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych;
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000



Załącznik do projektu budowlanego – wizualizacja słupa do oświetlenia ul. Armii Krajowej i Dolnośląskiej w m. Ząbkowice.

Słup metalowy czarny, stylizowany, wysokość zawieszenia oprawy: 4,5 – 5,5 m.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU do decyzji nr
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik nr. 2

1115 z dnia 28.08.2022 r.

OPTIP Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 4a lokal 5
65-119 Zielona Góra
NIP 9731075572, REGON 388037011
KRS 0000880755

Wojciech Wysocki

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ULIC: ARMII KRAJOWEJ, DOLNOŚLĄSKA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM I. A

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY TOM I. B -drogi

Wspólny Słownik Zamówień CPV:45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

OBIEKT:

- DROGI GMINNE Nr 118316 D,
Nr 118315 D - TOM I - kategoria XXV
- KANALIZACJA DESZCZOWA – TOM II – kategoria XXVI
- LINIA OŚWIETLENIOWA - TOM III – kategoria XXVI

ADRES / LOKALIZACJA:

Jednostka ewid. 022405_4 M. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Obręb ewid. 0001 CENTRUM









Ark. 12 Nr ewid. działki: 33, 51, 38, 68, 49, 70, 39, 72, 111, 77, 79, 71/34

Ark. 14 Nr ewid. działki: 29/1,

INWESTOR:

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA 15

BRANŻA	PROJEKTANCI	DATA	PODPIS
drogowa	Projektant: Jan Wyrwiński nr 128/82/ZG-specjalność konstrukcyjno-inżynierska	30.07.2022 r.	
drogowa	Sprawdzający: mgr inż. Paweł Stefańczyk Upraw. nr 67/04/ZG - specjalność drogowa	30.07.2022 r.	
sanitarna	Projektant: mgr inż. Paweł Winturski Nr upraw. LBS/OO63/POOS/09 –specjalność sanitarna	30.07.2022 r.	
sanitarna	Sprawdzający: mgr inż. Alina Winturska nr upraw. LBS/0019/POOS/12 – inżynieria sanitarna	30.07.2022 r.	
elektryczna	Projektant: mgr inż. Waldemar Olczak nr uprawnień 29/98/ZG –spec.: instal. elektryczne	30.07.2022 r.	
elektryczna	Sprawdzający: mgr inż. Adam Sturmer nr uprawnień 45/2001/GW –spec.: instal. elektryczne	30.07.2022 r.	
drogowa	Opracował: mgr inż. Marcin Pilch –asystent projektanta	30.07.2022 r.	
drogowa	Opracował: mgr inż. Tadeusz Wyrwiński – asystent projektanta	30.07.2022 r.	

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Delegatura w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Wałbrzych, 11 października 2022 r.

W/N.5142.444.2022.JM

POSTANOWIENIE nr 390 / 2022

Działając na podstawie art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz., 2000 ze zm.)

postanawiam

w wyniku samokontroli sprostować na wniosek Tadeusza Wyrwińskiego działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr 1115/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. wydanej przez Kierownika Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działającej z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w następujący sposób:

w decyzji jest:

„na prowadzenie robót budowlanych w zabytku polegających na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą w granicach działek nr ewid. 71/1, 69/19, 66/3, 69/26, 69/23, 71/33, 69/31, 71/11, 71/14, 71/9, 69/21, 71/23, 71/25, 71/31, 71/34, 71/29, 67, 33, 38, 49, 51, 68, 70, 72, 77, 79, 91/7, 92/2, 93, 111 AM-12 obr. Centrum w Ząbkowicach Śląskich znajdujących się na obszarze układu urbanistycznego miasta Ząbkowice Śląskie w tym miejskiego ośrodka historycznego w Ząbkowicach Śląskich wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2579/504 decyzją z dnia 24.VIII 1959 r. w zakresie:”

powinno być:

„na prowadzenie robót budowlanych w zabytku polegających na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą w granicach działek nr ewid. 33, 51, 38, 68, 49, 70, 39, 72, 111, 77, 79, 71/34, 66/3, 69/26, 69/23, 69/21, 71/1, 71/14, 71/11, 71/9, 71/33, 71/31, 71/29, 71/25, 71/23, 69/19, 69/31, 67 AM-12 obr. Centrum oraz 29/1 AM-14 obr. Centrum w Ząbkowicach Śląskich znajdujących się na obszarze układu urbanistycznego miasta Ząbkowice Śląskie w tym miejskiego ośrodka historycznego w Ząbkowicach Śląskich wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2579/504 decyzją z dnia 24.VIII 1959 r. w zakresie:”

pozostała treść decyzji nie ulega zmianie.

UZASADNIENIE

W dniu 7.10.2022 r. wpłynął wniosek Tadeusza Wyrwińskiego działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr

1115/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. wydanej przez Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działającej z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w zakresie błędnego wskazania działek, w których granicach zaprojektowana została inwestycja. W wyniku samokontroli Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działająca z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu stwierdziła oczywistą omyłkę pisarską w przedmiotowej decyzji w zakresie błędnego wskazania działek wchodzących w obszar przedmiotowej inwestycji. Po zweryfikowaniu stanu faktycznego dokonano sprostowania ww. omyłki w sposób wskazany w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 141 § 2 kpa na postanowienie niniejsze przysługuje stronom zażalenie, które za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma można wnieść do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Tadeusz Wyrwiński (A8AA5+8-R)

Do wiadomości:

1. a/a Ząbkowice Śląskie, Armii Krajowej, Dolnośląska, układ