

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Żankowa 3
tel. 71 448 84 15, fax 71 443 83 00

Wałbrzych, dnia 18.05.2015 r.

W/N.5183.835.2015.ANC

BK
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2015 05 18

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNEŁO DNIA

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

11 05 2015
Nr 10189
list ząbkowców - 3 -
podp. *[Handwritten signature]*

W odpowiedzi na pismo o znaki IGP.7013.12.2015.BK z dnia 05.05.2015 r. (wpłynęło 07.05.2015 r.) w sprawie zaopiniowania lokalizacji toalety automatycznej w Parku im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich, dz. nr 32, AM-8, obr. Centrum, informuję, jak poniżej.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie będącym wykazie zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta i poza granicami wpisu tego układu do rejestru zabytków. Ogólnie pozytywnie opiniuję realizację przedmiotowej inwestycji. Po analizie załączonych propozycji wyglądu toalet, stwierdzam, że obie są dopuszczalne i pozostawiam wybór w Inwestorowi.


Lokalizacja i wizualizacja (wariant 1 i 2 do wyboru) ostemplowano jako załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
[Handwritten signature]
mgr Maria Piak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Otrzymują:

- 1. Adresat (102214-15791-1-R), wraz z załącznikami
- 2. a/a teczka ukł. - Park im. Sybiraków

Zdjęcie proponowanej toalety nr 1

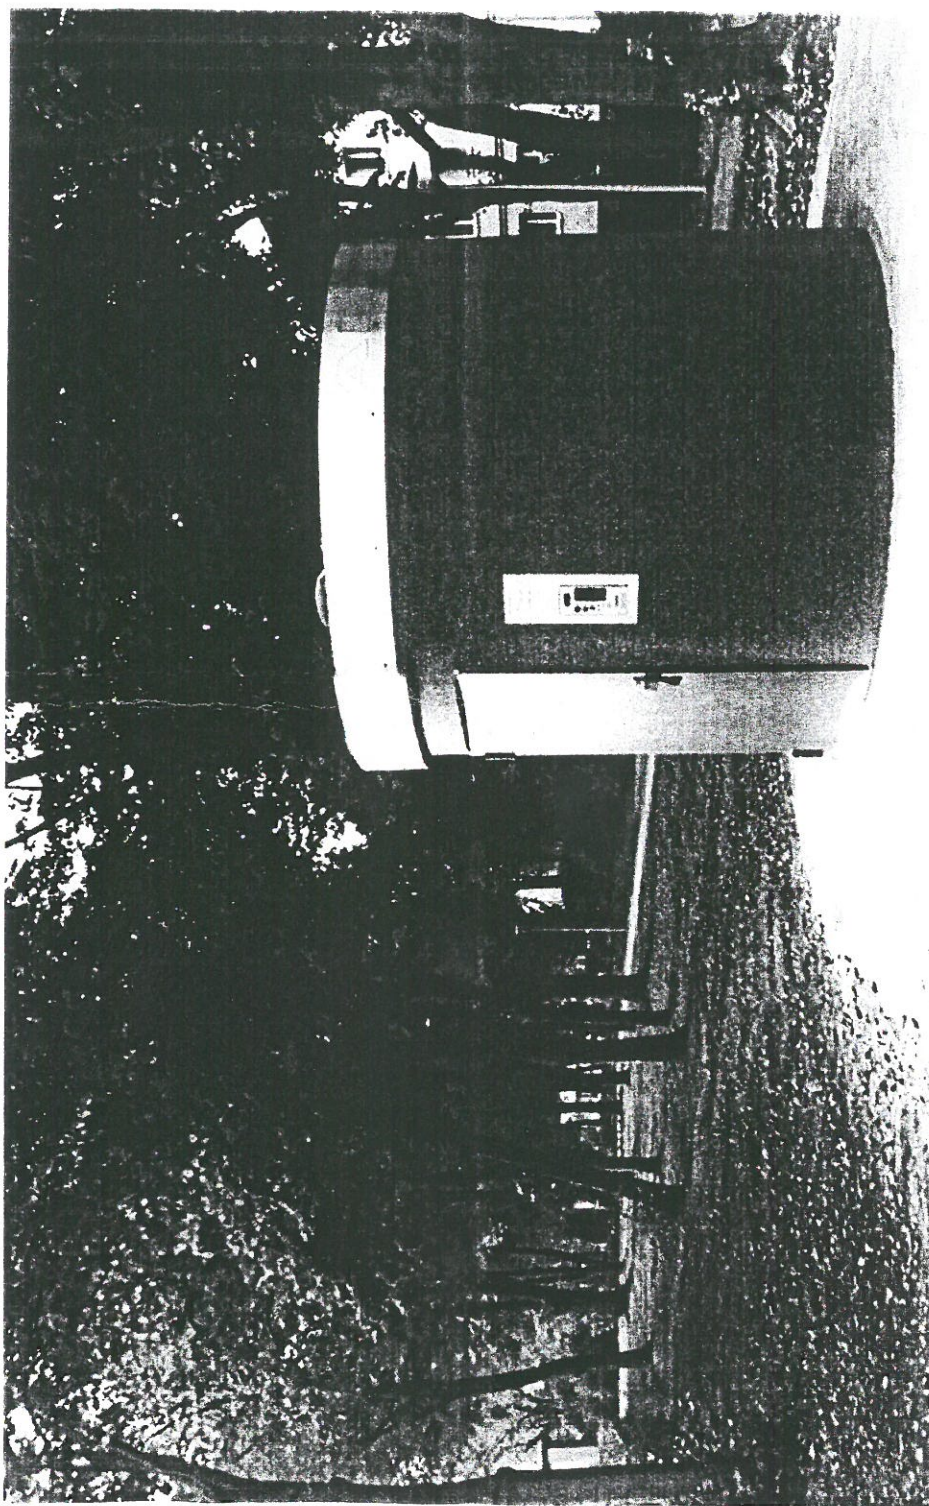

URZĄD
W OROCHOWIE
DELEGATURA W WĄCZYSZYNIE
ul. Zamkowa 3
tel. 74 849 20 30, fax 74 849 20 31

Załącznik nr 1
WN. P.193. 835. 2019. ANK
18.05.2019r.

Z up. Burmistrza
Wojciech Cwikliński
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Gospodarki Miejskiej

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Wydział Przyłączeń
ul. Kilińskiego 47, 58-200 Dzierżonów
tel. +48 74 83 24 400
fax +48 74 83 17 552
e-mail: dzierzonow.rd@tauron-dystrybucja.pl



Dzierżonów, dn. 2015-07-29

Nr warunków: WP/040905/2015/O04R03

TD/OWB/OMP2/.....

**Architektoniczna Pracownia
Projektowa
Jerzy Kielar
ul. Stanisławy Walasiewiczówny 4
57-302 KŁODZKO**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Ząbkowice Śląskie

**ul. 1 Maja 15
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE**

Obiekt: zasilanie automatycznej toalety publicznej oraz imprez plenerowych

Adres przyłączanego obiektu: Park Miejski im. Sybiraków
57-200 Ząbkowice Śląskie
numery działek: obręb Centrum, dz. nr 32, AM-8

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2015-07-03. Odpowiadając na wniosek z dnia 2015-07-03, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **40,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: złącze kablowe nr Z-500 (lub Z-501), obwód kablowy nr K-4, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN R. 713-02.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: Zabudowy w granicy dz. nr 32 części pomiarowej w zestawie złączowo-pomiarowym ZK2a-1P przystosowanym do zabudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego bezpośredniego,
 - b) w zakresie sieci: Wybudowania linii kablowej nN kablem typu YAKXS 4x120 mm kw. od złącza kablowego nr Z-500 (lub od Z-501) obwodu kablowego nr K-4 ze stacji transformatorowej SN/nN R. 713-02 do projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego ZK2a-1P w granicy dz. nr 32. Do obliczeń przyjąć: - moc transformatora: 250 kVA w stacji transformatorowej SN/nN R. 713-02; - zabezpieczenie obwodu w stacji tr. SN/nN R. 713-02 – 3x160 A / gL (lub inne); - długość obwodu YAKY 4x120 mm kw. - 200 m,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wykonać wewnętrzną linię zasilania od projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego ZK2a-1P do obiektu (dz. nr 32). Instalację elektryczną odbiorczą zasilić zgodnie z dokumentacją budowlaną branży elektrycznej.

Inwestor realizuje własnym kosztem i staraniem, wewnętrzną linię zasilania (włz), oraz instalację elektryczną odbiorczą w obiekcie (podłączenie włz-tu należy do Klienta).

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 63 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposażony w człon przeciążeniowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjmując wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.


W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji techniczno-prawnej.
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).
11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
12. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Krupa Tomasz
Grupa: O04R03



.....

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych / Wydział Przyłączeń
58-200 Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 47

Załączniki:
Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:
1 x OMP



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "DELFIN" Sp. z o.o.

Biuro Oryginał i Interesanta WPLYN...

135

Ząbkowice Śl. dn.17.07.2015r.

23.07.2015

231 R

Znak Wku/1356/07/2015-1/-
Nr. 14571
podpis...

ADRESAT:
Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1-go Maja 15
57-200 Ząbkowice Śl.

ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY ORAZ TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Na podstawie §3. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr I/1/2006 z dnia 03 luty 2006r) oraz w związku z wnioskiem nr 1354/07/2015r z dnia 13.07.2015r, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach informuje, że zapewnia dostawę wody w ilości 2m³/d na cele bytowo-gospodarcze oraz odbiór ścieków sanitarnych wg normatywnego zużycia dla automatycznej toalety publicznej zlokalizowanej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Sienkiewicza dz. nr 32 obręb Centrum.

Przyłącze należy projektować wg następujących zasad:

- A) Przyłącze wodociągowe:
 - 1) Jako miejsce włączenia wyznacza się istniejący wodociąg w110 zaznaczony na mapie kolorem niebieskim.
 - 2) Wpięcia do wodociągu wykonać za pomocą trójnika lub nawiertaki. Za wpięciem od strony przyłącza należy zamontować zasuwę odcinającą.
 - 3) Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PE HD łączonych poprzez zgrzewanie oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
 - 4) Wodomierz należy zlokalizować w typowej studzience wodomierzowej zlokalizowanej przy projektowanym obiekcie. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-B-0176/Az15.
- B) Przyłącze kanalizacji sanitarnej:
 - 5) Jako miejsce włączenia wyznacza się kolektor kanalizacji ks500 oznaczony kolorem brązowym.
 - 6) Wpięcia do kolektora należy wykonać poprzez istniejącą studzienkę rewizyjną wykonaną z kręgów betonowych d 1000 mm. oznaczoną jako „St1”.
 - 7) Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zaleca się stosowanie rur PVC-U o średnicy d 160mm.
 - 8) Po wybudowaniu przyłącza i odbiorze przez PWiK „DELFIN” Sp. z o.o. zostanie zawarta umowa, która określi odpowiedzialność za przyłącza oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny.
 - 9) Odbiór przyłączy nastąpi przed zasypaniem wykopów, po sprawdzeniu wykonania przyłącza, przez uprawnionego pracownika PWiK „DELFIN” Sp. z o.o., pod względem zgodności z projektem i wykonaniu prób szczelności. Zobowiązuje się inwestora do wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego wykonanego przez uprawnionego geodetę.
 - 10) Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiębiorstwa.

W załączeniu:
1) Załącznik Plan sytuacyjny

PREZES ZARZĄDU
Marcin Gózdzi

