


TB w obudowie podtynkowej np: EKINOXE 3x18 z drzwiami pełnymi firmy Legrand

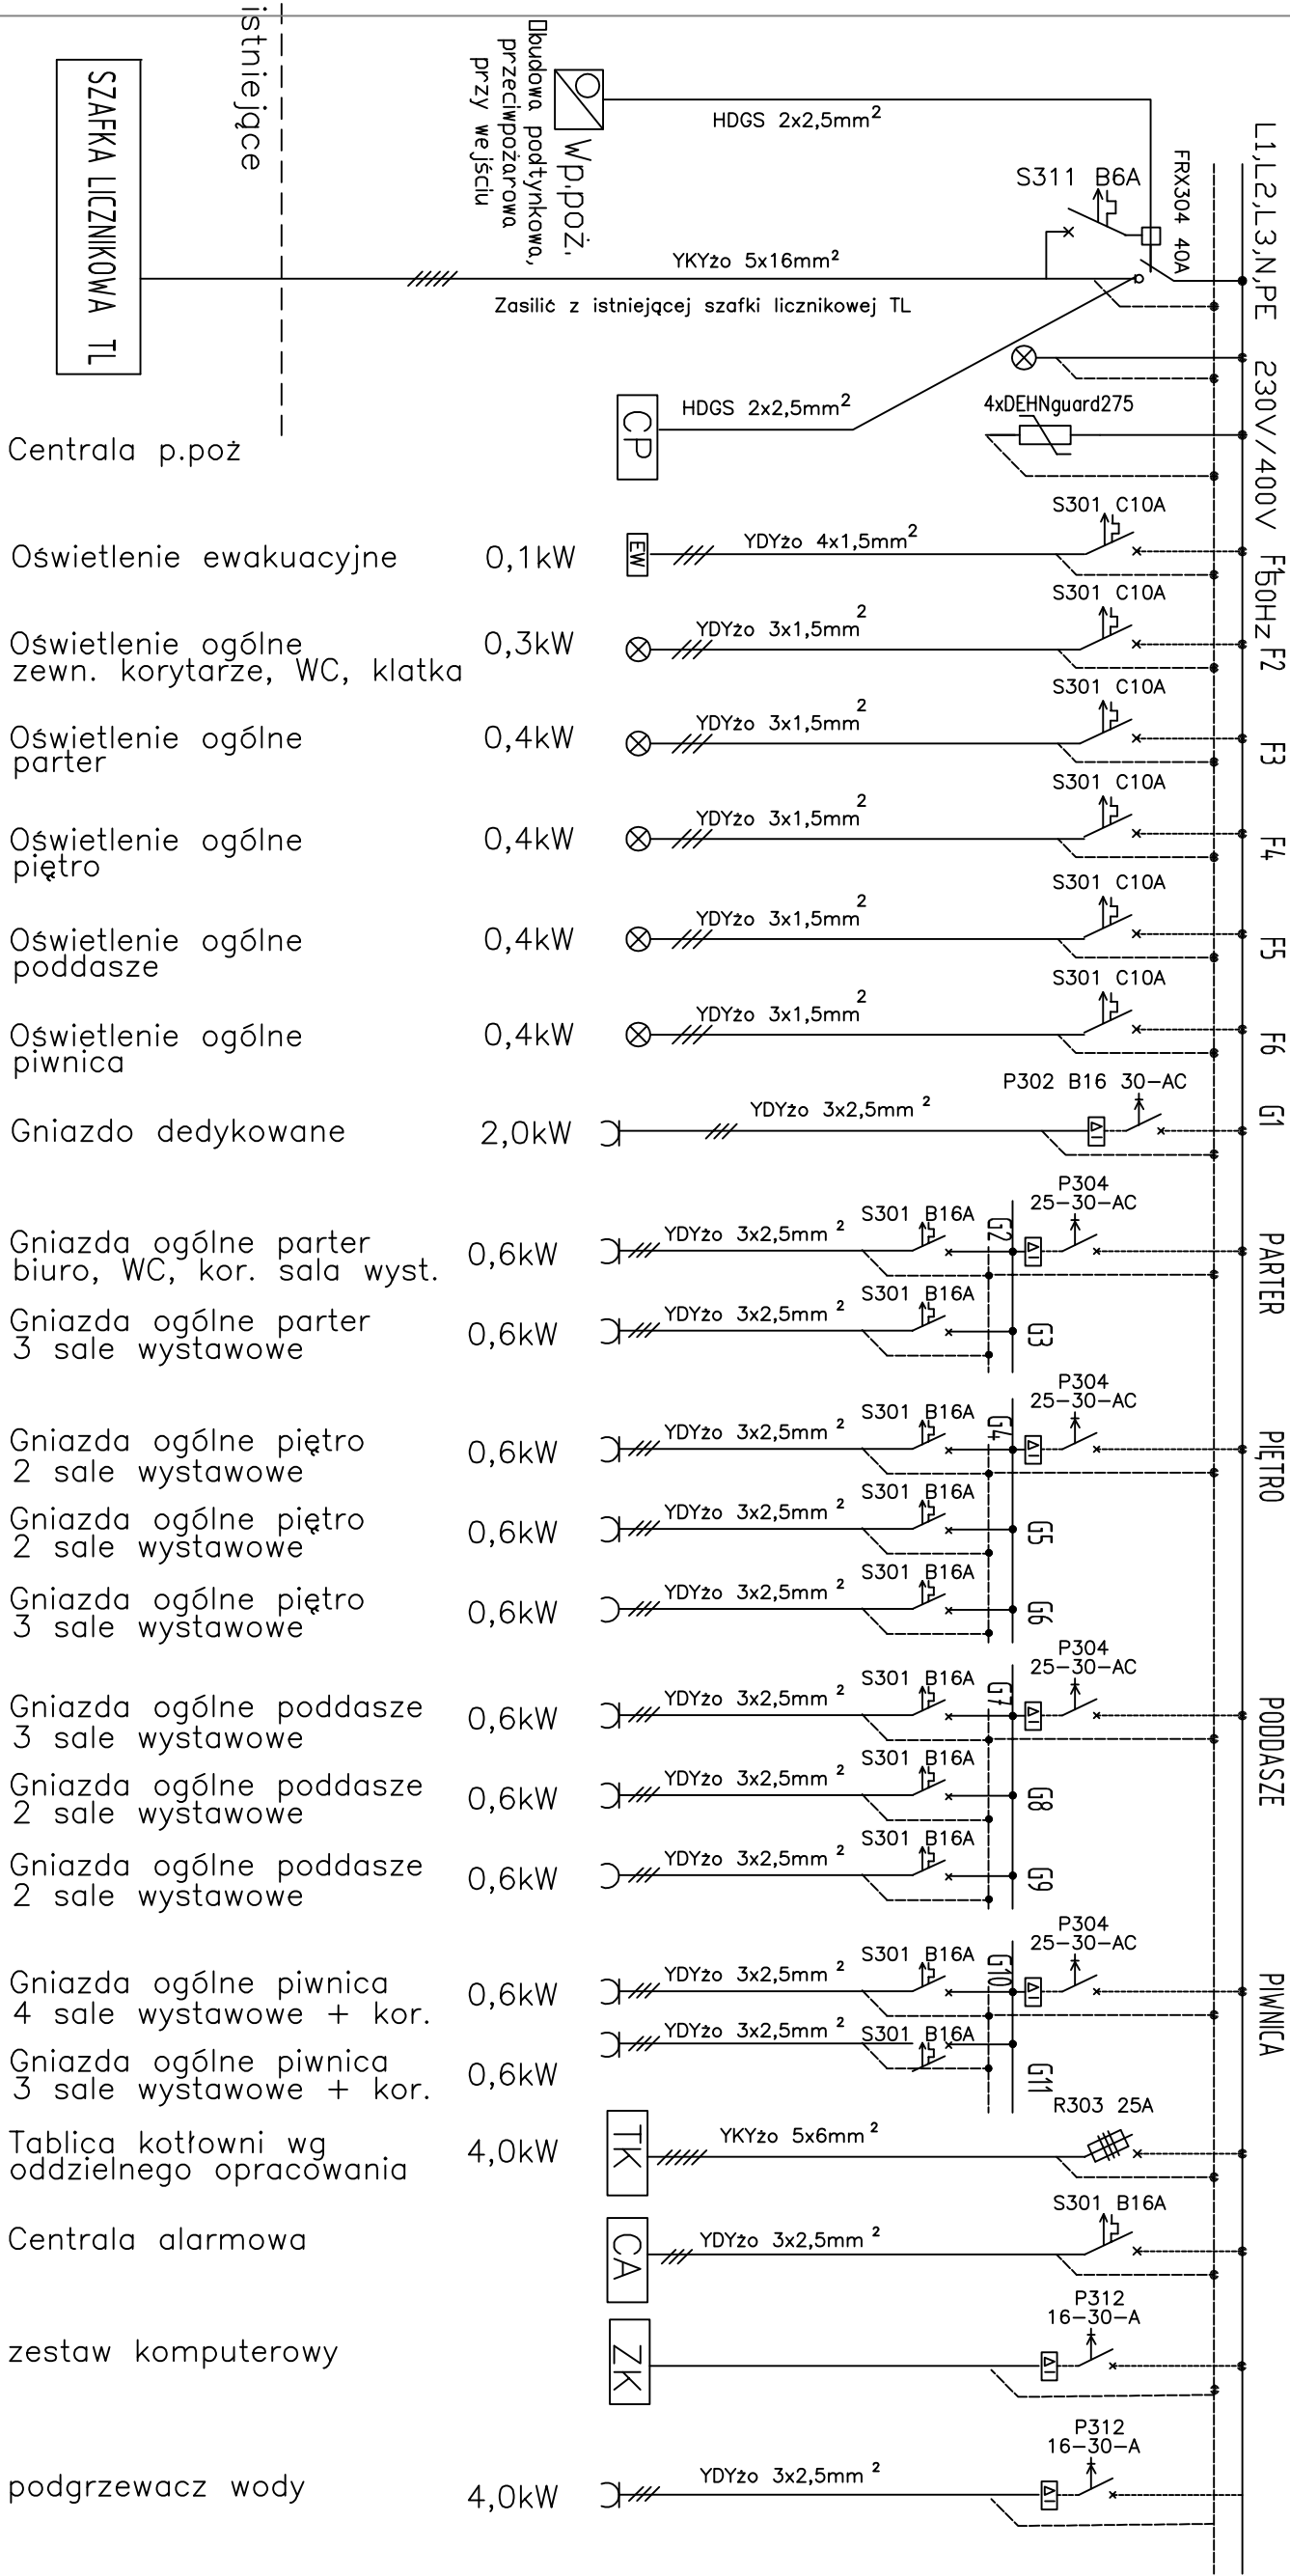

Pi = 16,8kW  
Pz = 13,4kW  
Kz = 0,8

Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ TNS



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PROJEKTYWNE  
KOMPLETACJI DOSTAW  
50-234 WRÓCZAN, UL. SŁOWAŃSKA 33 7B  
proekobud@poczta.onet.pl tel. (071) 3229787, 3229789, k.601751026

**Proekobud**

Projektant:	mgr inż. Alina Faliśewska	220/92/UW	I E	DATA 04.2015
Asystent proj.:	inż. Michał Faliśewski			PIW
Sprowadzający:	mgr inż. Barbara Mojczak	98/88/UW	I E	inst. elektryczne
OBIEKT:	Izba Pomników Regionalnych Zdobowice Świątkie ul. Krzywa 1			
TEMAT:	SCHEMAT ZASILANIA			
				Nr rysunku E-05