


Tablica TK

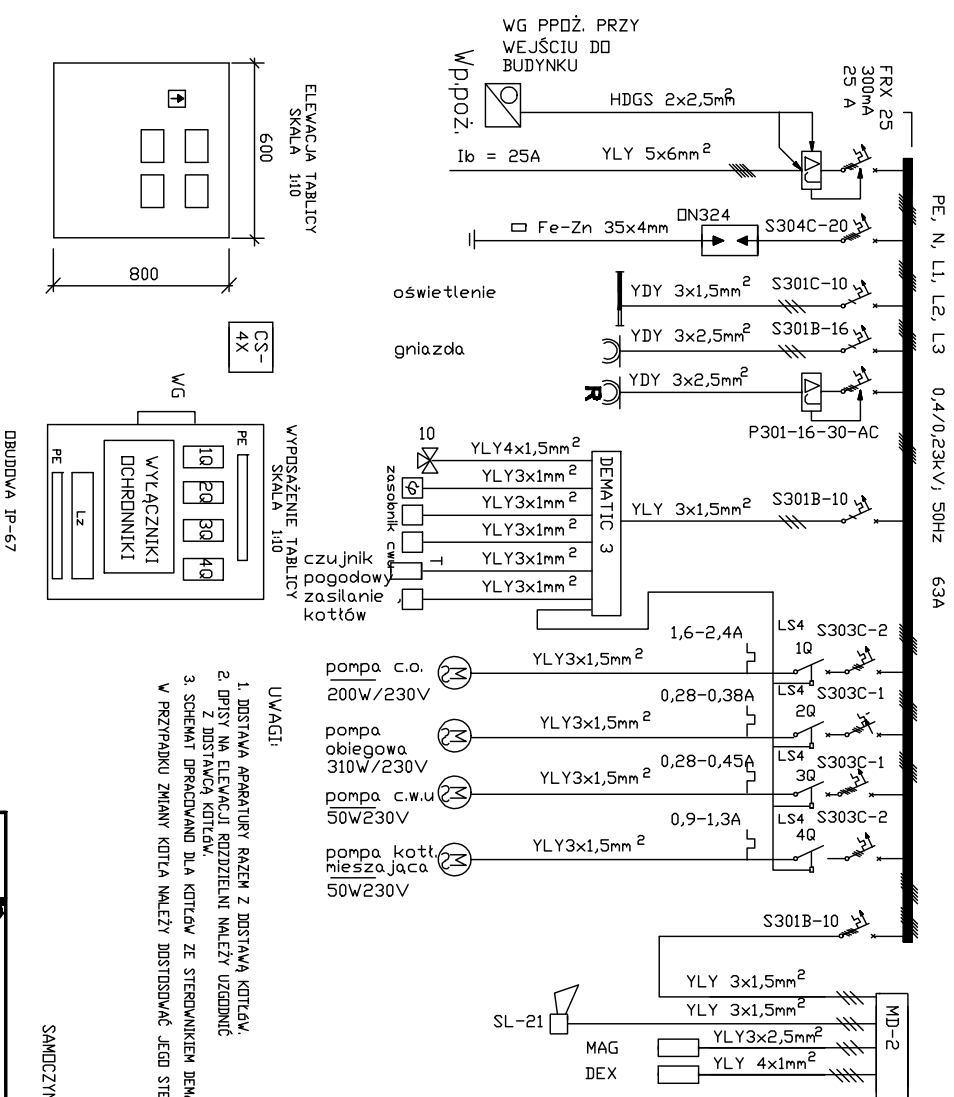

UWAGI:

1. DOSTAWA APARATURY RAZEM Z DOSTAWĄ KOTŁÓW.
 2. OPISY NA ELEWACJI ROZDZIELNI NALEŻY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ KOTŁÓW.
 3. SCHEMAT OPRACOWANO DLA KOTŁÓW ZE STEROWNIEM DEMATIC 3
- W PRZYPADKU ZMIANY KOTŁA NALEŻY DOSTOSWAĆ JEJEGO STEROWANIE.

DCHRONNA
UKŁAD TN-C-S,
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

peb		PRZEDSIĘWZIĘCIE INŻYNIERSKIE PROJEKTOWE		proekobud	
50-234 WROCŁAW, UL. STONAWSKA 33 B		KONIECZNA DOSTAWA		Tel. (071) 3229379, 3229380, 66075026	
projektant: mgr inż. Alina Falcusewska		220/92/1W		1 E	
asystent proj.: inż. Michał Falcusewski					
sprawdzający: mgr inż. Barbara Wojcik		98/88/1W		1 E	
OBJEKT: Izbę Pomiędzy Regionalnych Zakładowa Sieć Ukrywa I					
TEMAT: SCHEMAT TABLICY TK					
				E-02	