



Komin Turbo 110/160 - pobór powietrza z pomieszczenia

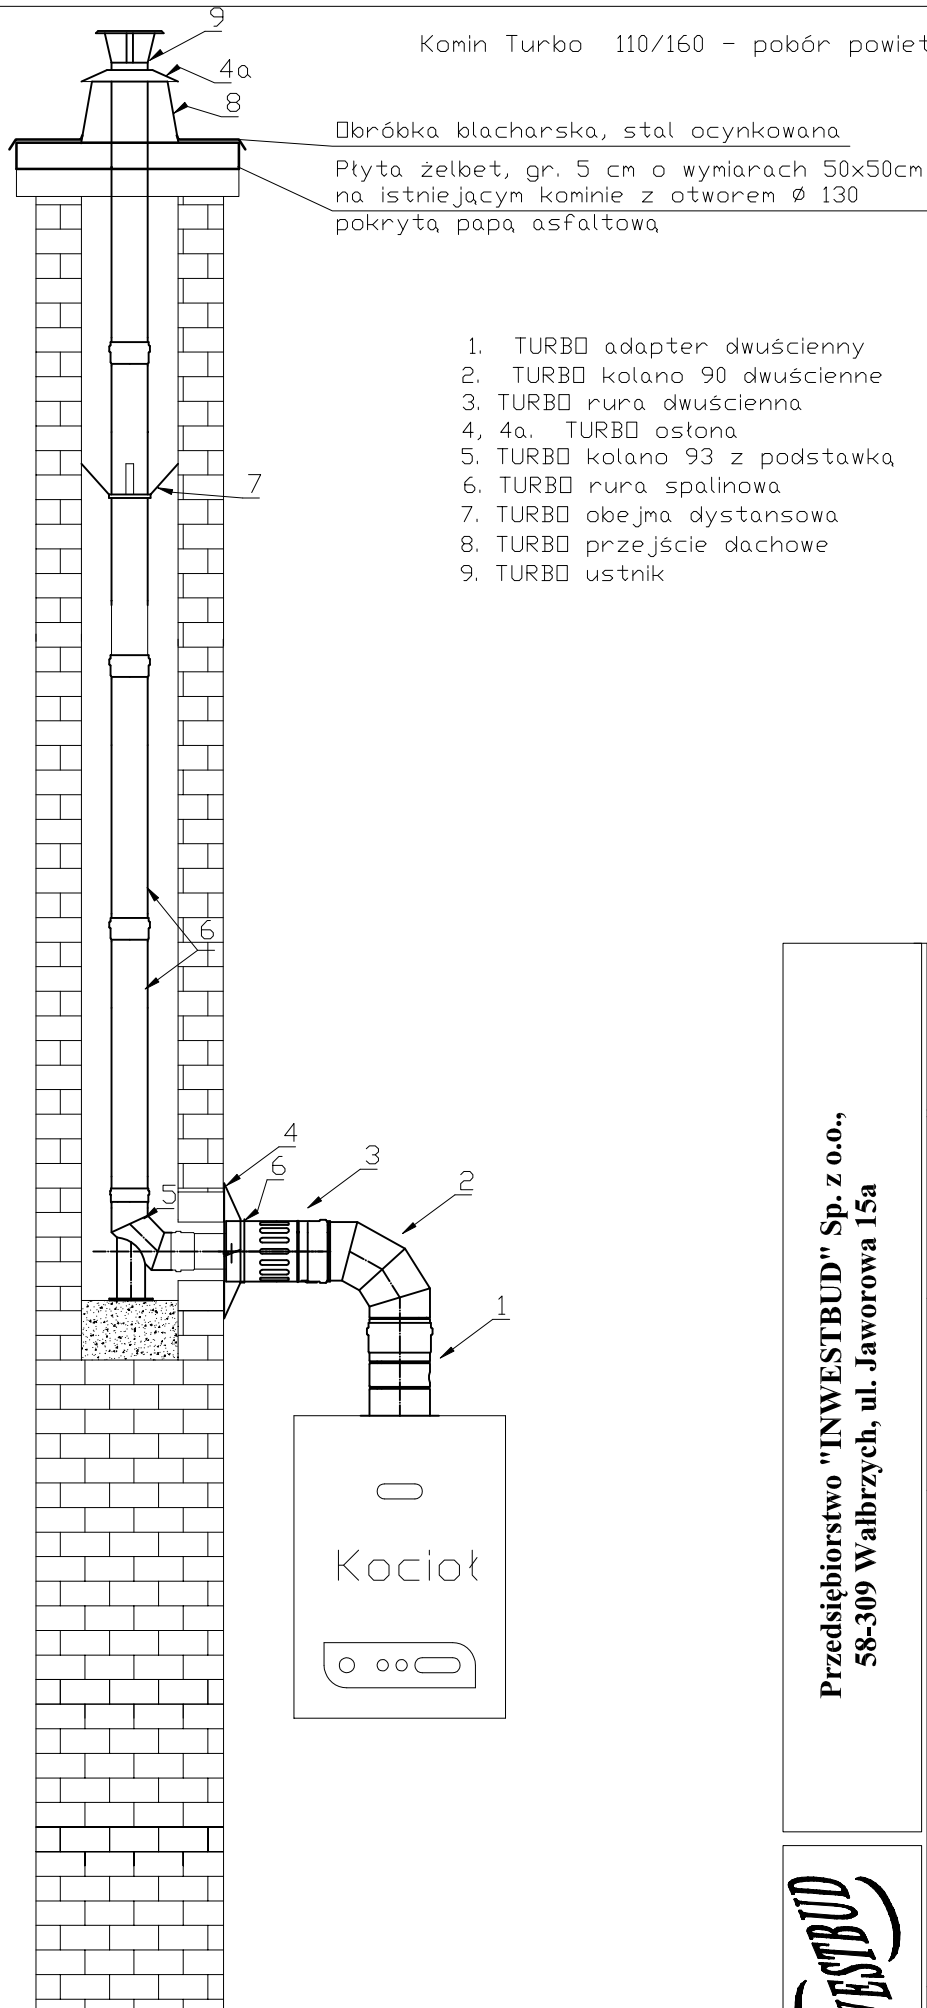

	Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-309 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a			Data: 06.10.2017	
	mgr inż. Jerzy Kaszubski	UAN.VI-t/3/5/89		Stadium: PW	
Projektant:	mgr inż. Maciej Rogowski			Skala: 1:50	
Asystent:				Nr. rys.: 13	
Temat:	Przebudowa instalacji elektrycznej, C.O i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.				
Inwestor:	Przedszkole Publiczne nr 1 z grupą Żłobkową ul. Krzywa 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie				
Tytuł rys.:	Komin powietrzno spalinowy				