

ODCINEK D2 (wewnątrz)

- Na całej długości odcinka:
- usunąć ostrożnie wszelką roślinność z korony przedpiersi i ganków oraz szczelin w murach;
 - sprawdzić z rusztowania stan korony przedpiersi i ganków – luźne cegły i kamienie zdjąć i zachować do przemurowań lub uzupełnień;
 - w kamiennej koronie ganku uzupełnić kamieniem wgłębienia, w których może gromadzić się woda, uzupełnienia ułożyć ze spadkiem dla odprowadzenia wody z ganku;
 - w licu kamiennym po obu stronach muru umocować ewentualne odspojone pojedyncze kamienie; większe ubytki w spoinach (groźące wypadnięciem kamieni) uzupełnić zaprawą zbliżoną do oryginału .



KURTYNA

III

- Przedpiersie ceglano-cegłane bez otworów:
- od strony wewnętrznej – ewentualne luźne cegły przemurować; powierzchnię lica wzmocnić preparatem – 100 %, głębokie ubytki uzupełnić zaprawą – ok. 30 % powierzchni lica przedpiersia, spoiny uzupełnić zaprawą wapienną zbliżoną do oryginalnej – pozostałe ok. 70 % powierzchni;
 - koronę przedpiersia ukształtować ze spadkiem w kierunku parku, z użyciem oryginalnej cegły;
 - koronę murów zabezpieczyć przy pomocy środka hydrofobizującego.

- Przedpiersie kamienne z krenelacjami:
- wypełnić pionowe spęknięcia zaprawą;
 - usunąć z przeswitów blankowania widomy, XV-wieczny otwór ceglany nr 10 oraz pozostałości cegieł w pozostałych przeszwitach;
 - uzupełnić kamieniem, na zaprawie zbliżonej do oryginału, ubytki w przeszwitach blankowania wg zachowanych krawędzi;
 - głęboką wyrwę na styku z relikiami baszty 5C zamurować kamieniem na grubość całego przedpiersia, do wysokości parapetów otworów;
 - koronę nadmurować kamieniem ze spadkiem w kierunku parku;
 - koronę murów zabezpieczyć przy pomocy środka hydrofobizującego.

- Przedpiersie kamienno-ceglane z otworami strzelniczymi:
- sprawdzić z rusztowań stan korony ceglanoj, luźne cegły zdjąć, w zależności od stanu przemurować 2-3 warstwy nie naruszając zachowanych sklepień otworów 11 i 12;
 - otwór 13 przesklepić cegłą oryginalną na wzór otworu 12;
 - wyrwę na styku z relikiami baszty 5C zamurować cegłą oryginalną na grubość całego przedpiersia (2,5 cegły), od wysokości parapetów otworów;
 - koronę nadmurować (od strony wewnętrznej trzy warstwy nad lukami otworów) ze zwieńczeniem z cegły na płask, ze spadkiem w kierunku zewnętrznym, z użyciem cegły oryginalnej – w razie braku dopuszcza się cegłę wykonaną na zamówienie;
 - koronę murów zabezpieczyć przy pomocy środka hydrofobizującego;
 - powierzchnię lica wzmocnić preparatem – 100 % pow. lica, głębokie ubytki uzupełnić zaprawą – ok. 40% lica, spoiny uzupełnić zaprawą zbliżoną do oryginalnej (ustaloną na podstawie badań), ok. 30% pow.

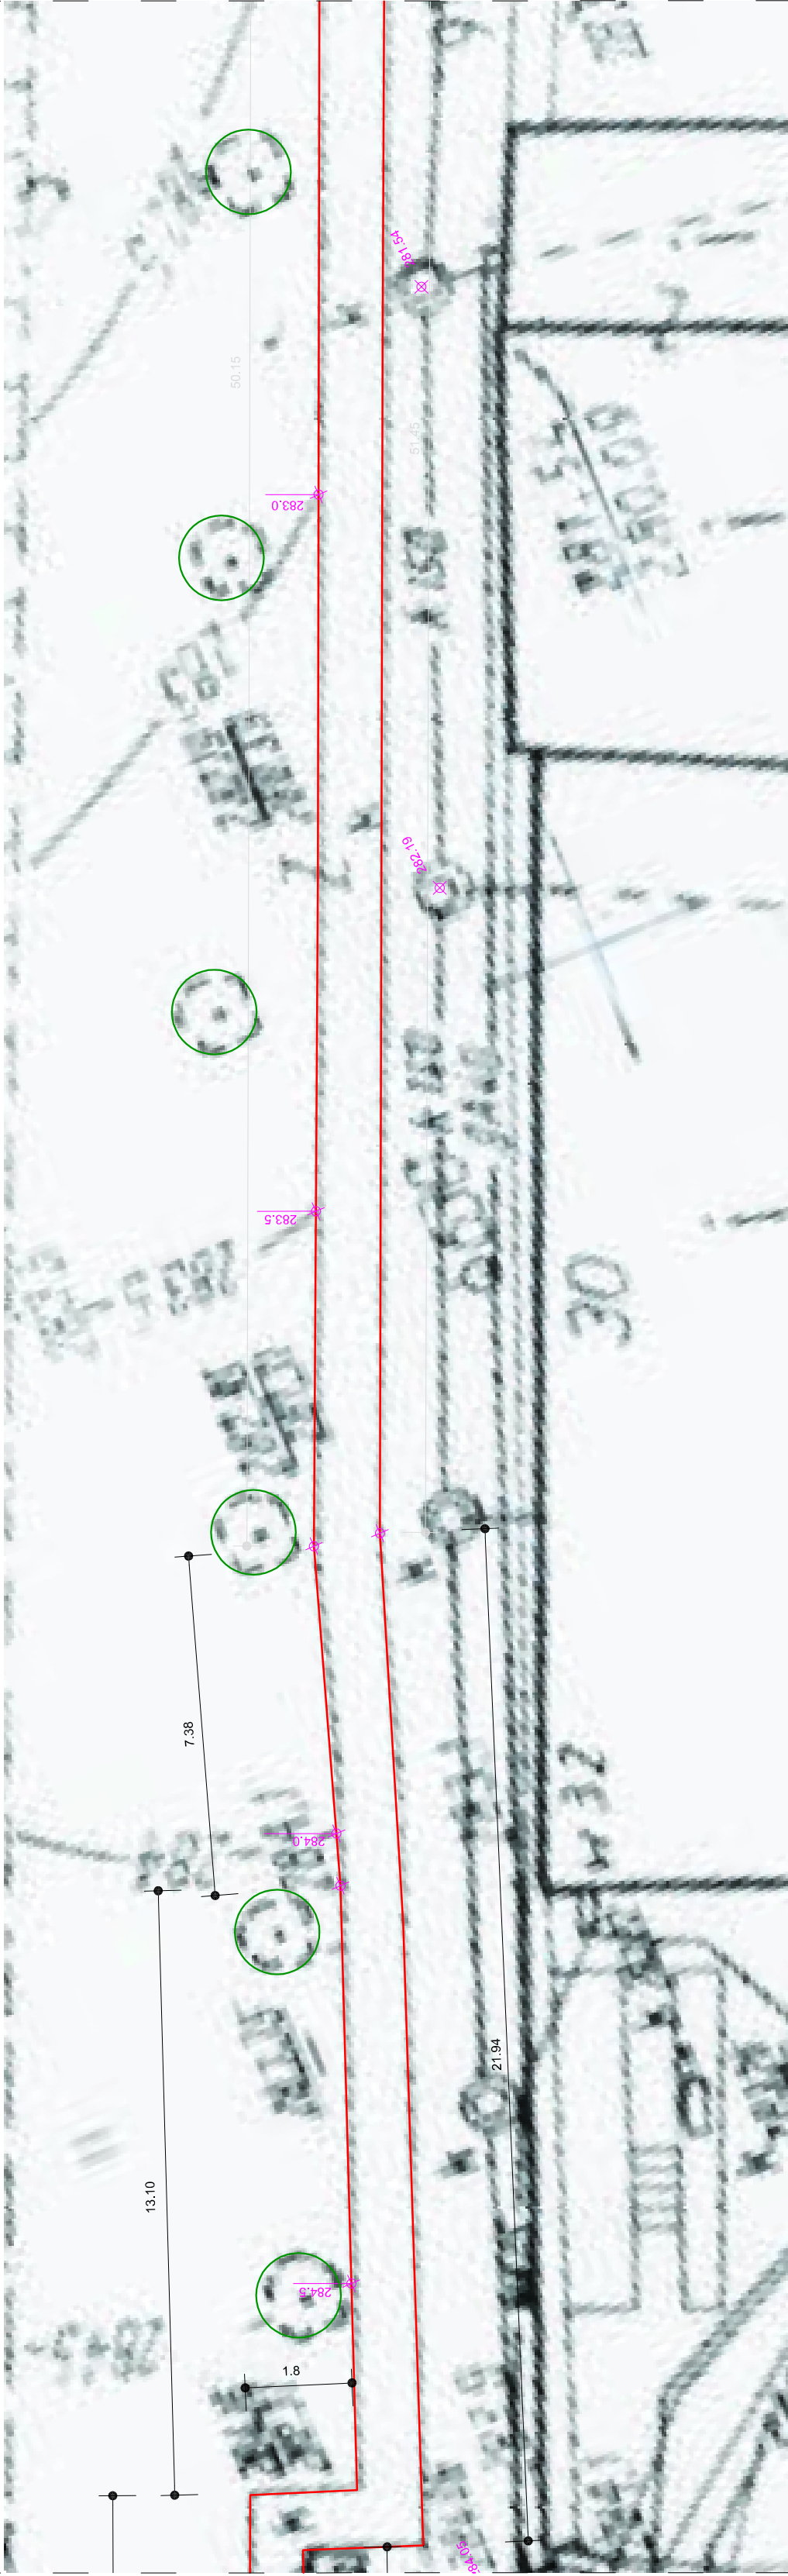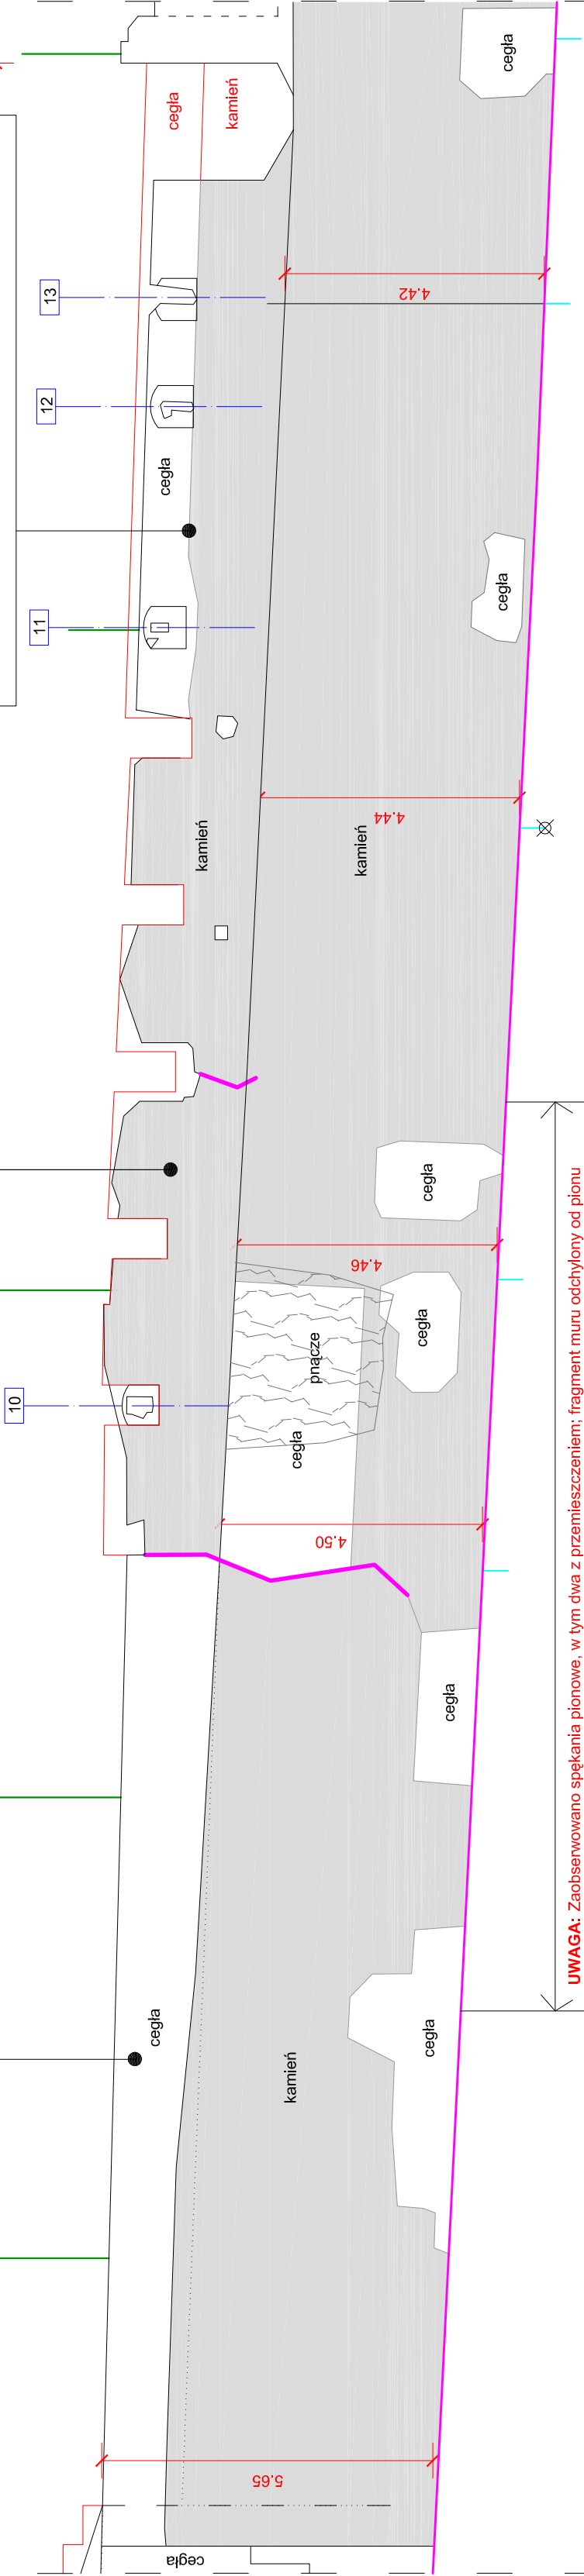

	OZNACZENIA:
	LICO KAMIENNE
	LICO KAMIENNO-CEGLANE
	LICO CEGLANE
	NUMERACJA OTWORÓW STRZELNICZYCH I OKIEN BASZT
	LINIA REKONSTRUKCJI MUROW
	PROJEKTOWANE STRZEPIA CEGLANE
	PIONOWE SPĘKANIA UZUPEŁNIĆ INIEKCYJNA ZAPRAWA WAPIENNO-TRASOWA
	PRZEMUROWANIE LICA MURU
	LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM		DATA PODPIS	
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jerzy Klejar nr ewid. upr.: 145/85	08.2014	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Rafał Winiwicz nr ewid. upr.: 28/87	08.2014	
WWW.ZELABE.UJ		jzwiniwicz@poczta.onet.pl	
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA - BECKI KIELAR		TEL. 071/857-25-34 0 603-116-108	
57-300 KIEŁBASO, UL. WARSZAWSKA 4			
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
ZABEZPIECZENIA MUROWÓW MIEJSKICH			
ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH – ETAP I			
ADRES:	Ząbkowice Śląskie, obręb Centrum ul. 1-go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl. AM-8, działki nr 17, 22/6, 32	Data 08.2014	4
INWESTOR:	Gmina Ząbkowice Śl. ul. 1-go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.	Wzrost	1:100
ODCINEK D2 od wewnątrz			