


NAWIERZCHNIA WEDŁUG PROJEKTU DRÓG

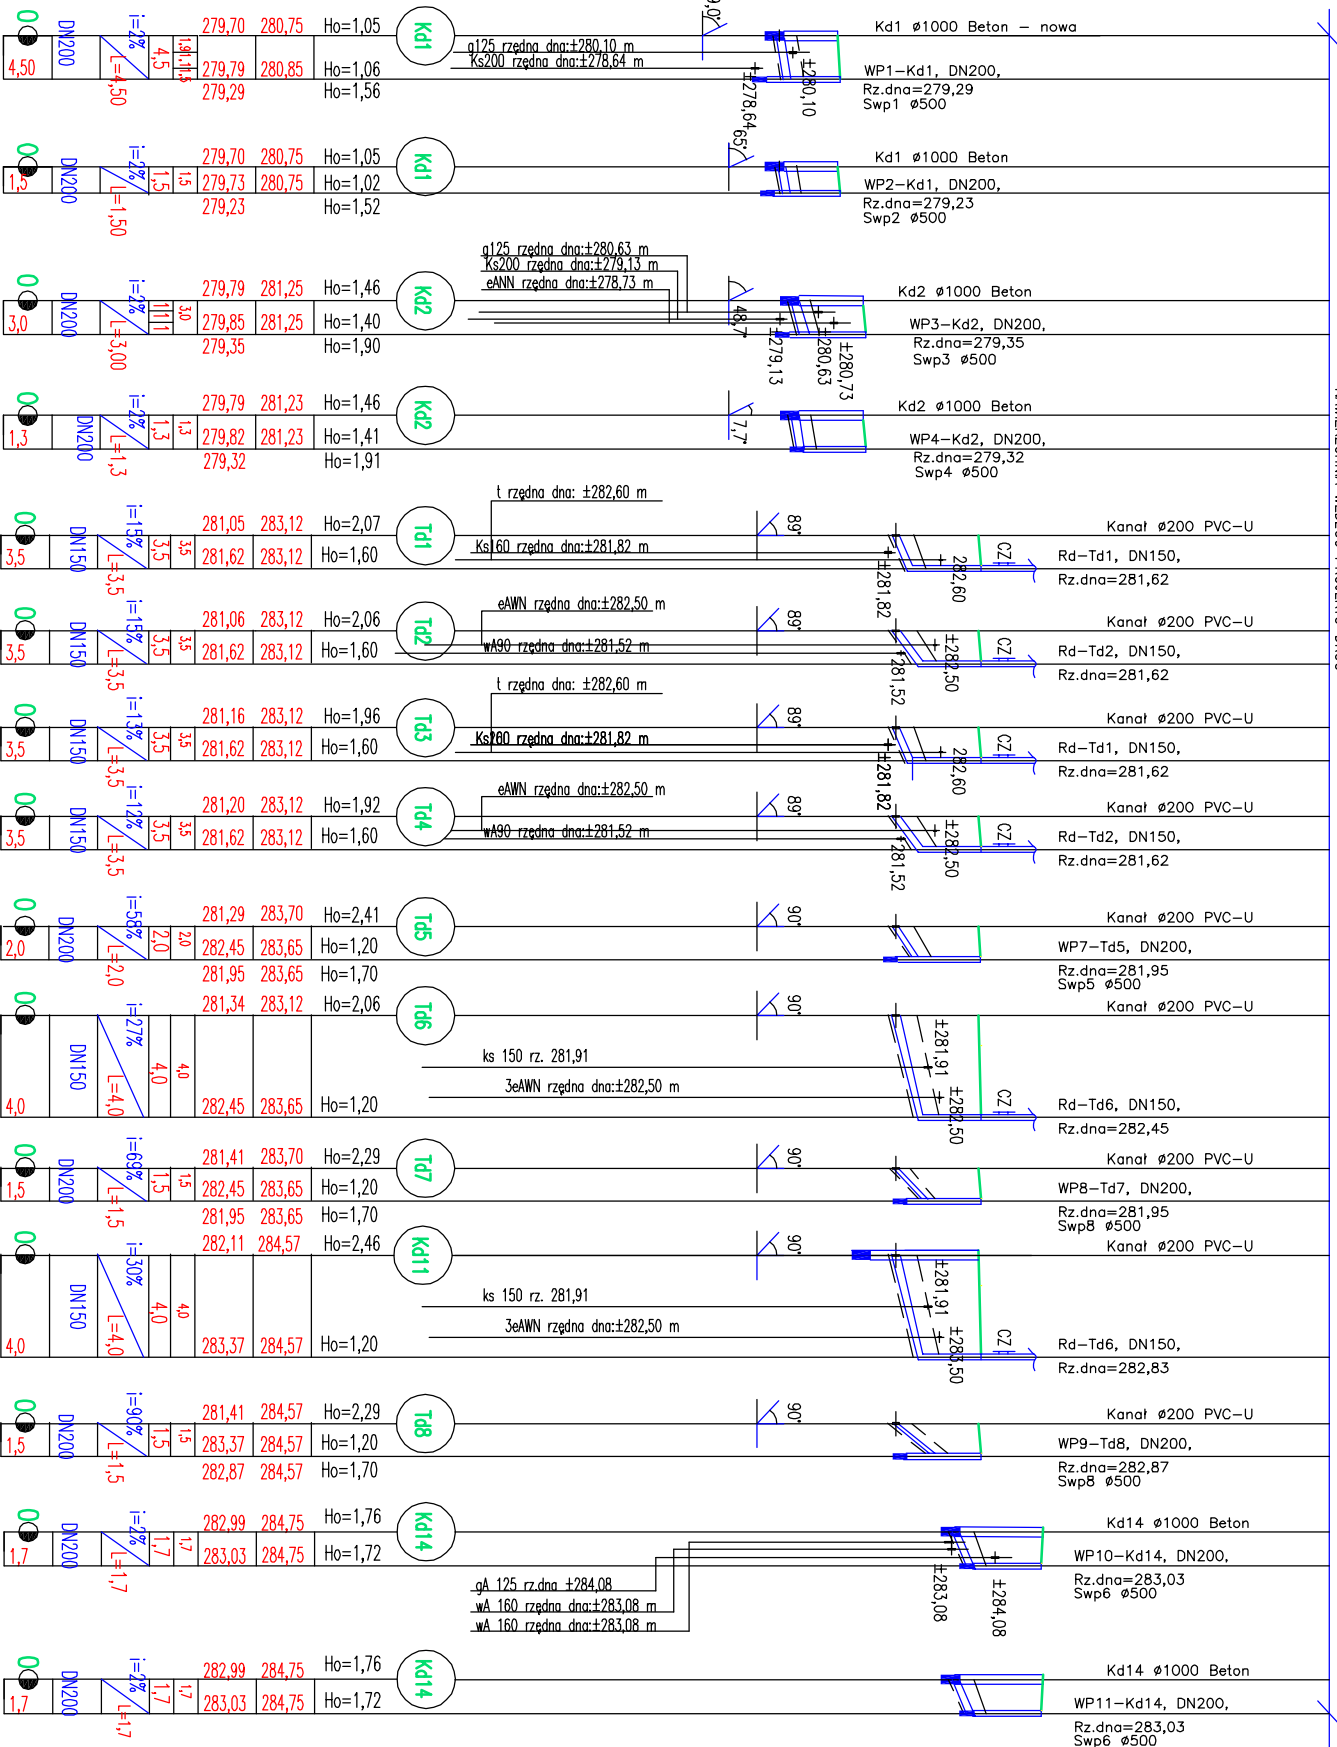

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL. CIASNA
PROFIL PRZKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Skala 1:100/500

Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji
(np. E11 11NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

Kd1 nazwa węzła Uwaga:


H=1.60 zagiębnienie osi rurociągu

trójkąt

złamanie w planie

Długość przewodów DN 200: 18,00 m
Długość przewodów DN 150: 22,00 m
Przebieg 150/110 - szluk 6
Czyszczok - szluk 6
UWAGA:
Przed wykonaniem RRB01 wykonać przebieg kontrolne
aby zlokalizować kółce z istniejącym sekcjami.

| |
|------------------------------------|
| P.p.=270,00 |
| Rzędna istniejącego terenu |
| Rzędna dna proj. kanalu |
| Długość odcinka |
| Proj. spodek kanalu, odległość |
| Proj. średnica nominalna, materiał |
| Hektometr i odległości |



PRZEDSIĘWSTWIO USŁUGOWO PROJEKTOWE
I KONSULTINGOWE
60-204 WROCŁAW, ul. SŁOWAŃSKA 28 B
TEL. (071) 322 87 87, (071) 322 87 89

Projektant: Inż. Tomasz Mądry

Ayest. proj.: Małgorzata Mądry Remun

Sprowadził: mgr inż. Magdalena Kars

OBIEKT: Ulica Ciasna, Zabłokowa Ścieżka

TEMAT: PROFIL PRZKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

420/89/LW

Data: 09.2013

74/005/05

Skala 1:100/500

Nr projektu S-3