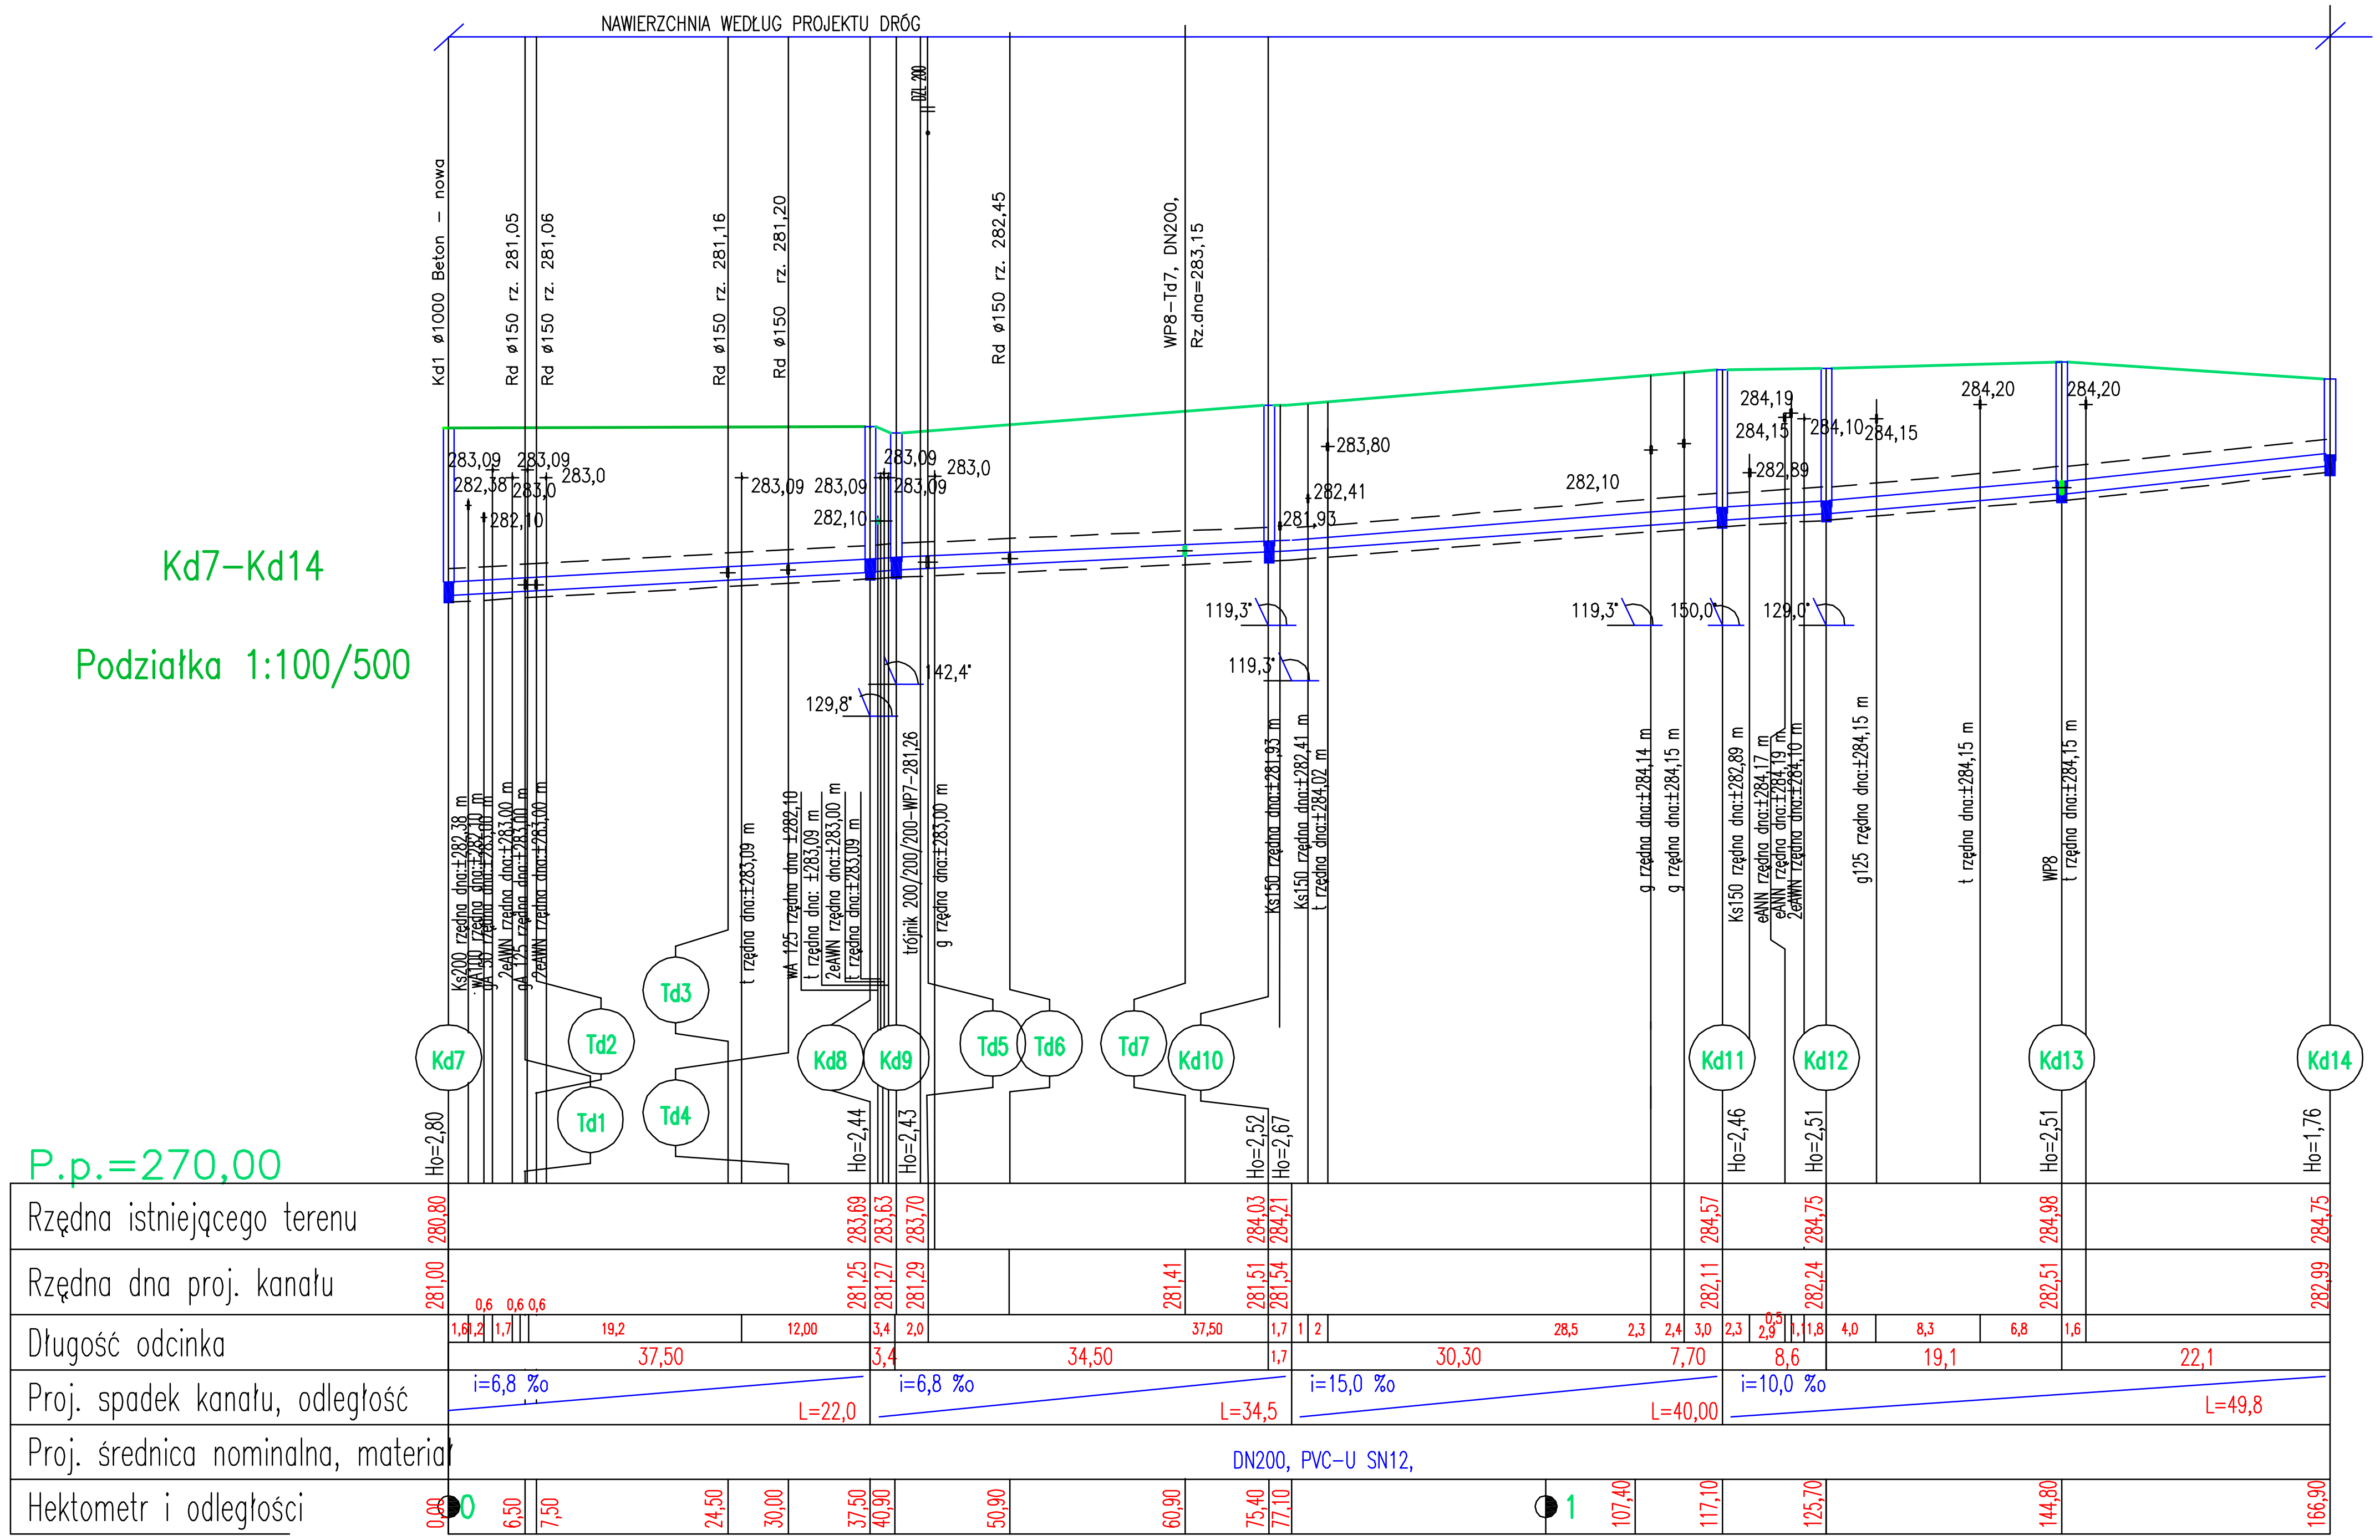

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL.CIASNA

PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala 1:100/500

Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

Uwaga:

Kd1 nazwa węzła

Ho=1.60 zagłębienie osi rurociągu

DZL 160 trójnik

82° załamanie w planie

Długość przewodów DN 200: 166,90m

UWAGA:
Przed wykonaniem ROBÓT wykonać przekopy kontrolne aby zlokalizować kolizje z istniejącymi sieciami.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PROJEKTOWE I KOMPLETACJI DOSTAW
50-234 WROCŁAW ul. SŁOWIAŃSKA 33 B
TEL.: (071) 322 97 87 ; (071) 322 97 89
proekobud
TEL. kom.: 601-751-026

Projektant	inż. Teresa Mądry	428/89/UW	Data 09.2013
Asyst. proj.			Data 09.2013
Asyst. proj.	Małgorzta Mądry Remjan		
Sprawdził	mgr inż. Magdalena Kors	74/DOŚ/05	Skala 1:100/500
OBIEKT: Ulica Ciasna, Ząbkowice Śląskie			Nr rysunku
TEMAT: Profil kanalizacji deszczowej Kd7-Kd14 UL.CIASNA			S-2