

LEGENDA

1	Tablica pomiarowa - zabuduje przedsiębiorstwo energetyczne
2	Przysk wyłączenia przeciwpożarowego
3	Przedpożarowy wyłącznik prądu - aparat
4	Rozdzielnica główna
5	Rozdzielnica pinwic
6	Rozdzielnica parteru
7	Rozdzielnica pietra
8	Rozdzielnica poddasza
9	Oprawy oświetleniowe - parametry podano w opisie technicznym
10	Oprawy oświetleniowe awaryjne - parametry podano w opisie technicznym
11	Centra monitoringu opraw awaryjnych
12	Nadajniki radiowy sterowania opraw oświetleniowych ściemnianych

1. Wyłącznik dwukontyngencyjny, IP 44
2. Przekładniczkowy samopowrotny
3. Dzwonek 230V
4. Czujnik obecności, zewnętrzny - wędling opisu
5. Czujnik obecności, IP 2 - wędling opisu
6. Czujnik obecności, IP 2 - wędling opisu
7. Czujnik obecności, MASTER IP 4 - wędling opisu
8. Czujnik obecności, SLAVE IP 5 - wędling opisu
9. Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP 20
10. Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP 44
11. Gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE, IP 54, z wyłącznikiem
12. Wypuszt 1-fazowy
13. Wypuszt 3-fazowy
14. Wyłącznik wentylatora z regulacją obrotów

Urządzenie elektryczne

Punkt elektryczno-logiczny (2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6

+ Punkt elektryczno-logiczny (3xGN230V + 2xRJ45kat.6

Zestaw remontowy gniazd 1X3T16A + 3X1T1U/16A

2. zabezpieczeniimi nadmiarowopręciwoymi

14 **Gniazdo 1**

Learn More

Kamera kopułkowa 4MP

DVR Reiestrator CCTV

 Central Bank of the Republic of Armenia

Ekspander

Manipulator

 Kontaktror

Dualna punktowa czujka ruchu (pir+mw)

sygnalizator akustyczny zewnętrzny

Autonomiczny sterownik BEID – podłoga do instalacji wideo

Panel wejściowy - instalacja wideodomofonowa

Zamek elektromagnetyczny - instalacja wideodomofonowa

Skryzka główna instalacji wideod

MD  **System bezpieczeństwa gazowego**

Czujnik wycieku gazu

MAGIX Głowica odcinająca dopływ gazu

Sygnalizator zadziałania systemu bezpieczeństwa gazowego

Centrala sygnalizacji pożarowej

uczajna użyno o wyposażeniu w zintegrowany izolator zwalcz. Bocznym odciążeniem na 1/2 rowu B0B31 wzmocniony w obustronny izolator zwalcz.

- Moduł wejścia/ wyjścia 4-wyjścia z monitorowaniem napięcia

Sygnalizator akustyczny - optyczny z puszka montażowa

Centrala oddymiania

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzar


Siłownik klapy oddym

 Czujka dymu w systemie

Czujka pogodowa

OLOWIŁK AIZWI NAPROW

Zasilacz nożarowy 24

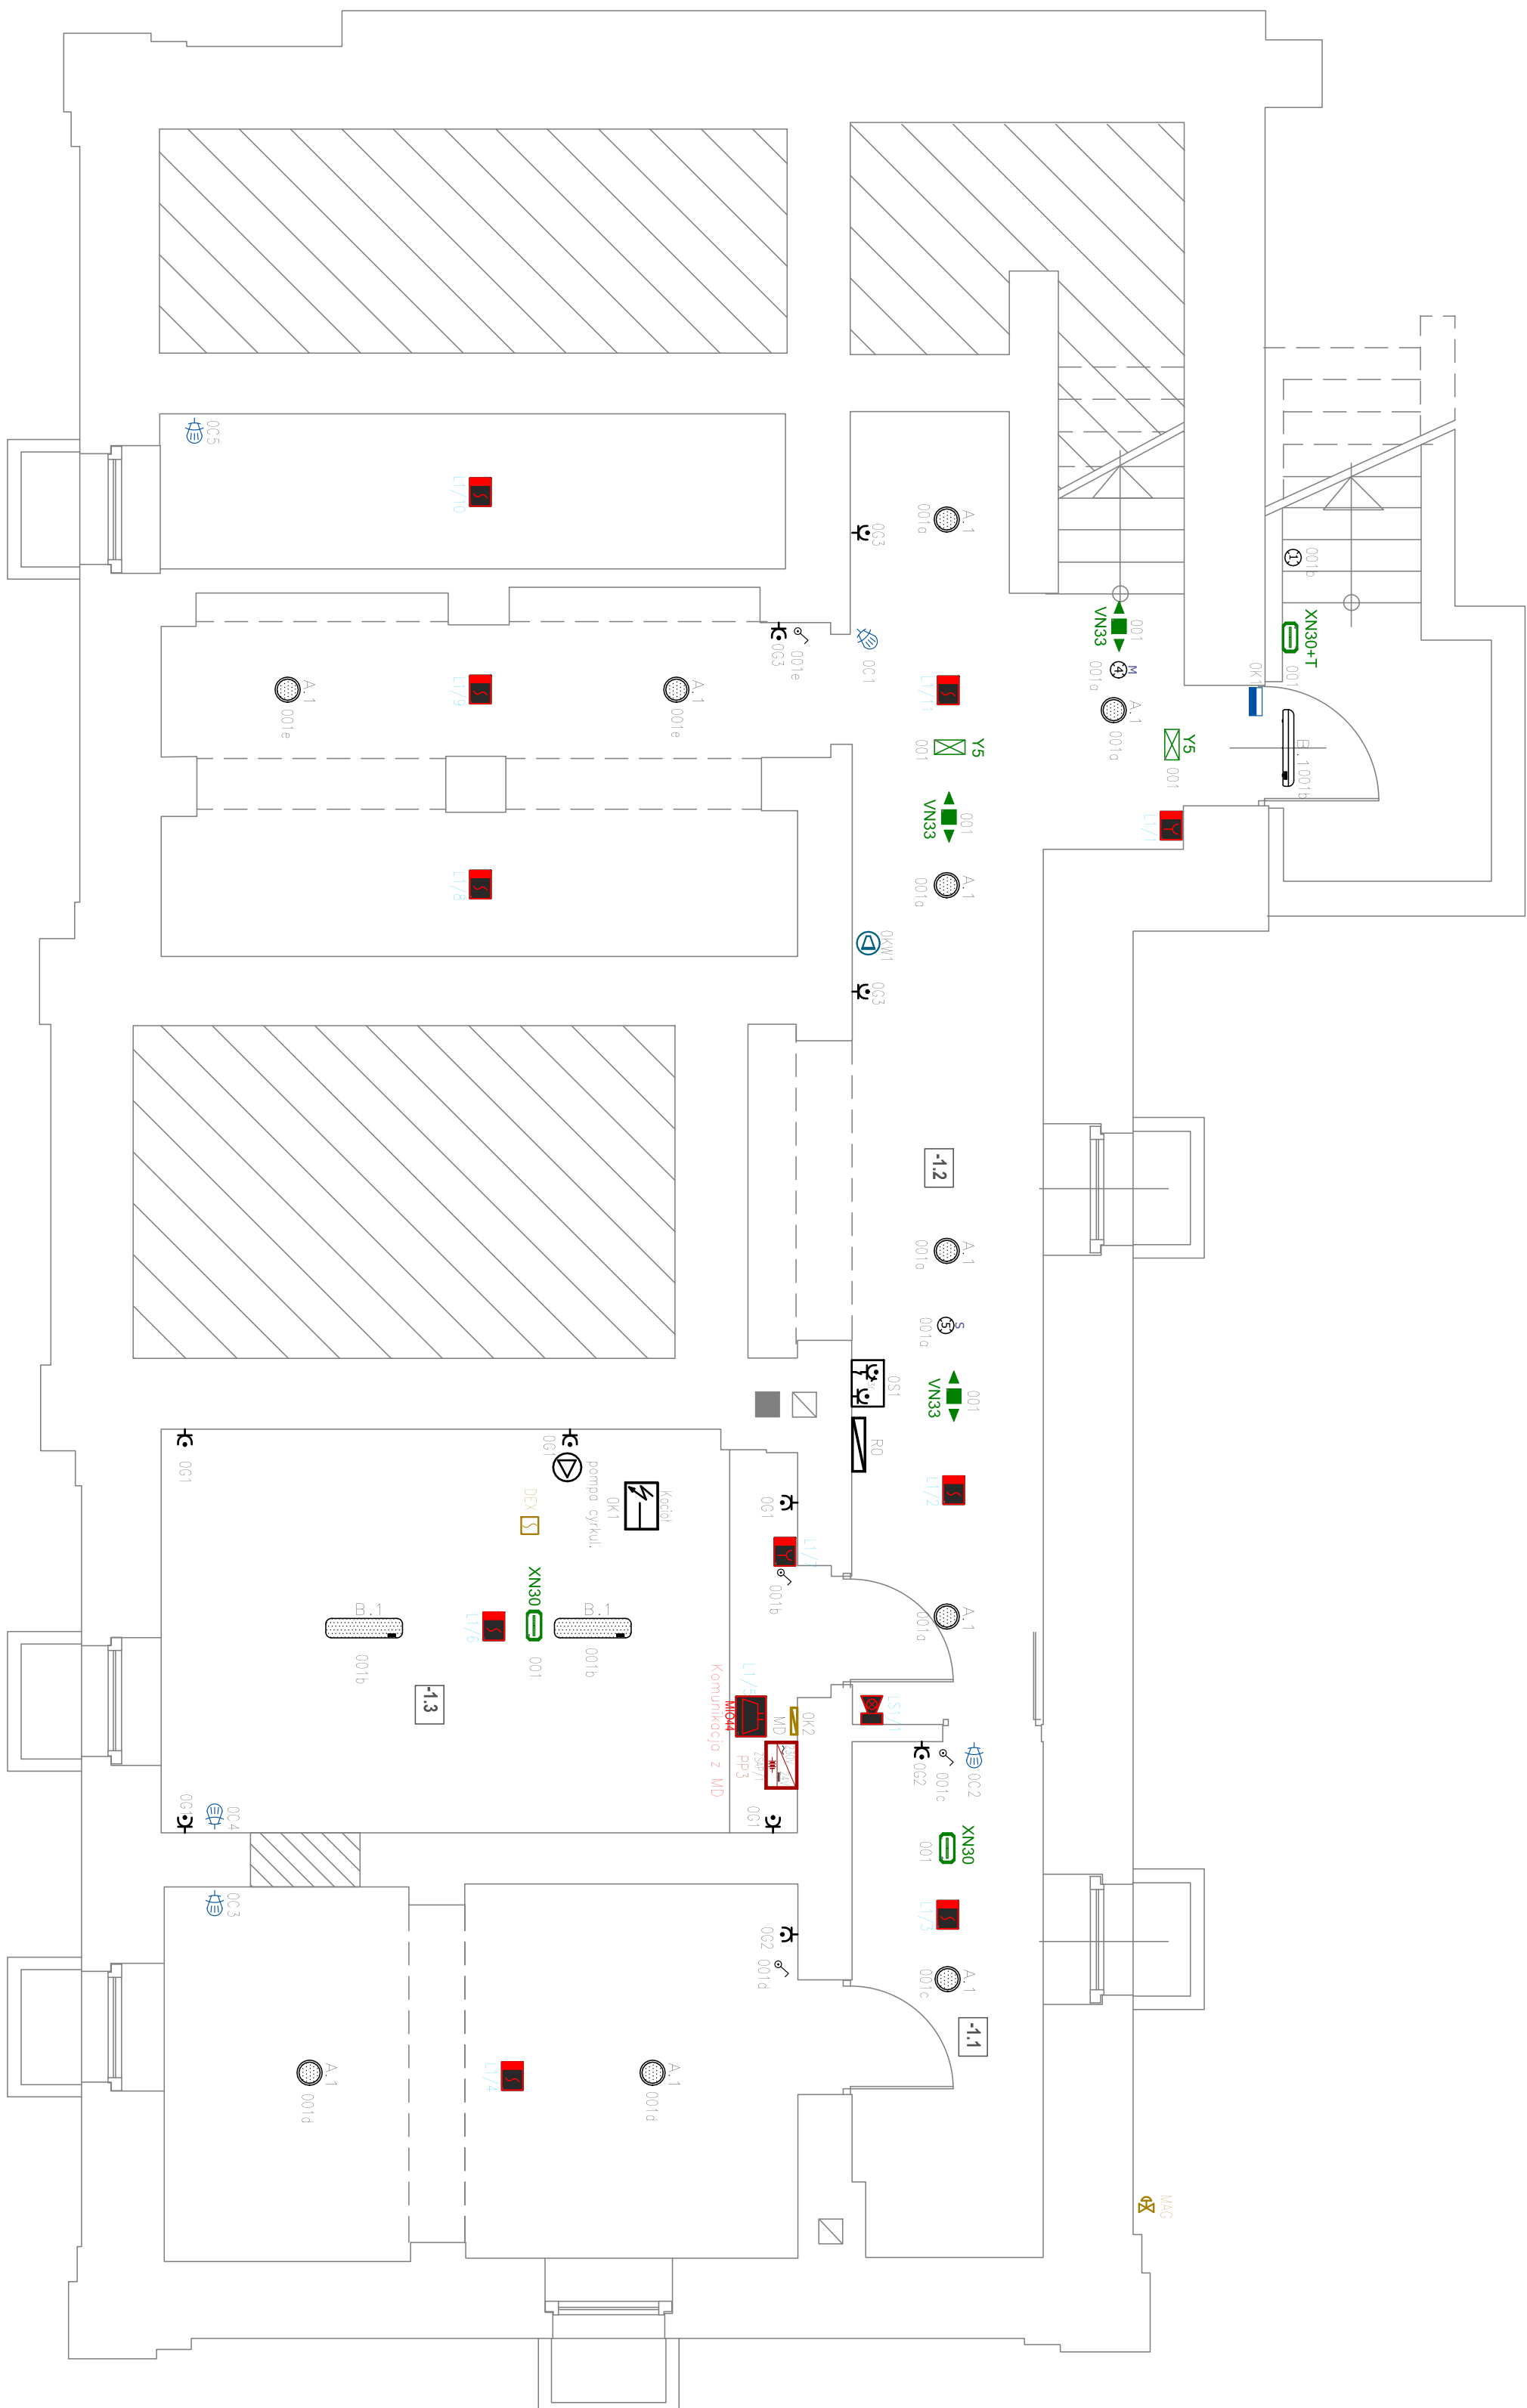

-1.1	Pom. gospodarcze
-1.2	Komunikacja
-1.3	Kotłownia

"PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa
tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl

INWESTOR	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywka 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obrep 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Instalacje elektryczne		
PRZEMIOT RYSUNKU	RZUT PŁYNIC INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SKALA 1:50	RYS.NR E-101
PROJEKTOWAŁ	mjr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/P00E/04	05 2019	
SPRAWDZIŁ	mjr inż. Jan Kosztarowski upr. bud. nr UAW-VIII-7342/155/94	05 2019	

Tablica pomiarowa - zabuduje przedsiębiorstwo energetyczne
Przysiężnik przeciwpożarowy
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - aparat

LEGENDA:

- R6 Rozdzielnica główna
- R0 Rozdzielnica piwnic
- R1 Rozdzielnica parteru
- R2 Rozdzielnica piętra
- R3 Rozdzielnica poddasza

Oprawy oświetleniowe - parametry podano w opisie technicznym
Oprawy oświetleniowe awaryjne - parametry podano w opisie technicznym

Centralna monitoringu opaw awaryjnych

Nadajnik radiowy sterowania opaw oświetleniowych ściemnianych

Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20

Wyłącznik 1-biegunowy, IP-44

Wyłącznik świecznikowy, IP-20

Wyłącznik świecznikowy, IP-44

Przysiężnik dzwonkowy samopowrotny

Dzwonek 230V

Czujnik obecności zewnętrzny - według opisu

Czujnik obecności typ 2 - według opisu

Czujnik obecności typ 3 - według opisu

Czujnik obecności MASTER typ 4 - według opisu

Czujnik obecności SLAVE typ 5 - według opisu

Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20

Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44

Gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE, IP-54 z wyłącznikiem

Wypust 1-fazowy

Wypust 3-fazowy

Wyłącznik wentylatora z regulacją obrotów

Urządzenie elektryczne

Punkt elektryczno-logiczny (2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6)

Punkt elektryczno-logiczny (3xGN230V + 2xRJ45kat.6)

Zestaw remontowy gniazda 1x310/16A + 3x110/16A z zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi

Punkt dostępowy Wi-Fi

Gniazdo TV

Szafa LAN

Kamera zewnętrzna 4MP

Kamera kopikowa 4MP

Rejestратор CCTV

Centrala alarmu

Ekspander wejść systemu SSWIN - 8 wejściowy

Manipulator

Kontakt

Dualna punktowa czujka ruchu (pir+mw)

Sygnalizator akustyczno optyczny zewnętrzny

Monitor wideofonowy - instalacja wideoodmownowa

Automatyczny czujnik RFID - podłączyć do instalacji wideoodmownowej

Panel wejściowy - instalacja wideoodmownowa

Zamek elektromagnetyczny - instalacja wideoodmownowa

Skrzynka główna instalacji wideoodmownowej

System bezpieczeństwa gazowego

Czujnik wycieku gazu

Głowica odcinająca dopływ gazu

Sygnalizator zadziałania systemu bezpieczeństwa gazowego

Centrala sygnalizacji pożarowej

Czujka dymu S wyposażona w zintegrowany izolator zwarc.

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP21 wyposażony w obustronny izolator zwarc

Moduł wejściowy, 4-więści, 4 wyjścia z monitorowaniem napięcia

Sygnalizator akustyczno - optyczny z puszką montażową

Centrala oddymiania

Przysiężnik oddymiania

Przysiężnik przewietrzania


Słownik klapy oddymiania

Czujka dymu w systemie oddymiania klatki


Czujka pogodowa wiatr-deszcz (na dachu)


Słownik drzwi napowietrzających z funkcją sterowania elektrozapczepem


Zasilacz pożarowy 24V

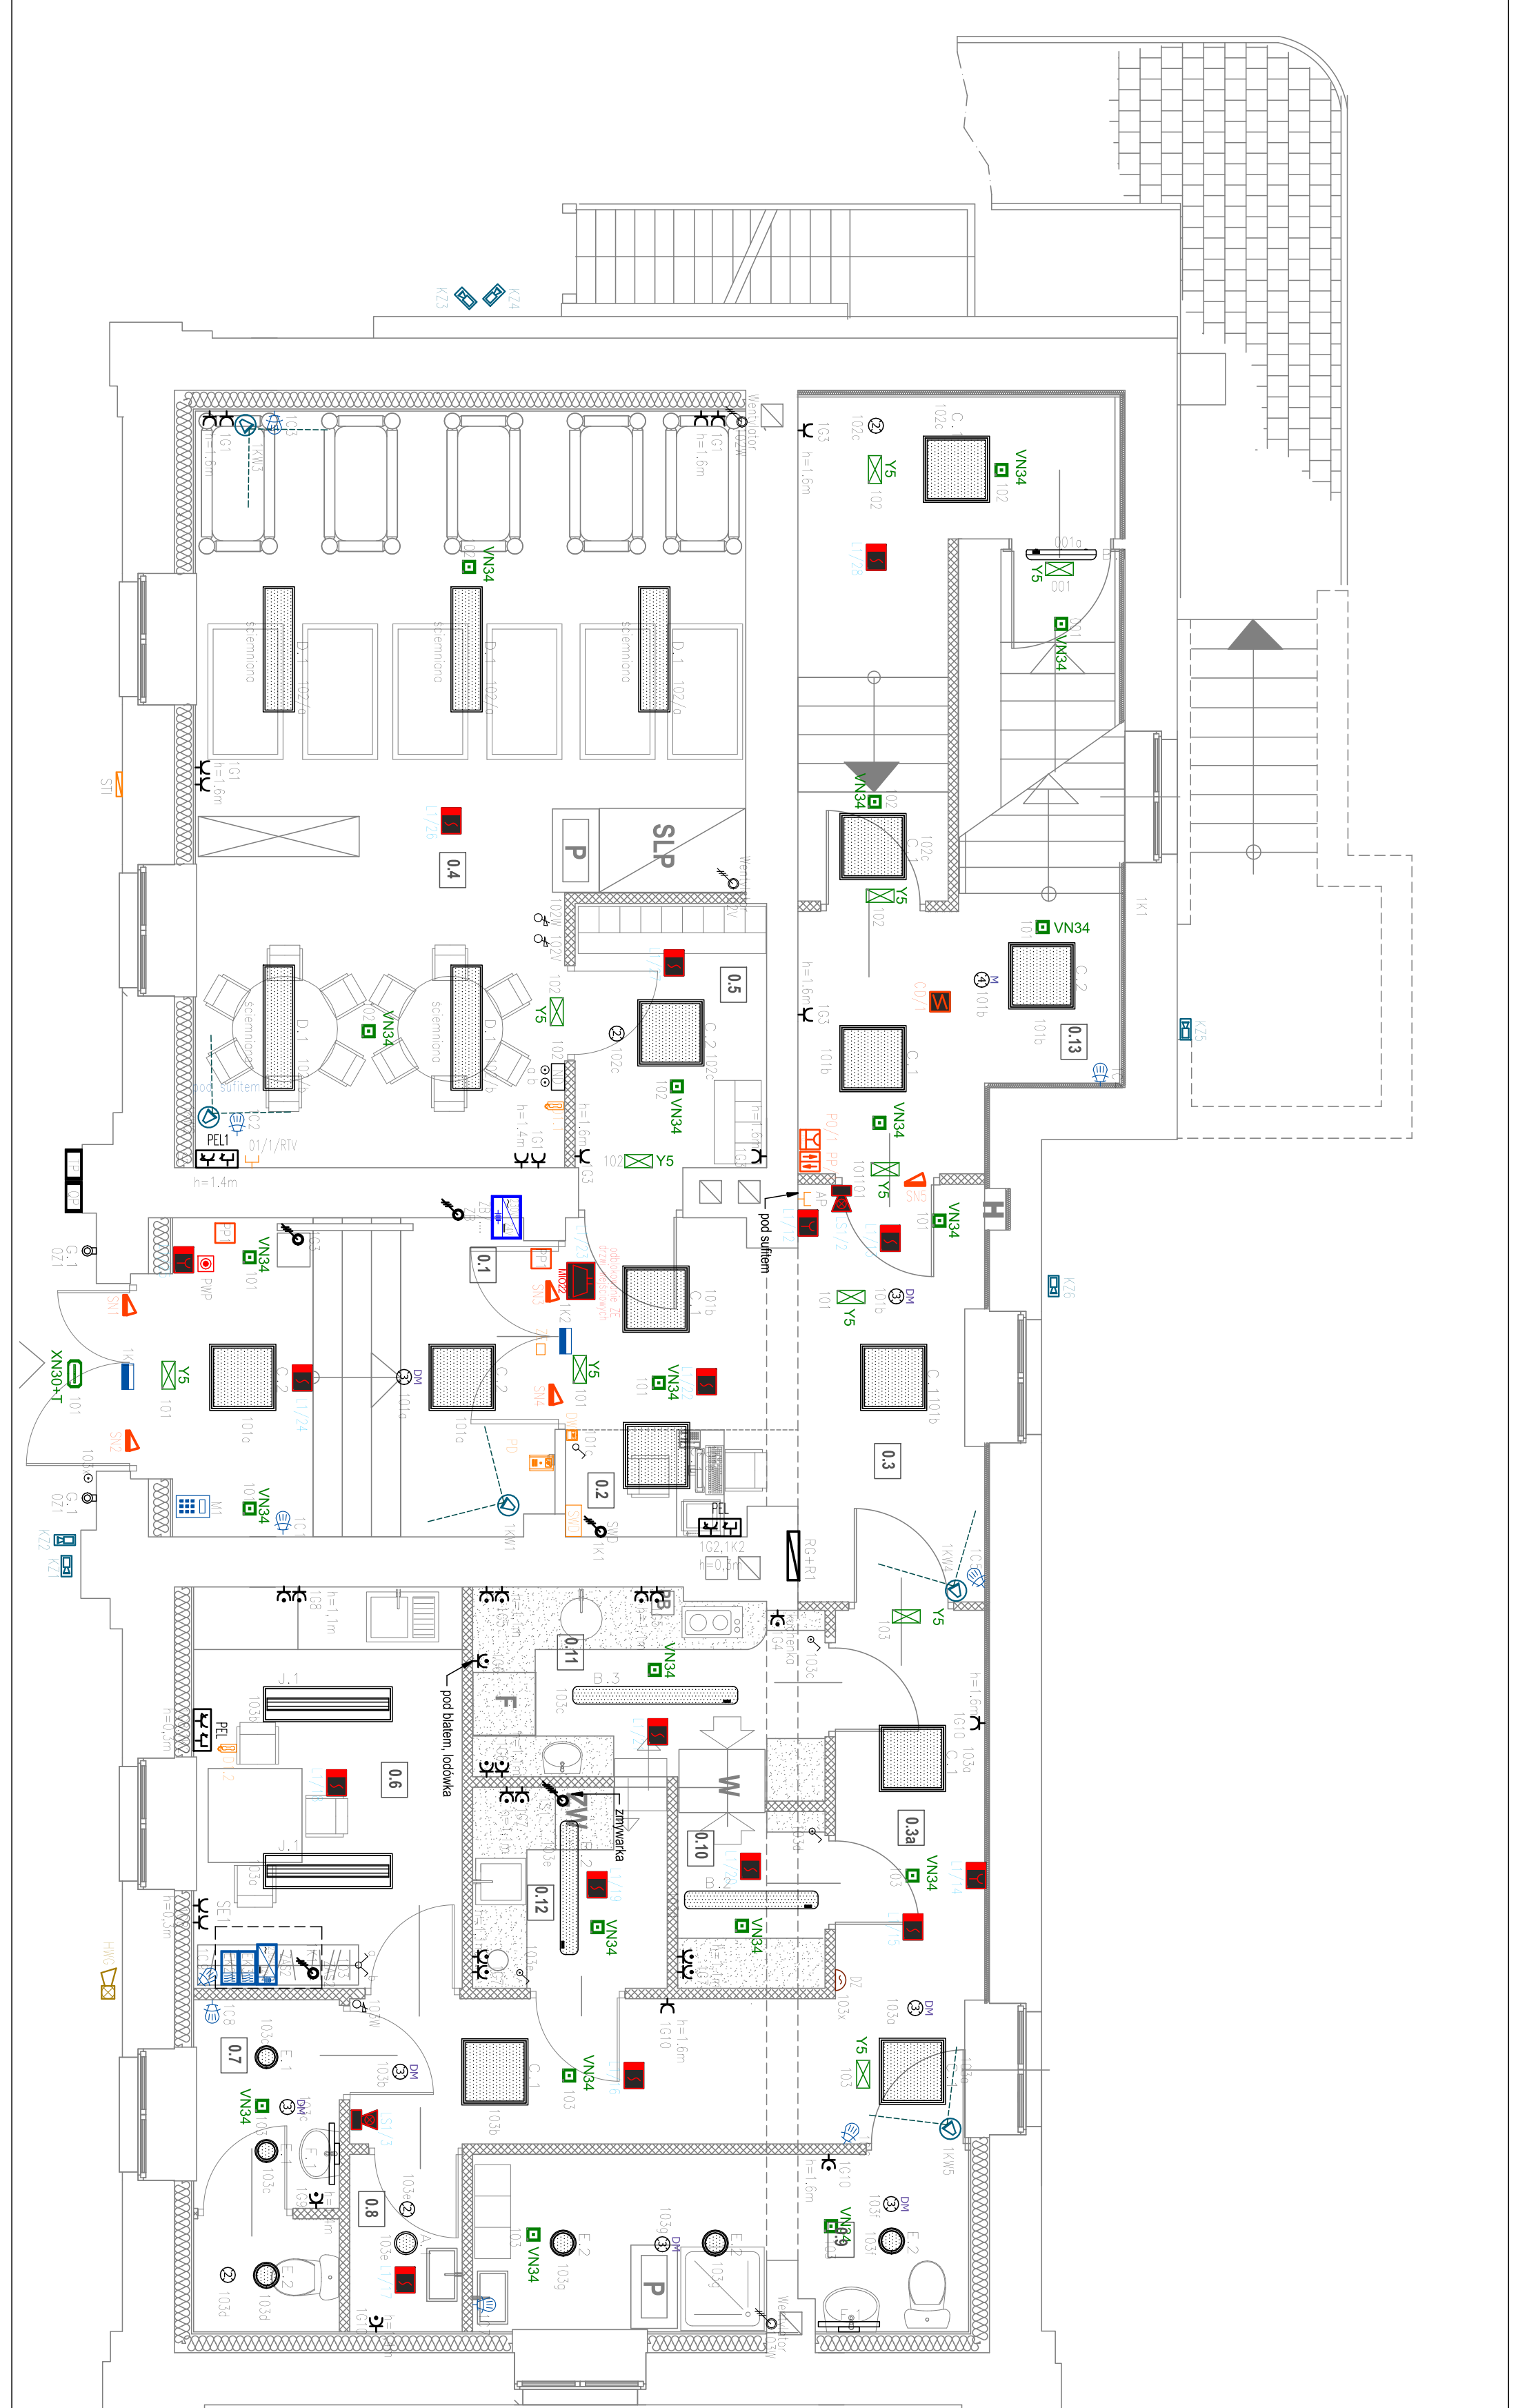



0.1	Hol wejściowy
0.2	Słownik korytarzy z podłogami
0.3	Komunikacja
0.3a	Pomieszczenie gospodnicze
0.4	Salę dzieci (szkolna, podłoga zabetonowana)
0.5	Szafy
0.6	Pokój administracyjny - socjalny
0.7	Pokój personalny
0.8	Trojała personalna
0.9	Sanitarium dzieci ze zmianami podłogowymi
0.10	Przeglądanie pasażerów
0.11	Kuchnia
0.12	Kuchnia
0.13	Kuchnia szkolna

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl
INWESTOR	Gmina Zabkowice Śląskie ul. Majak 15 57-200 Zabkowice Śląskie
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywą 4, 57-200 Zabkowice Śląskie jedn. ewid. Zabkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6
NAMOWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3
BRANŻA	Instalacje elektryczne
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Działek mgr inż. Jan Kosiński mgr inż. Jan Kosiński
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kosiński
	upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94
	06.2019

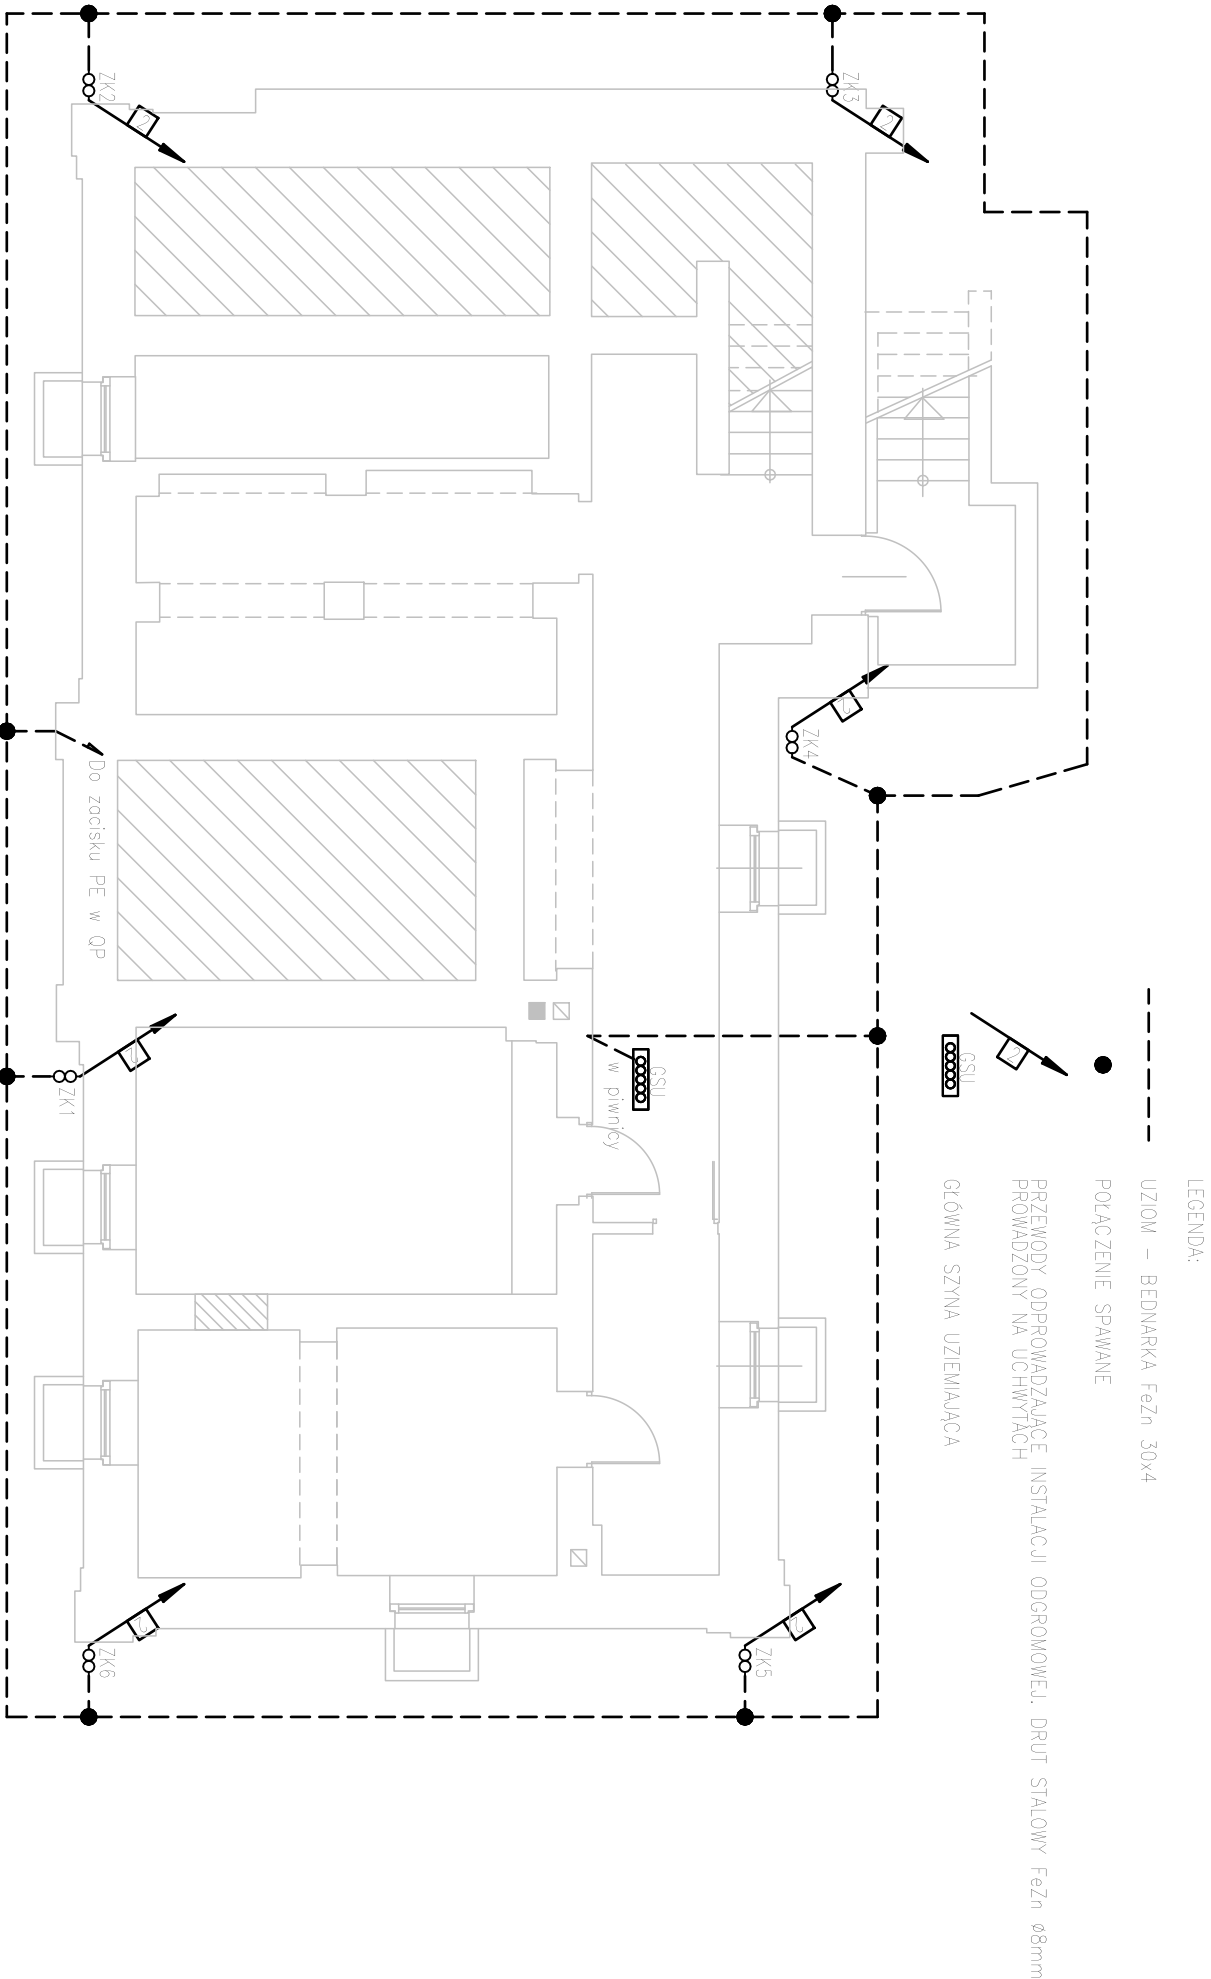

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Instalacje elektryczne		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PLAN UZIOMU		SKALA 1:100 RYS.NR E-151
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/POOE/04		05.2019
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kozłanowski upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94		05.2019

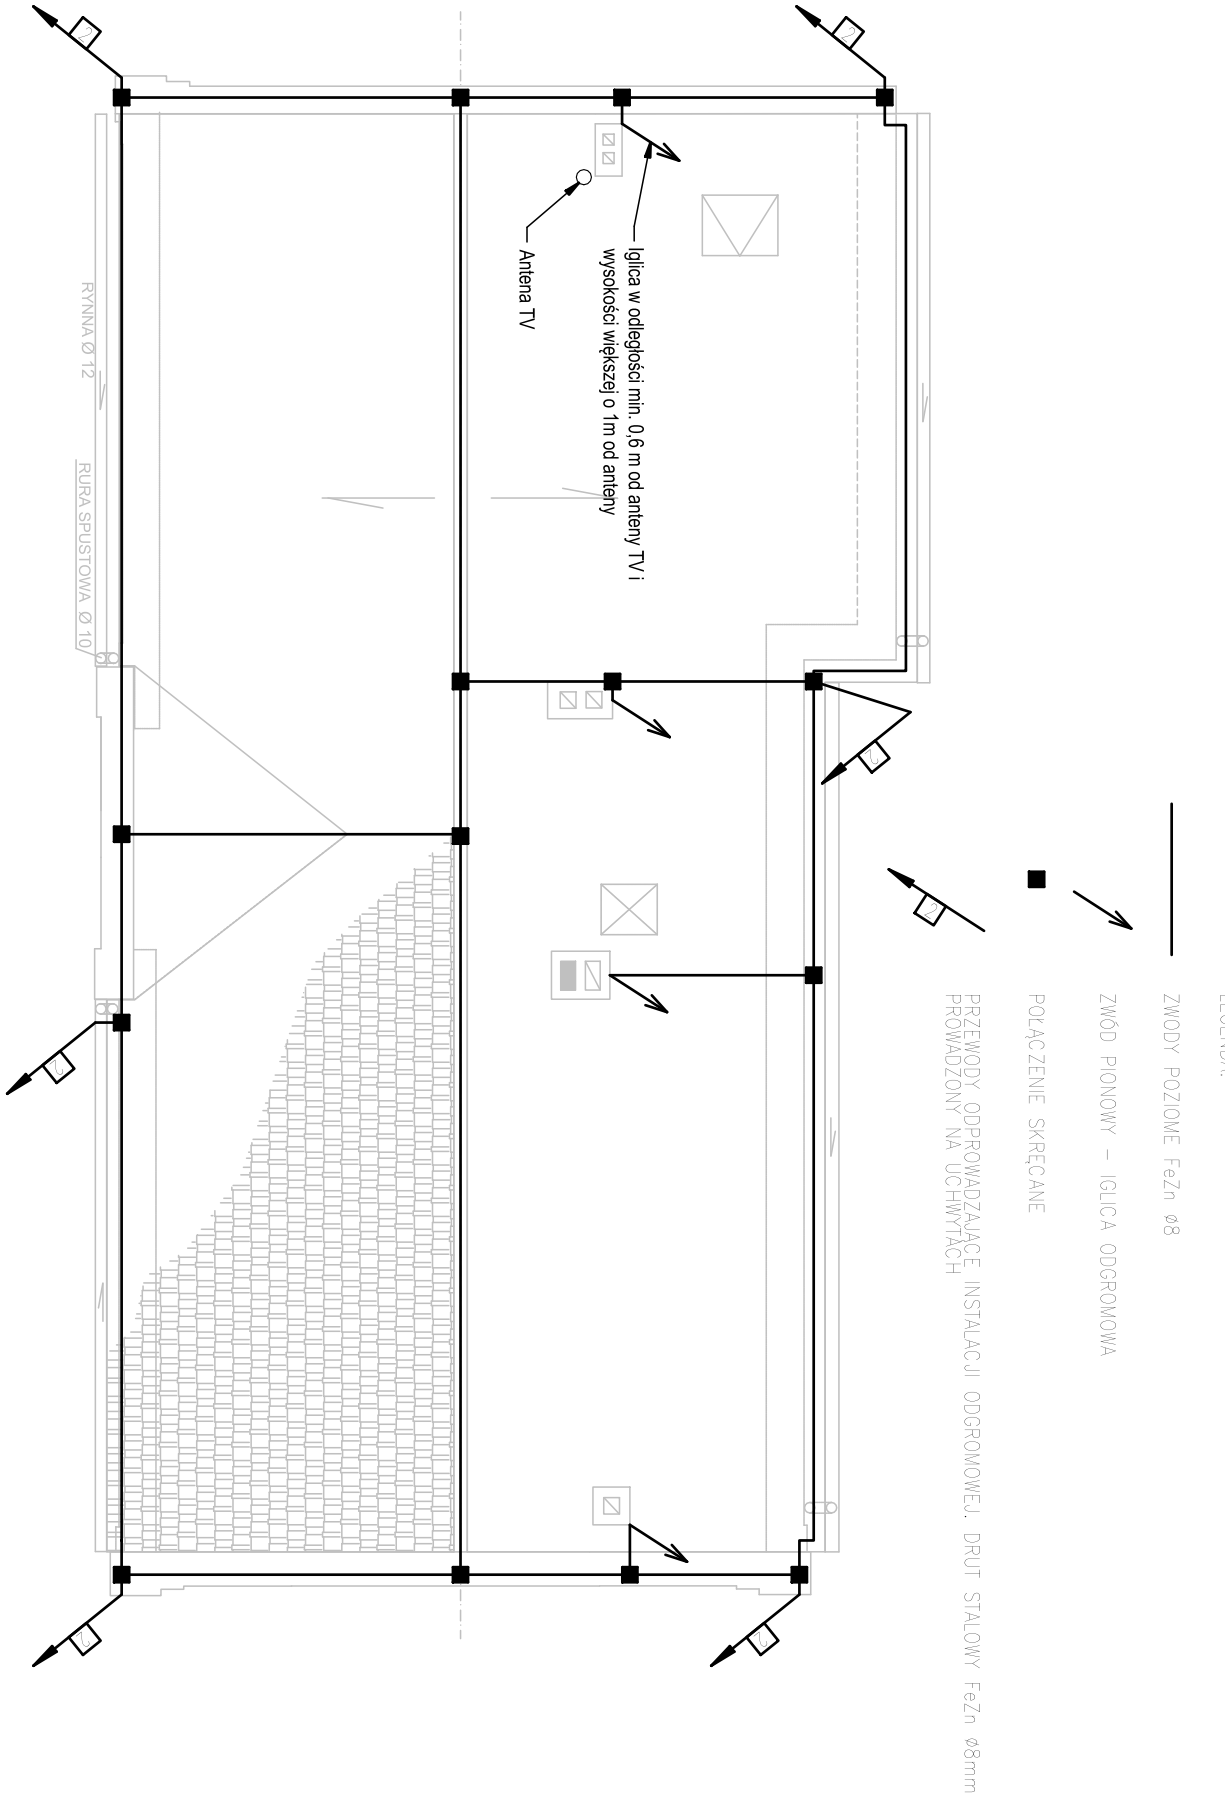

				"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl			
INWESTOR				Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie			
ADRES BUDYNKU				ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6			
NAZWA ZADANIA				PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3			
BRANŻA				Instalacje elektryczne			
PRZEDMIOT RYSUNKU				PLAN INSTALACJI ODROMOWEJ		SKALA	RYS.NR
PROJEKTOWAŁ				mgr inż. Grzegorz Drelich upr. bud. nr SLK/0605/POOE/04		1:100	E-152
SPRAWDZIŁ				mgr inż. Jan Kozłanowski upr. bud. nr UAN-VIII-7342/156/94			05.2019