


chodnik	jezdnie	chodnik	jezdnie	chodnik	jezdnie	dz. nr 13
dr. wojewódzka ul. J. Kusocińskiego						
dr. gmina ul. J. Kusocińskiego						

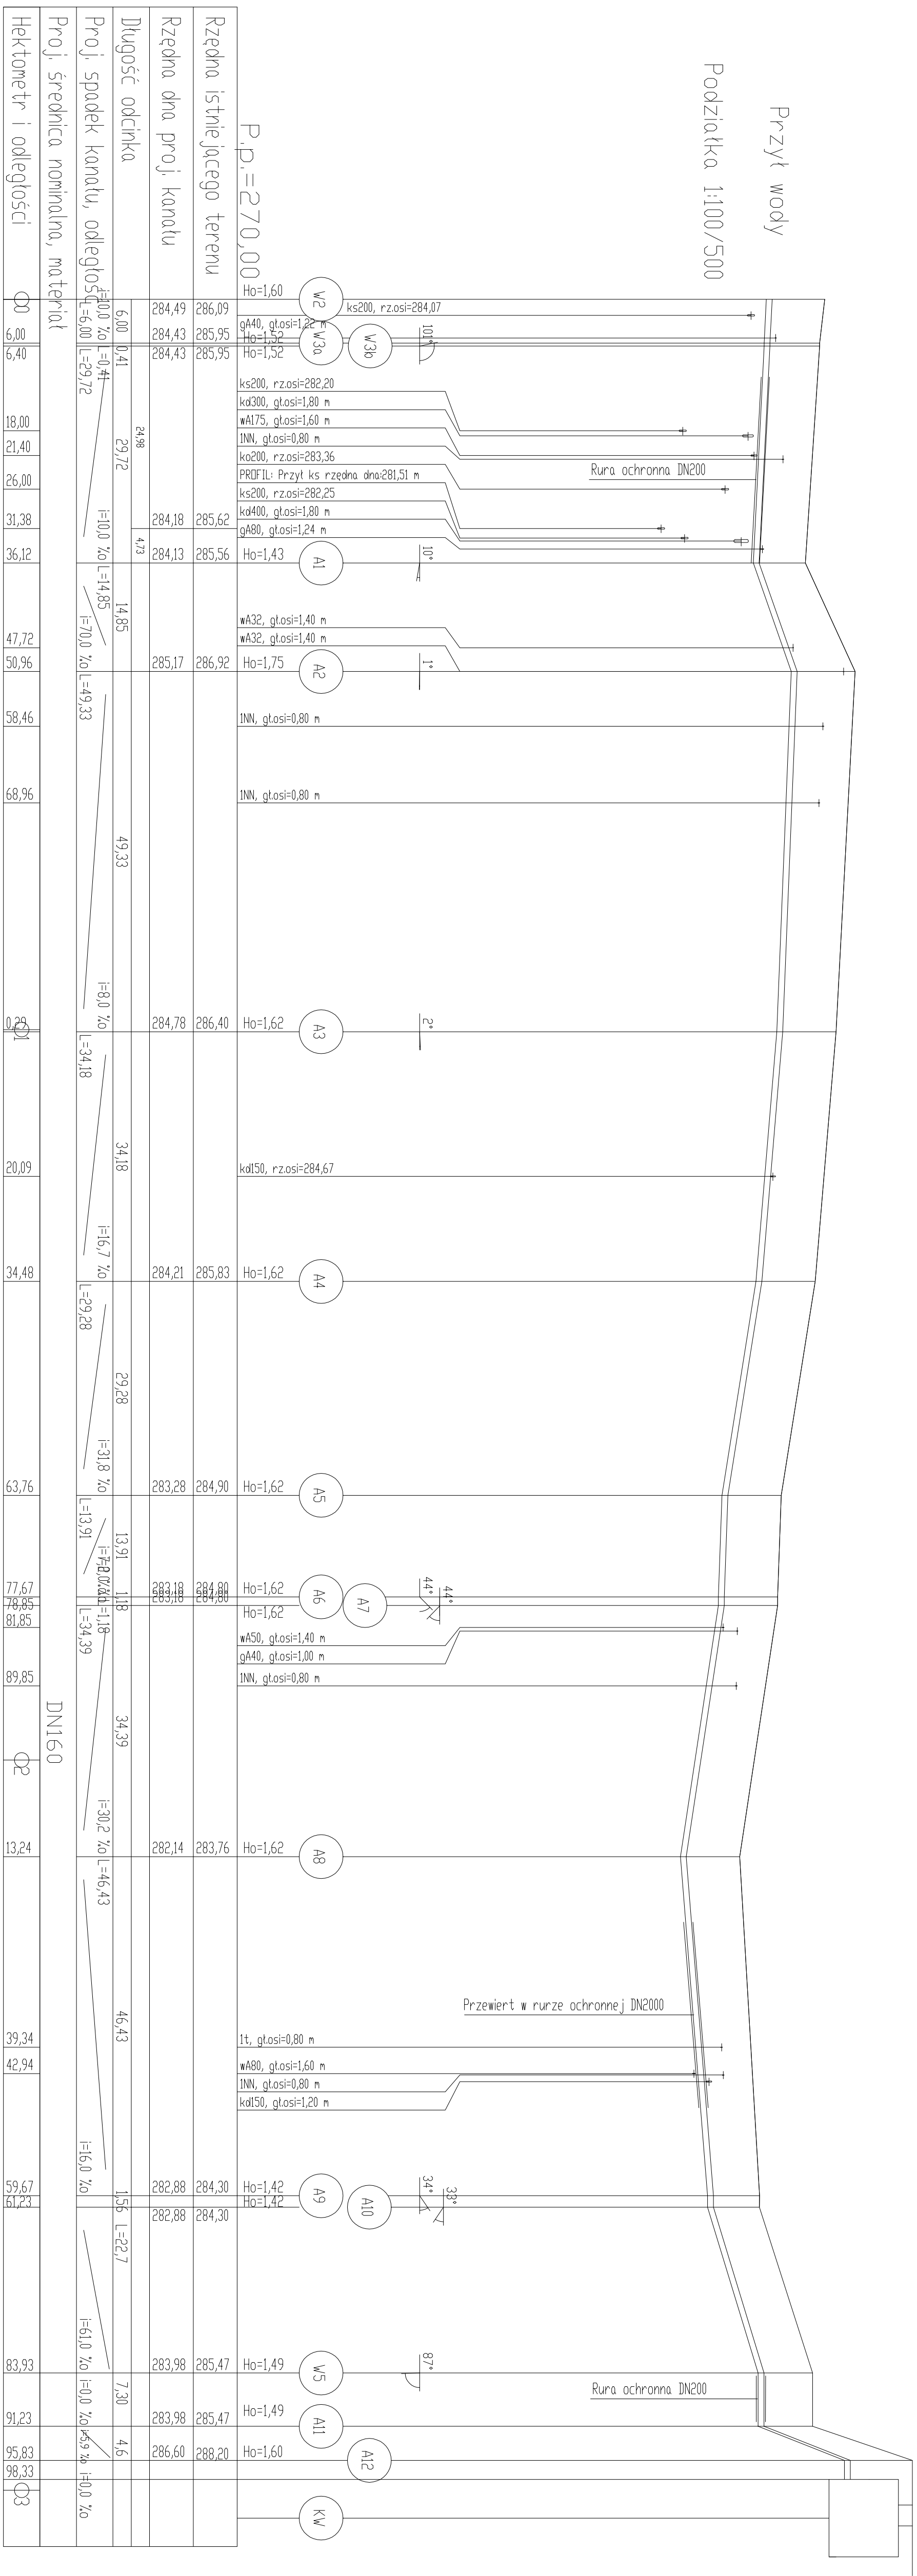

Podziałka 1:100/500

P.i.D.=270,00

[illegible]

Oznaczenia

Wzrost wodociągowy

Al Miejsce zmian kierunku przebiegu

KW
Komora wodniarowa w nro i instalacii

KW Komora wodniarowa wo dro i instalacii

W3a zamontować zasuwę doziemną Ø100 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

W3b zamontować zasuwę doziemną d150 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną.

Uwaga: na przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych należy zamontować

kurzy osłonowe dwudzielne ARDTA Ø110mm

Zakład Usług Budowlano Inwestycyjnych

No

NOTES

Investor
Gmina Z

Adres	ul. 1-go 57-200
-------	--------------------

Projektant	mgr inż.
------------	----------

Uprawienia	307
------------	-----
